



<b>Nom</b> FOFANA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> AMADOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/07/1973	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 52 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 9309	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 179 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 60 %

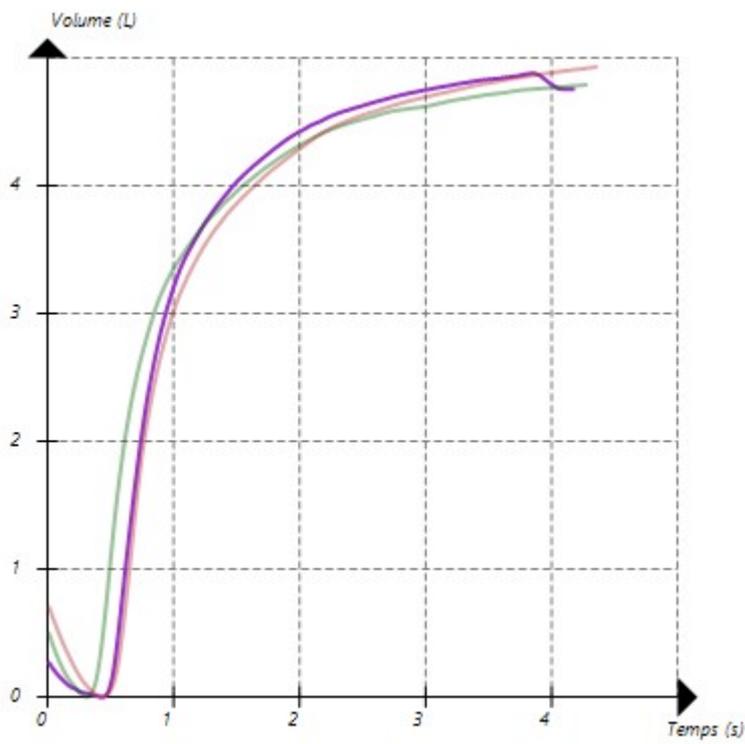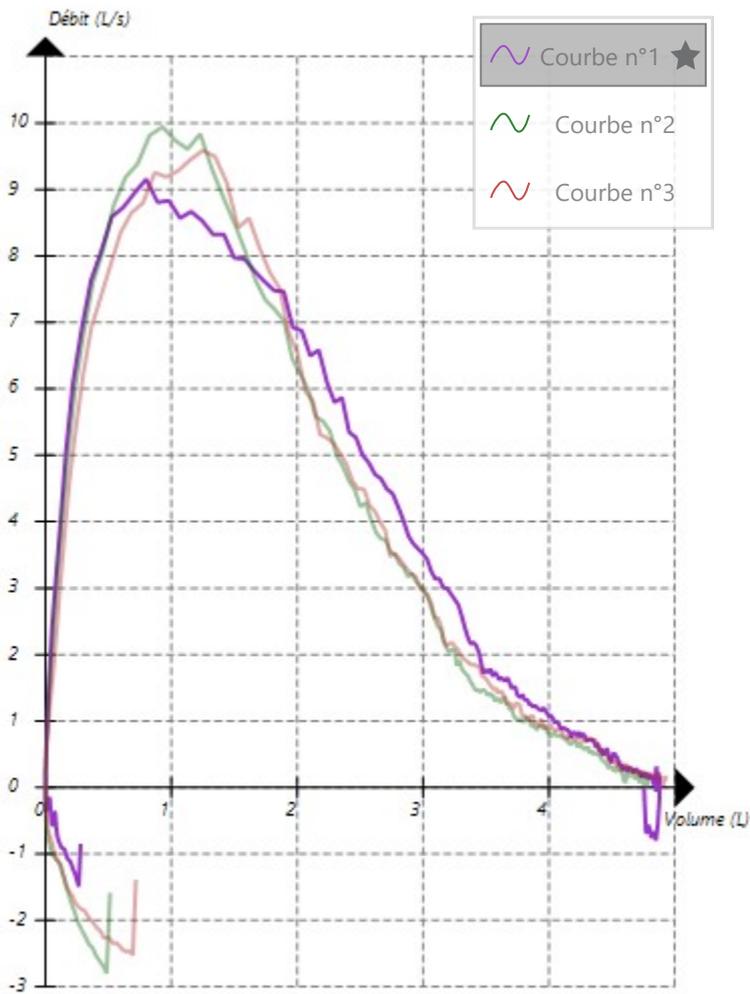

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	4,88 L	4,79 L	4,93 L	4,23 L	115,37 %
VEMS	4,03 L	3,86 L	3,91 L	3,37 L	119,58 %
DEP	9,22 L/s	10,20 L/s	9,69 L/s	8,86 L/s	104,06 %
VEMS/CVF	82,58 %	80,58 %	79,31 %	79,73 %	103,57 %
Durée d'expiration	3,41 s	3,98 s	3,94 s	-	
DEMM	4,23 L/s	3,67 L/s	3,59 L/s	3,30 L/s	128,18 %
DEMM/CVF	0,87 s-1	0,77 s-1	0,73 s-1	0,78 s-1	111,54 %
DE75	8,67 L/s	10,17 L/s	9,57 L/s	-	
DE50	5,29 L/s	4,65 L/s	4,57 L/s	-	
DE25	1,65 L/s	1,35 L/s	1,22 L/s	-	