



<b>Nom</b> LAMAH	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SENY ELISABETH	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1993	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1288	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 157 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 82 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire obstructif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 23,6 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 95,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 66 %

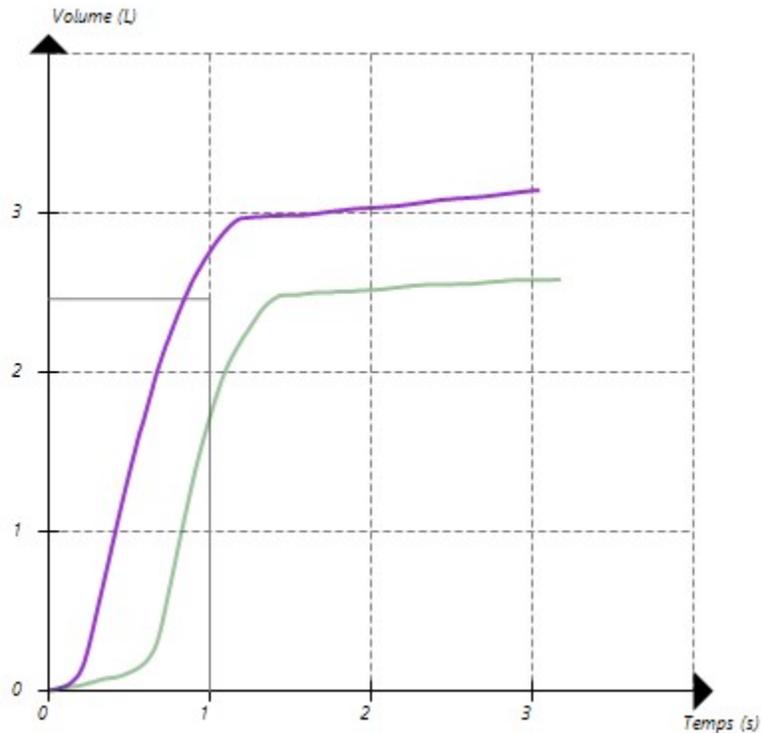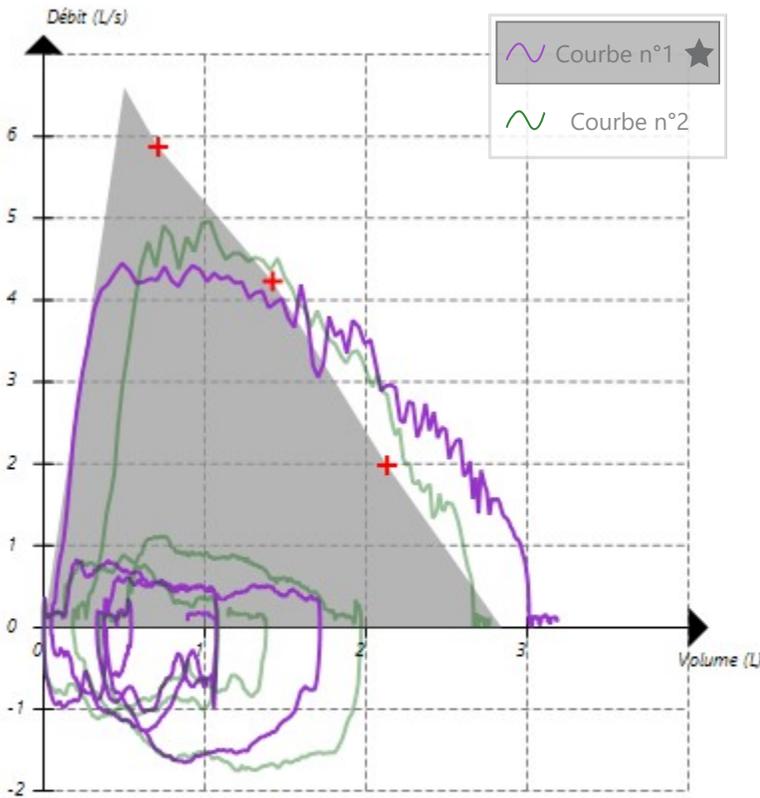

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,14 L	2,59 L	2,84 L	110,56 %
VEMS	2,96 L	2,50 L	2,46 L	120,33 %
DEP	4,64 L/s	5,11 L/s	6,60 L/s	70,30 %
VEMS/ CVF	94,27 %	96,53 %	83,15 %	113,37 %
Durée d'expiration	3,16 s	3,23 s	-	
DEMM	3,61 L/s	4,05 L/s	3,84 L/s	94,01 %
DEMM/ CVF	1,15 s-1	1,56 s-1	1,18 s-1	97,46 %
DE75	4,12 L/s	4,29 L/s	5,87 L/s	70,19 %
DE50	3,93 L/s	4,31 L/s	4,23 L/s	92,91 %
DE25	2,69 L/s	2,87 L/s	1,98 L/s	135,86 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: