


<b>Nom</b> SQUARE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LAMINE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 08/02/2003	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 22 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 8104	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 61 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,9 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 54 %

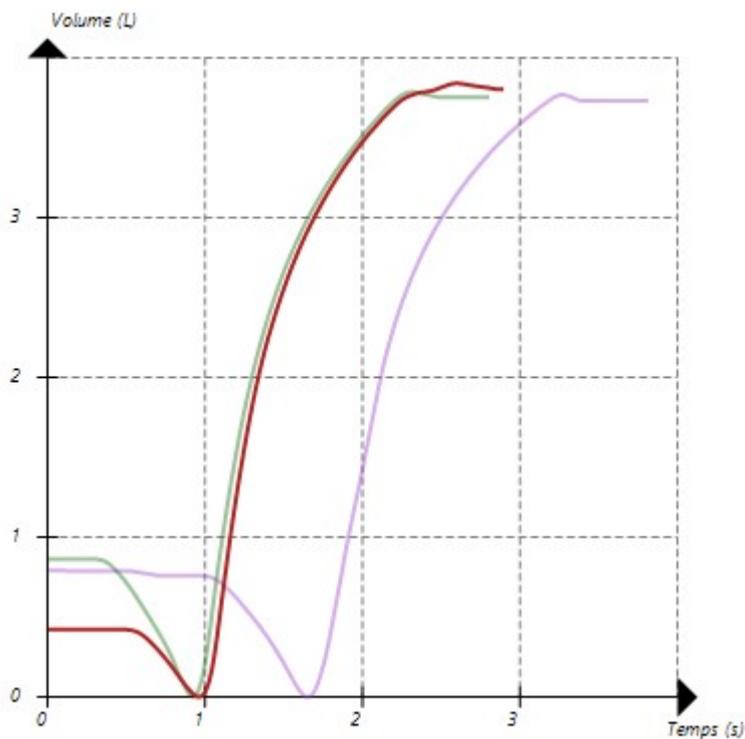

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,77 L	3,79 L	3,84 L	4,54 L	84,58 %
VEMS	3,31 L	3,47 L	3,50 L	3,87 L	90,44 %
DEP	5,50 L/s	7,61 L/s	7,53 L/s	9,70 L/s	77,63 %
VEMS/CVF	87,80 %	91,56 %	91,15 %	85,22 %	106,96 %
Durée d'expiration	1,62 s	1,38 s	1,63 s	-	
DEMM	3,72 L/s	4,00 L/s	4,01 L/s	4,42 L/s	90,72 %
DEMM/CVF	0,99 s-1	1,06 s-1	1,04 s-1	0,97 s-1	107,22 %
DE75	4,91 L/s	6,56 L/s	6,95 L/s	-	
DE50	4,84 L/s	4,34 L/s	4,51 L/s	-	
DE25	1,90 L/s	2,12 L/s	2,06 L/s	-	