



<b>Nom</b> KOUROUMA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> IBRAHIMA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/08/2002	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 22 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 3761	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 182 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 75 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 31 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,3 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 30 %

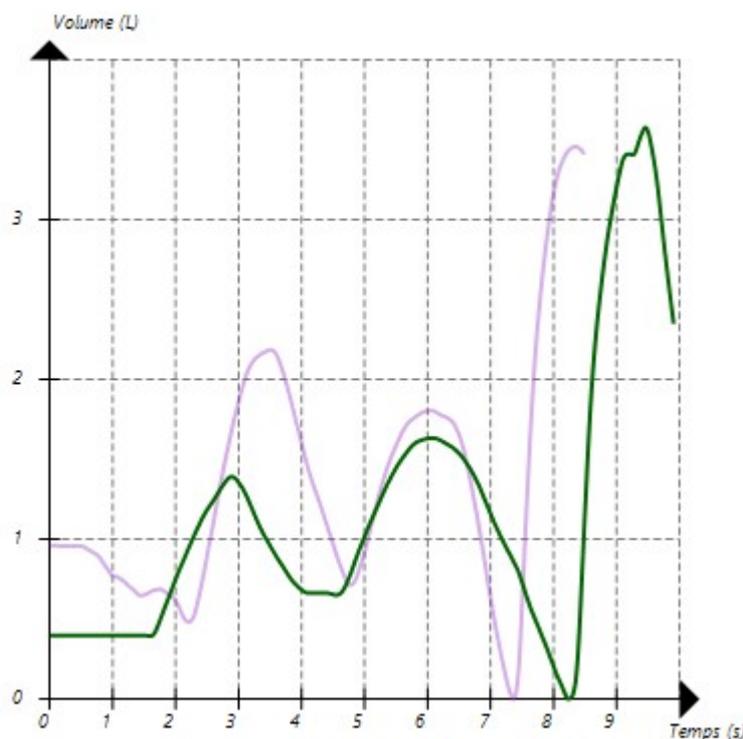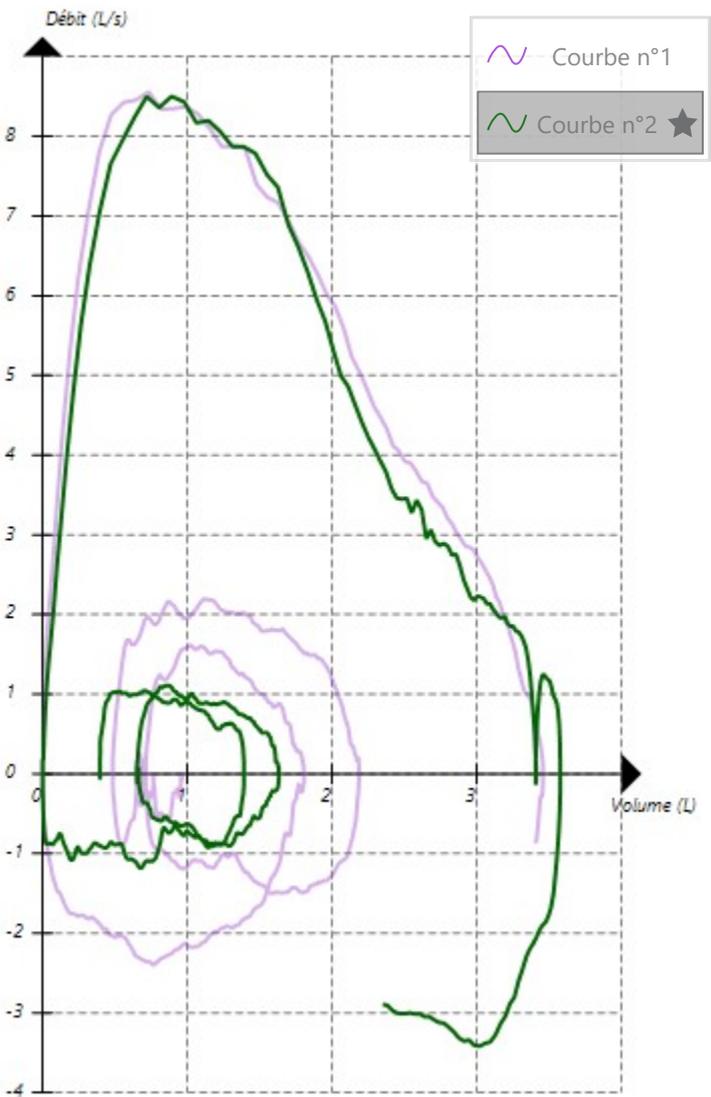

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,46 L	3,58 L	4,96 L	72,18 %
VEMS	3,46 L	3,50 L	4,20 L	83,33 %
DEP	8,71 L/s	8,62 L/s	10,38 L/s	83,04 %
VEMS/CVF	100,00 %	97,77 %	85,22 %	114,73 %
Durée d'expiration	0,97 s	1,22 s	-	
DEMM	6,22 L/s	5,59 L/s	4,68 L/s	119,44 %
DEMM/CVF	1,80 s-1	1,56 s-1	0,94 s-1	165,96 %
DE75	8,19 L/s	8,58 L/s	-	
DE50	6,91 L/s	6,62 L/s	-	
DE25	3,73 L/s	3,08 L/s	-	

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: