

<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> YOUSOUF	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1991	<b>Profession</b> GRADER OPERATOR
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 4523	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 31,5 °C  
 Pression atmosphérique : 95,2 kPa  
 Humidité : 52 %

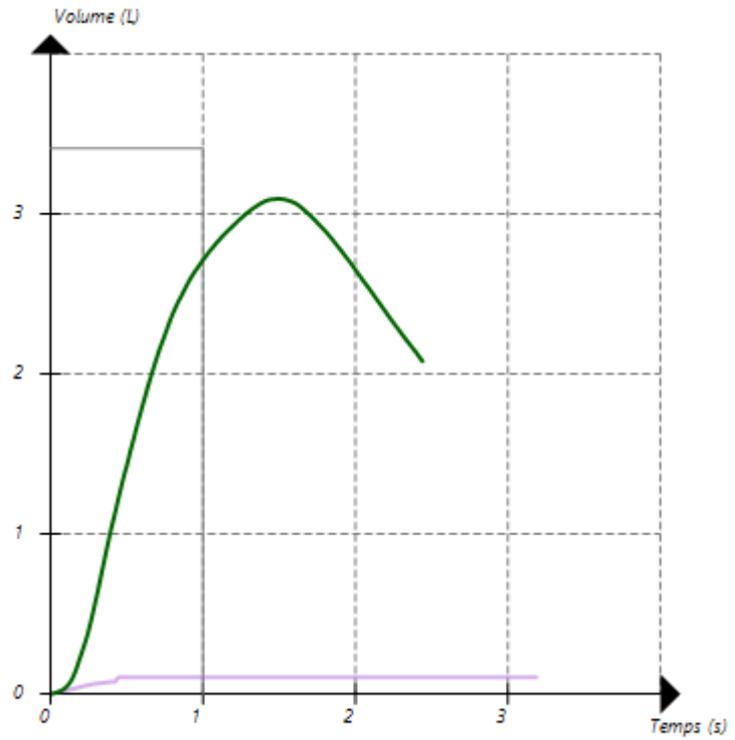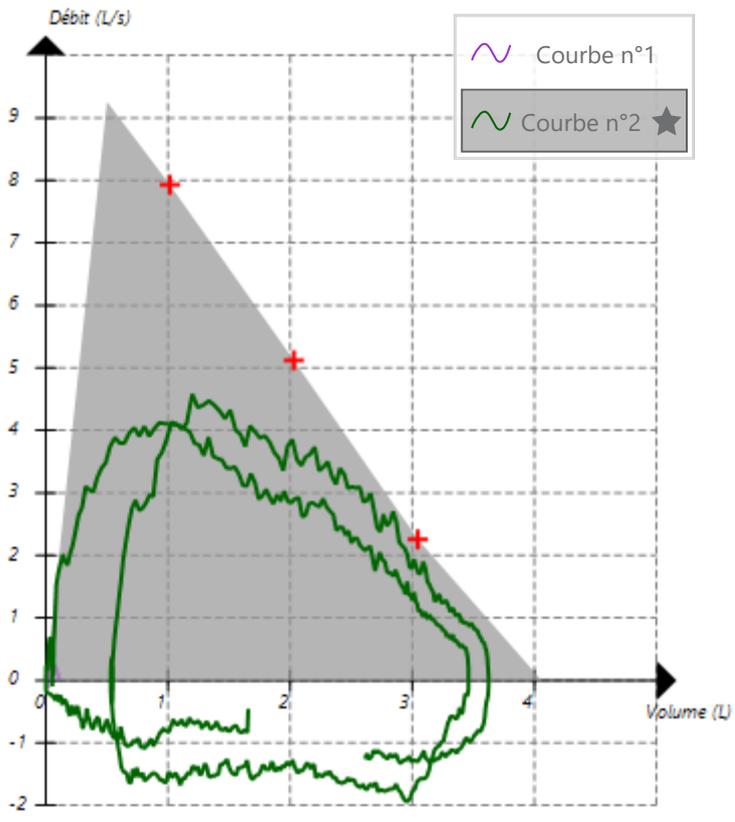

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	0,08 L	3,09 L	4,06 L	76,11 %
VEMS	0,08 L	2,89 L	3,41 L	84,75 %
DÉP	0,31 L/s	4,92 L/s	9,26 L/s	53,13 %
VEMS/CVF	100,00 %	93,53 %	81,12 %	115,30 %
Durée d'expiration	0,52 s	1,49 s	-	
DEMM	0,23 L/s	3,52 L/s	4,58 L/s	76,86 %
DEMM/CVF	2,88 s-1	1,14 s-1	0,98 s-1	116,33 %
DE75	0,24 L/s	4,47 L/s	7,93 L/s	56,37 %
DE50	0,25 L/s	3,24 L/s	5,12 L/s	63,28 %
DE25	0,19 L/s	2,56 L/s	2,26 L/s	113,27 %