



<b>Nom</b> SANGARE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SEKOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2000	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> MANOEUVRE
<b>ID</b> 1675	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 66 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,5 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 59 %

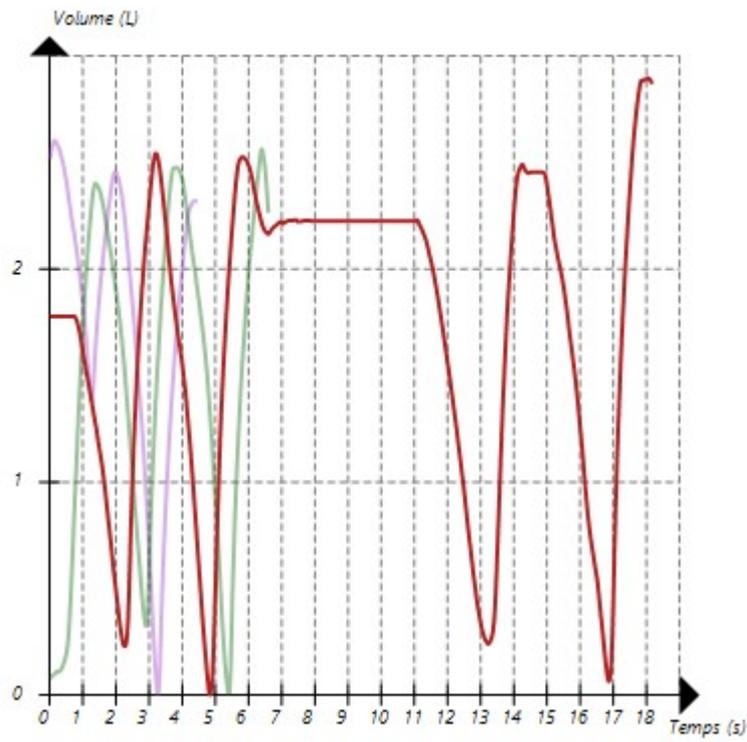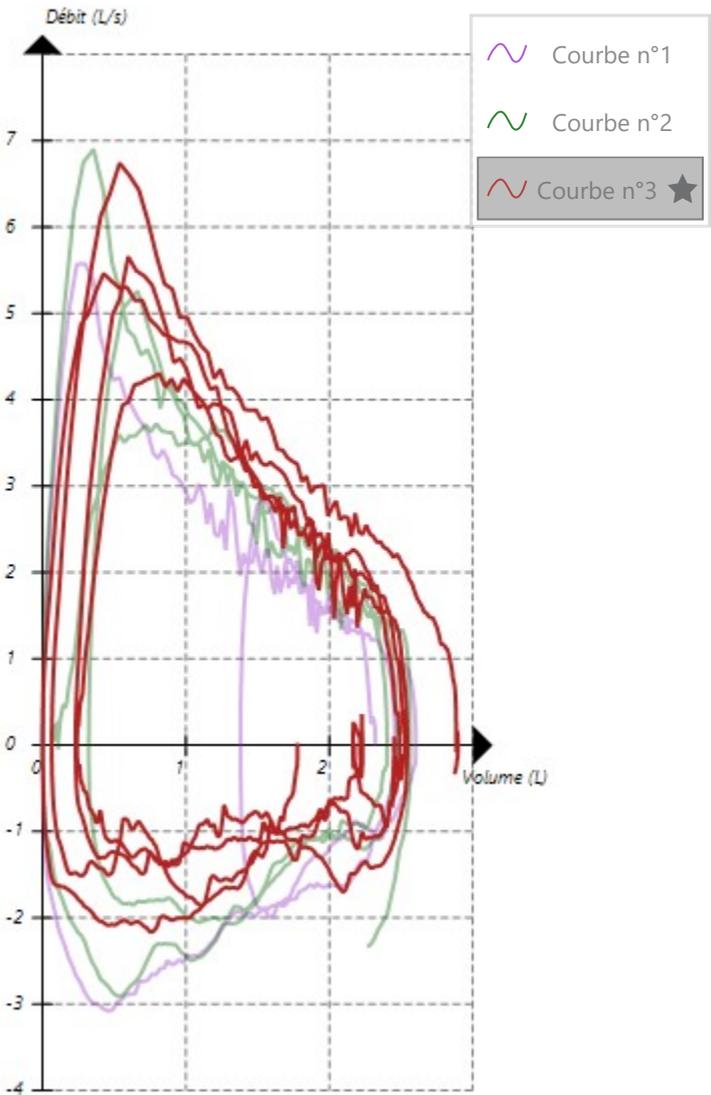

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,32 L	2,56 L	2,83 L	4,39 L	64,46 %
VEMS	2,31 L	2,56 L	2,82 L	3,74 L	75,40 %
DEP	5,79 L/s	7,09 L/s	6,81 L/s	9,43 L/s	72,22 %
VEMS/ CVF	99,57 %	100,00 %	99,65 %	84,85 %	117,44 %
Durée d'expiration	1,08 s	0,99 s	1,18 s	-	
DEMM	2,68 L/s	3,02 L/s	3,76 L/s	4,26 L/s	88,26 %
DEMM/ CVF	1,16 s-1	1,18 s-1	1,33 s-1	0,97 s-1	137,11 %
DE75	3,93 L/s	4,87 L/s	5,82 L/s	-	
DE50	1,95 L/s	3,09 L/s	3,93 L/s	-	
DE25	1,99 L/s	1,84 L/s	2,65 L/s	-	