

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1989	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 35 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 877	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 71 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 1
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,8 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 65 %

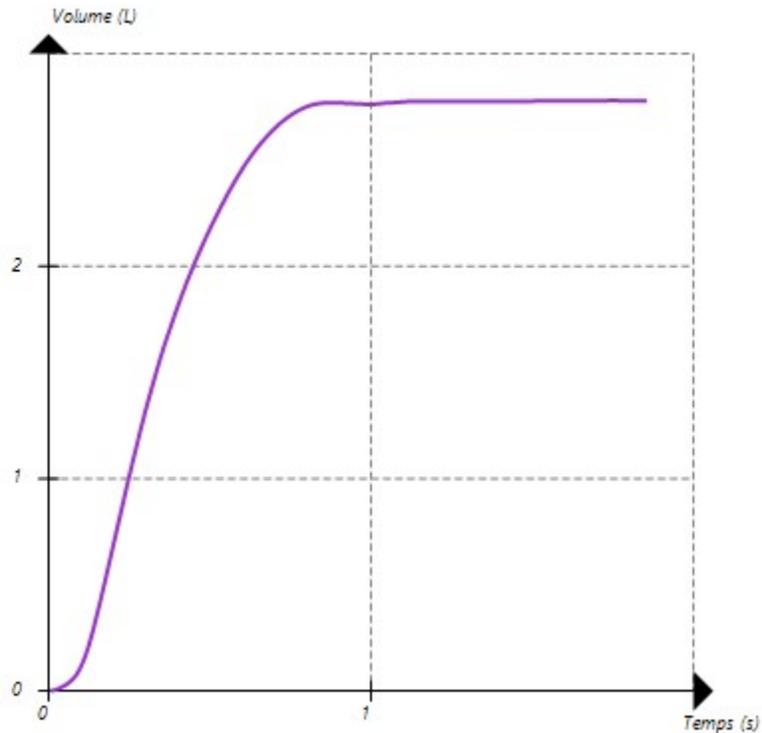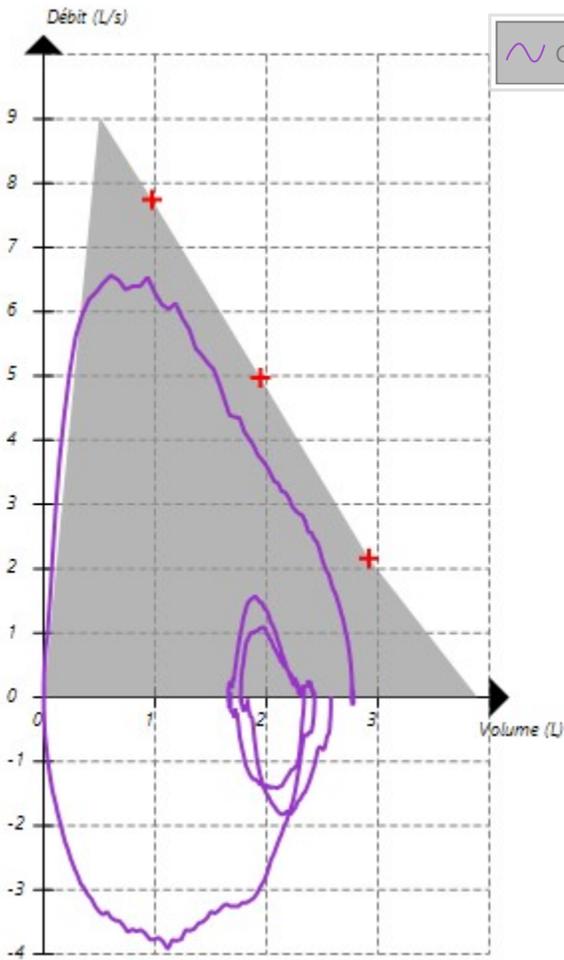

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,78 L	3,89 L	71,47 %
VEMS	2,77 L	3,27 L	84,71 %
DEP	6,60 L/s	9,04 L/s	73,01 %
VEMS/CVF	99,64 %	80,94 %	123,10 %
Durée d'expiration	1,75 s	-	
DEMM	5,13 L/s	4,48 L/s	114,51 %
DEMM/CVF	1,85 s-1	1,00 s-1	185,00 %
DE75	6,43 L/s	7,74 L/s	83,07 %
DE50	5,34 L/s	4,97 L/s	107,44 %
DE25	3,37 L/s	2,16 L/s	156,02 %