



| | |
|--|-------------------------------|
| Nom CAMARA | Adresse |
| Prénom MORY | Exposition |
| Né le 01/01/1990 | Profession MANOEUVRE |
| Age 34 Ans | Entreprise CR18 |
| Genre Masculin | Service |
| ID 356 | Fumeur Non fumeur |
| Taille 179 cm | Groupe ethnique Autre |
| Poids 84 kg | Prescripteur: |
| Valeurs prédites NHANES III | Smoking Pack Years : 0 |
| Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO | |

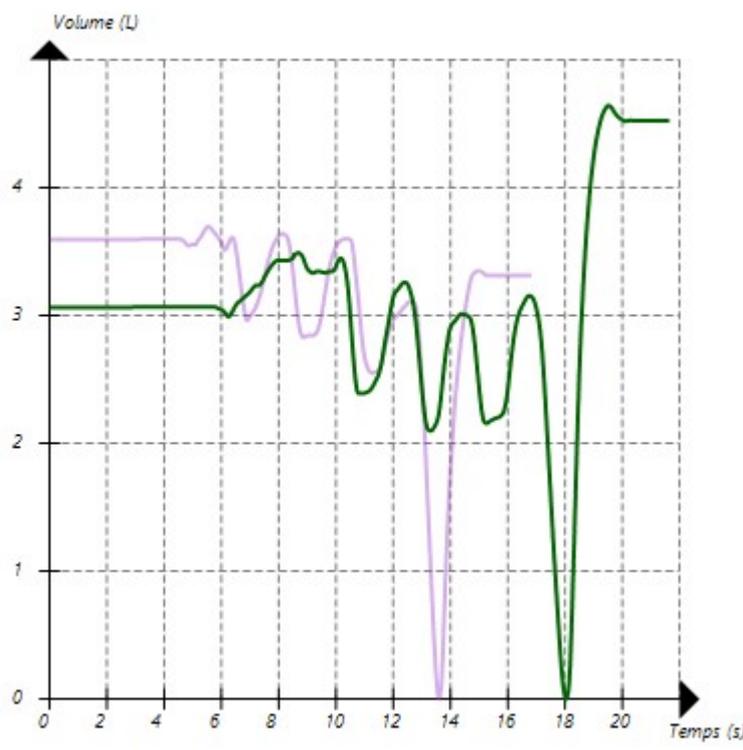

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 30,2 °C
 Numéro de série : 232697 Pression atmosphérique : 698,3 mmHg
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 54 %

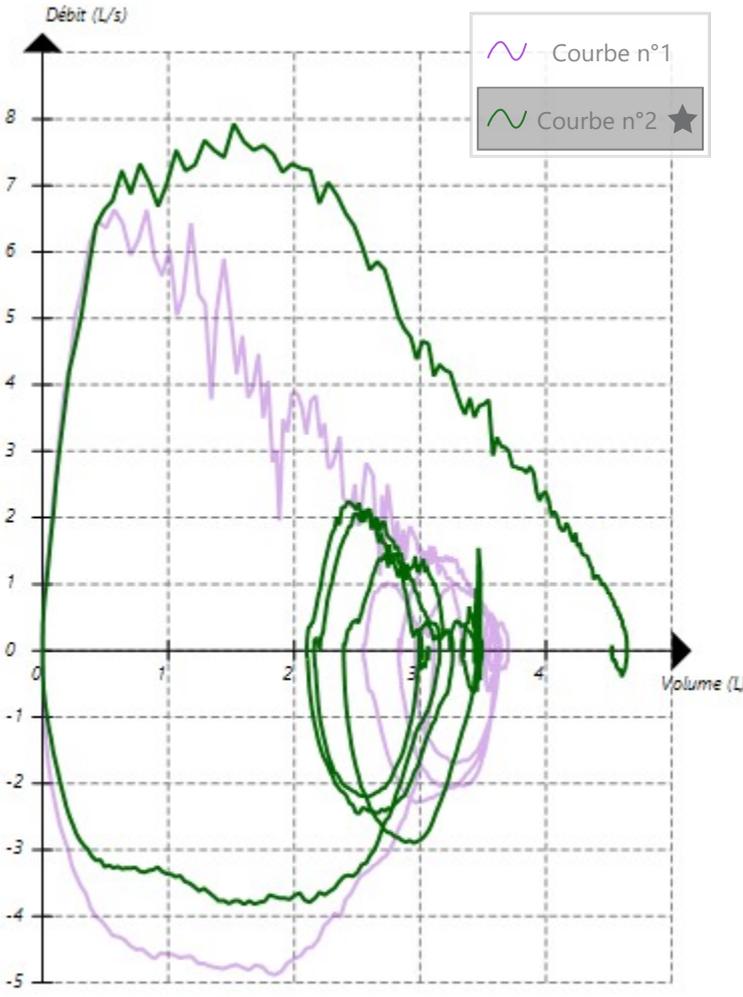

| Nom | Courbe n°1 | Courbe n°2 (Validée) | Prédits | % Prédits |
|--------------------|------------|----------------------|-----------|-----------|
| CVF | 3,35 L | 4,64 L | 5,49 L | 84,52 % |
| VEMS | 3,25 L | 4,45 L | 4,43 L | 100,45 % |
| DEP | 7,18 L/s | 8,04 L/s | 10,36 L/s | 77,61 % |
| VEMS/CVF | 97,01 % | 95,91 % | 81,04 % | 118,35 % |
| Durée d'expiration | 1,33 s | 1,48 s | - | |
| DEMM | 3,96 L/s | 5,94 L/s | 4,32 L/s | 137,50 % |
| DEMM/CVF | 1,18 s-1 | 1,28 s-1 | 0,79 s-1 | 162,03 % |
| DE75 | 6,69 L/s | 7,29 L/s | - | |
| DE50 | 4,21 L/s | 6,86 L/s | - | |
| DE25 | 1,22 L/s | 3,38 L/s | - | |