


<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SIAKA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1999	<b>Profession</b> MANEUVRE
<b>Age</b> 25 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 327	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 1
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,5 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 697,6 mmHg  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 49 %

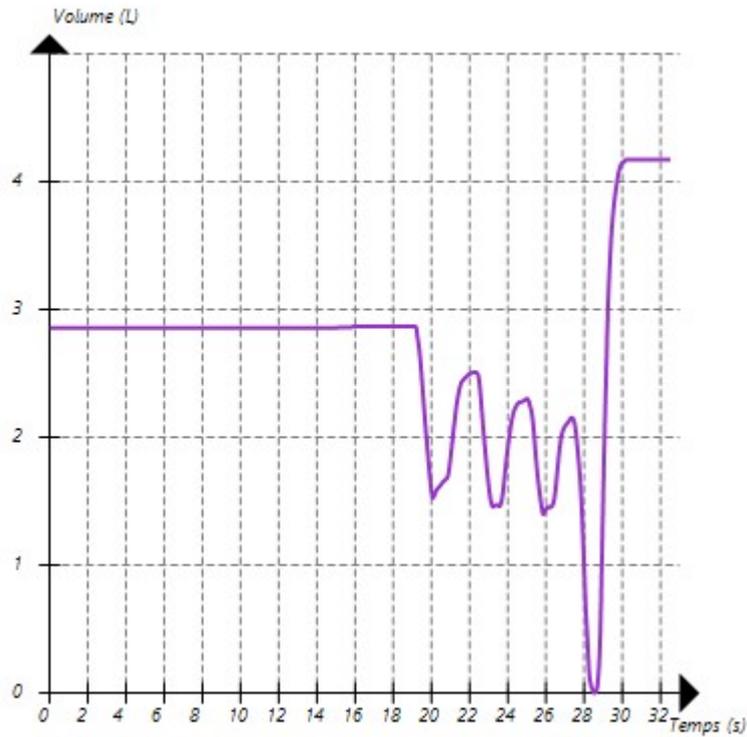

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,17 L	5,36 L	77,80 %
VEMS	4,06 L	4,44 L	91,44 %
DEP	7,86 L/s	9,95 L/s	78,99 %
VEMS/ CVF	97,36 %	82,90 %	117,44 %
Durée d'expiration	1,77 s	-	
DEMM	6,06 L/s	4,62 L/s	131,17 %
DEMM/ CVF	1,45 s-1	0,86 s-1	168,60 %
DE75	7,31 L/s	-	
DE50	6,03 L/s	-	
DE25	3,53 L/s	-	