



<b>Nom</b> CHERIF	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABOUBACAR	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1998	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 26 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1543	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 61 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00	Température ambiante : 29,4 °C
Numéro de série : 232697	Pression atmosphérique : 93,6 kPa
Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024	Humidité : 59 %

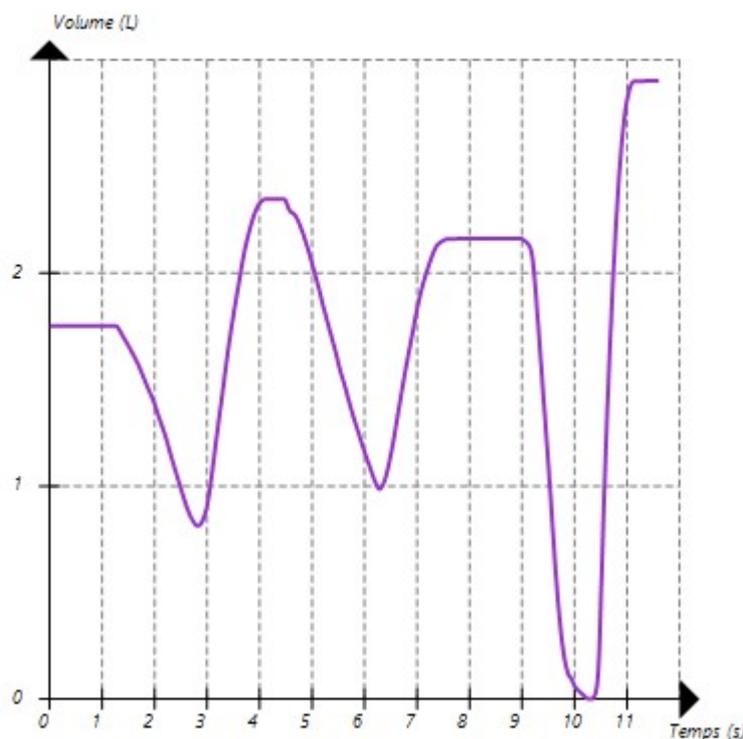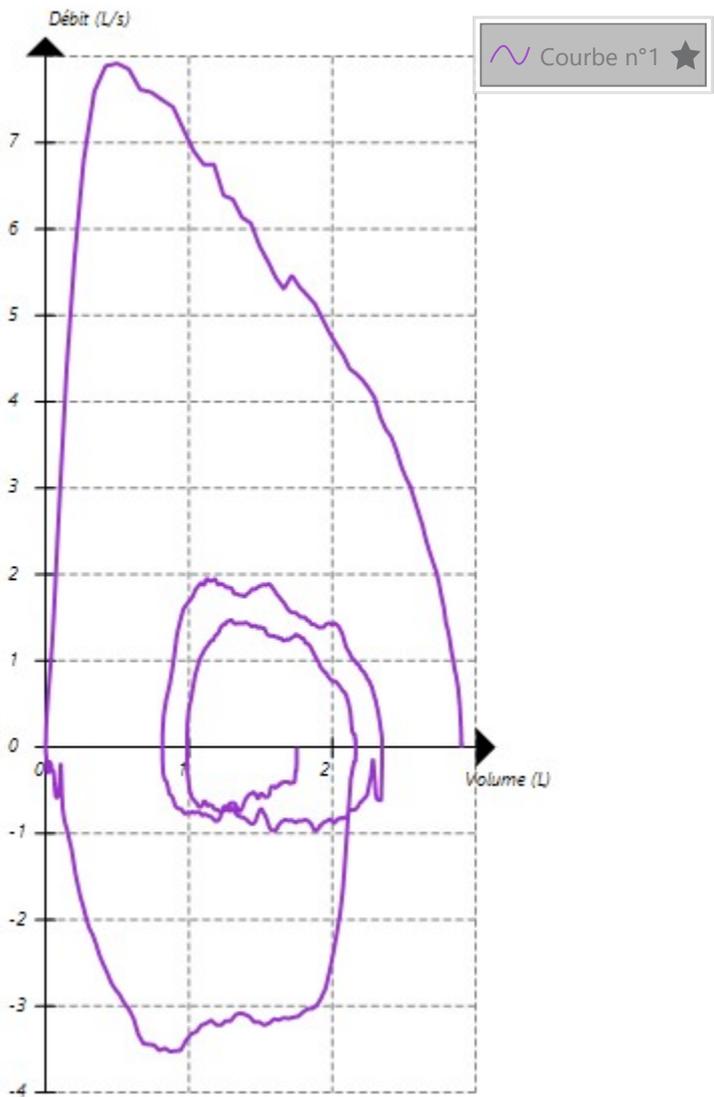

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,90 L	4,02 L	72,14 %
VEMS	2,90 L	3,42 L	84,80 %
DEP	7,99 L/s	8,79 L/s	90,90 %
VEMS/CVF	100,00 %	84,49 %	118,36 %
Durée d'expiration	1,05 s	-	
DEMM	5,95 L/s	3,96 L/s	150,25 %
DEMM/CVF	2,05 s-1	0,99 s-1	207,07 %
DE75	7,69 L/s	-	
DE50	5,99 L/s	-	
DE25	4,38 L/s	-	

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: