



<b>Nom</b> CMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LANCINE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1973	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 51 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 567	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 162 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 57 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un trouble ventilatoire obstructif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,8 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 94,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 62 %

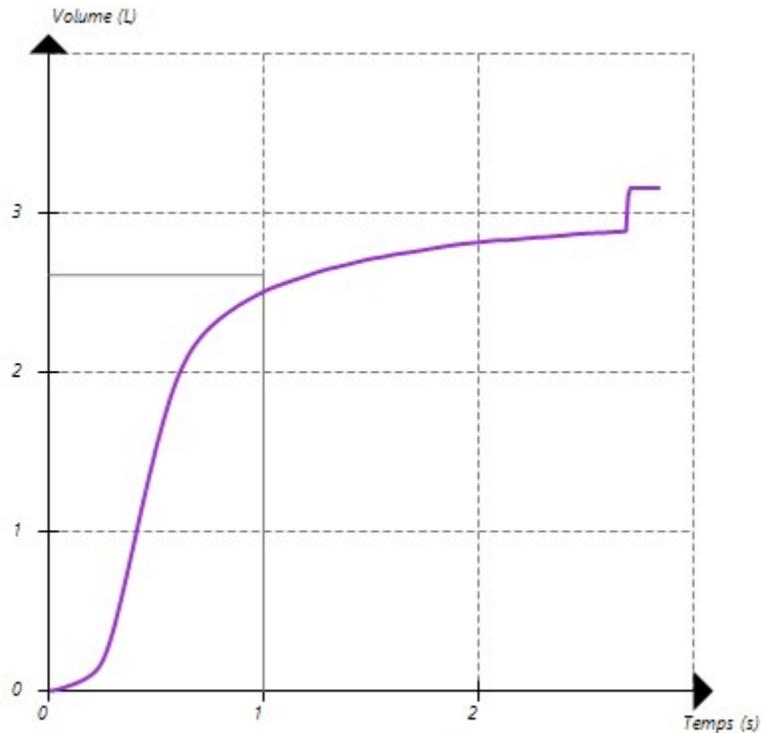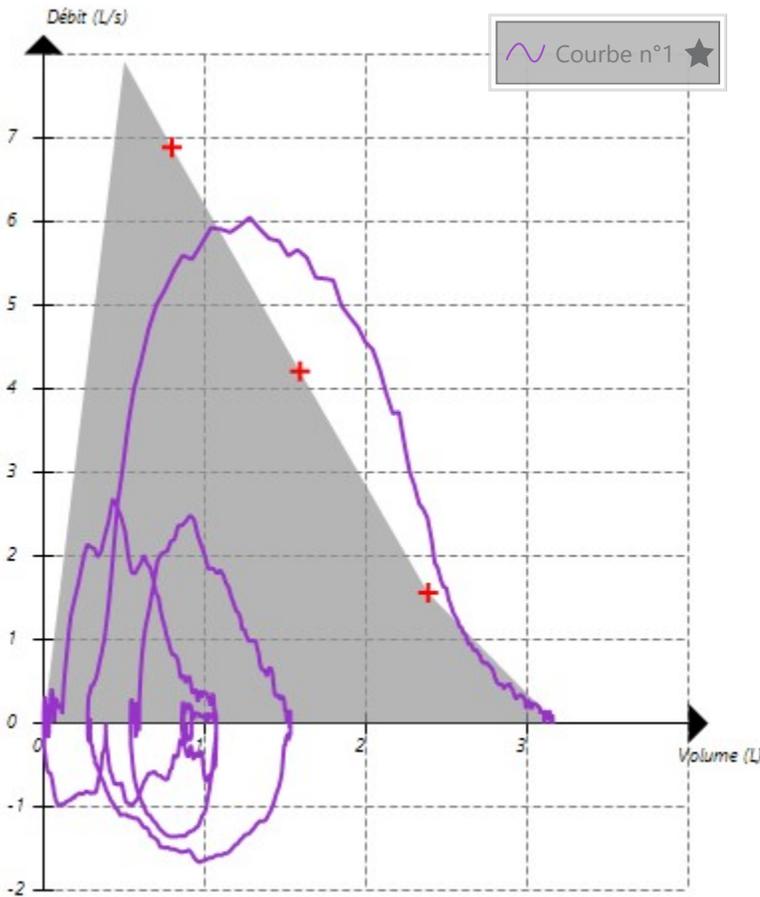

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,89 L	3,18 L	90,88 %
VEMS	2,63 L	2,61 L	100,77 %
DEP	6,16 L/s	7,92 L/s	77,78 %
VEMS/ CVF	91,00 %	78,08 %	116,55 %
Durée d'expiration	2,78 s	-	
DEMM	4,61 L/s	3,66 L/s	125,96 %
DEMM/ CVF	1,60 s-1	1,00 s-1	160,00 %
DE75	5,89 L/s	6,89 L/s	85,49 %
DE50	5,10 L/s	4,21 L/s	121,14 %
DE25	1,88 L/s	1,56 L/s	120,51 %