

|  |  |
|--|--|
| <b>Nom</b> TCHAPTCHET                  | <b>Adresse</b>                           |
| <b>Prénom</b> DIVINE                   | <b>Exposition</b>                        |
| <b>Né le</b> 10/03/1994                | <b>Profession</b> SUPERVISEUR HSE        |
| <b>Age</b> 30 Ans                      | <b>Entreprise</b> CR18                   |
| <b>Genre</b> Masculin                  | <b>Service</b>                           |
| <b>ID</b> 966                          | <b>Fumeur</b> Non fumeur                 |
| <b>Taille</b> 172 cm                   | <b>Groupe ethnique</b> Origine africaine |
| <b>Poids</b> 96 kg                     | <b>Prescripteur:</b>                     |
| <b>Valeurs prédites</b> Ecce/Zapletal  | <b>Smoking Pack Years</b> : 0            |
| <b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO |  |





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un syndrome des petites voies aériennes.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 29,3 °C  
 Pression atmosphérique : 93,9 kPa  
 Humidité : 56 %

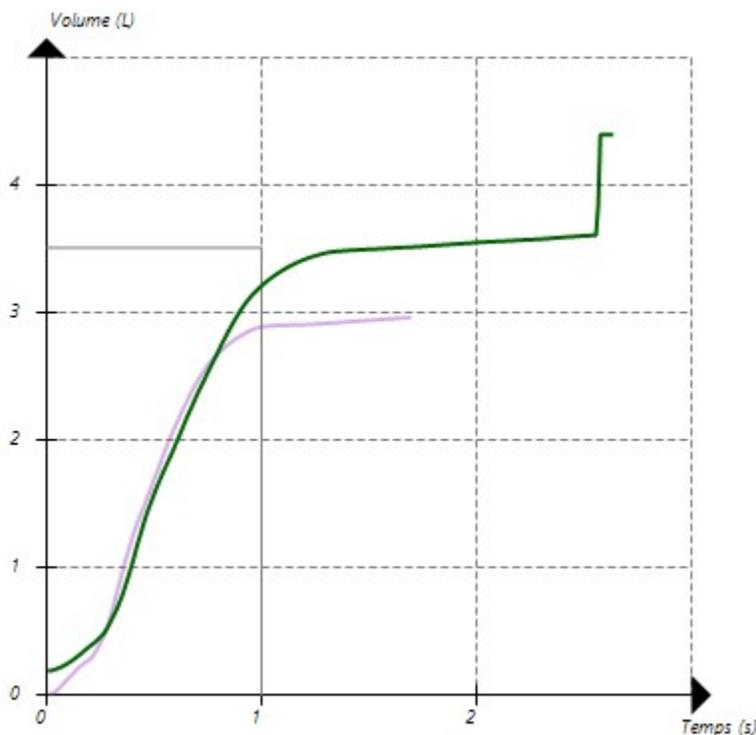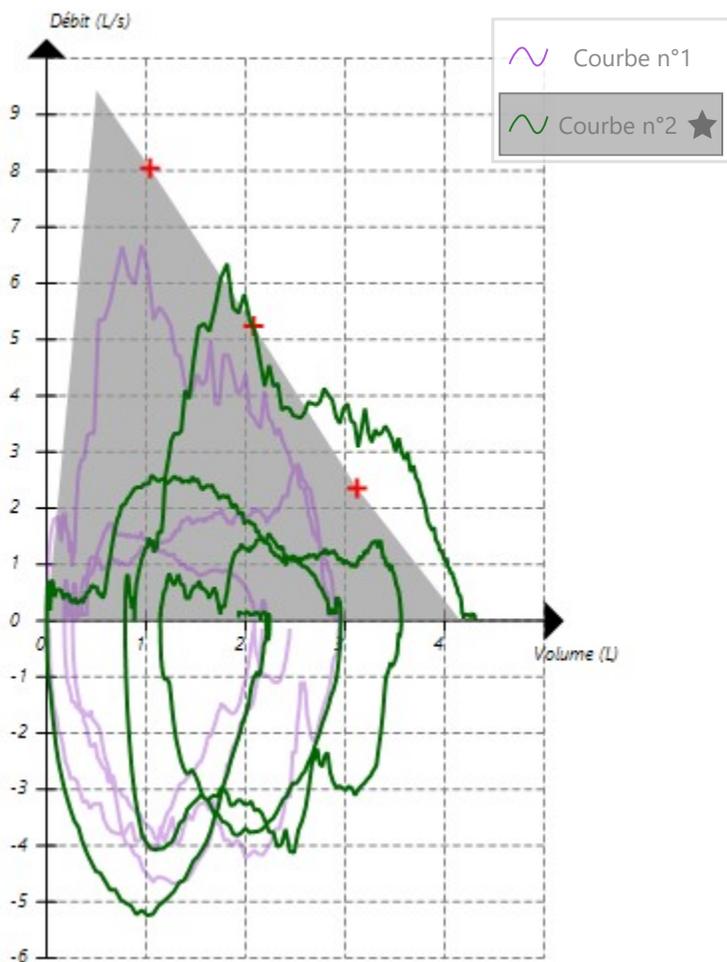

| Nom                | Courbe n°1 | Courbe n°2 (Validée) | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF                | 2,96 L     | 3,52 L               | 4,16 L   | 84,62 %   |
| VEMS               | 2,91 L     | 3,34 L               | 3,51 L   | 95,16 %   |
| DEP                | 7,27 L/s   | 6,58 L/s             | 9,44 L/s | 69,70 %   |
| VEMS/ CVF          | 98,31 %    | 94,89 %              | 81,84 %  | 115,95 %  |
| Durée d'expiration | 1,70 s     | 2,81 s               | -        |           |
| DEMM               | 4,76 L/s   | 4,18 L/s             | 4,75 L/s | 88,00 %   |
| DEMM/ CVF          | 1,61 s-1   | 1,19 s-1             | 0,99 s-1 | 120,20 %  |
| DE75               | 6,58 L/s   | 5,48 L/s             | 8,05 L/s | 68,07 %   |
| DE50               | 4,48 L/s   | 3,69 L/s             | 5,24 L/s | 70,42 %   |
| DE25               | 3,59 L/s   | 3,51 L/s             | 2,36 L/s | 148,73 %  |

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: