



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KERFALA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1970	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 54 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> MANOEUVRE
<b>ID</b> 1684	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 161 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 69 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00	Température ambiante : 30,3 °C
Numéro de série : 232697	Pression atmosphérique : 93,4 kPa
Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024	Humidité : 60 %

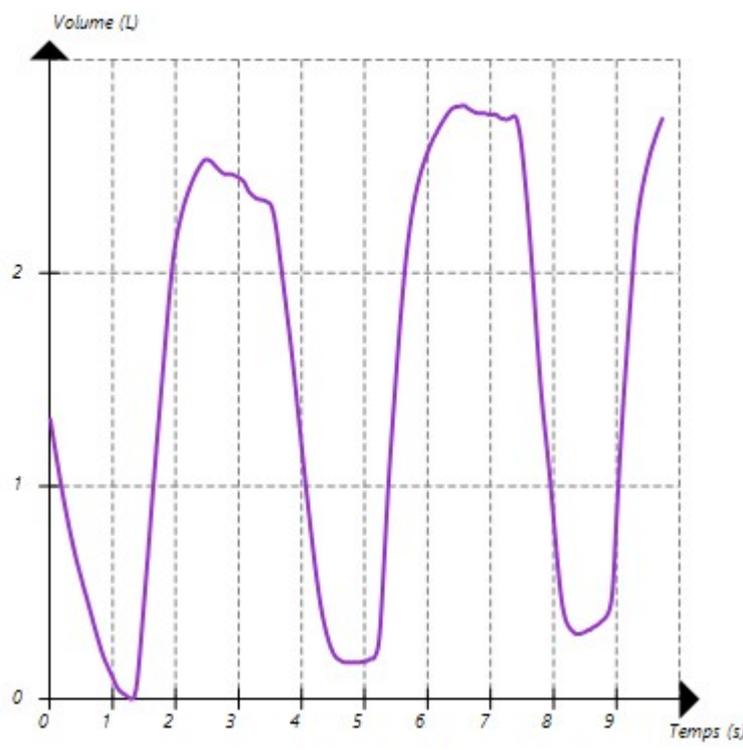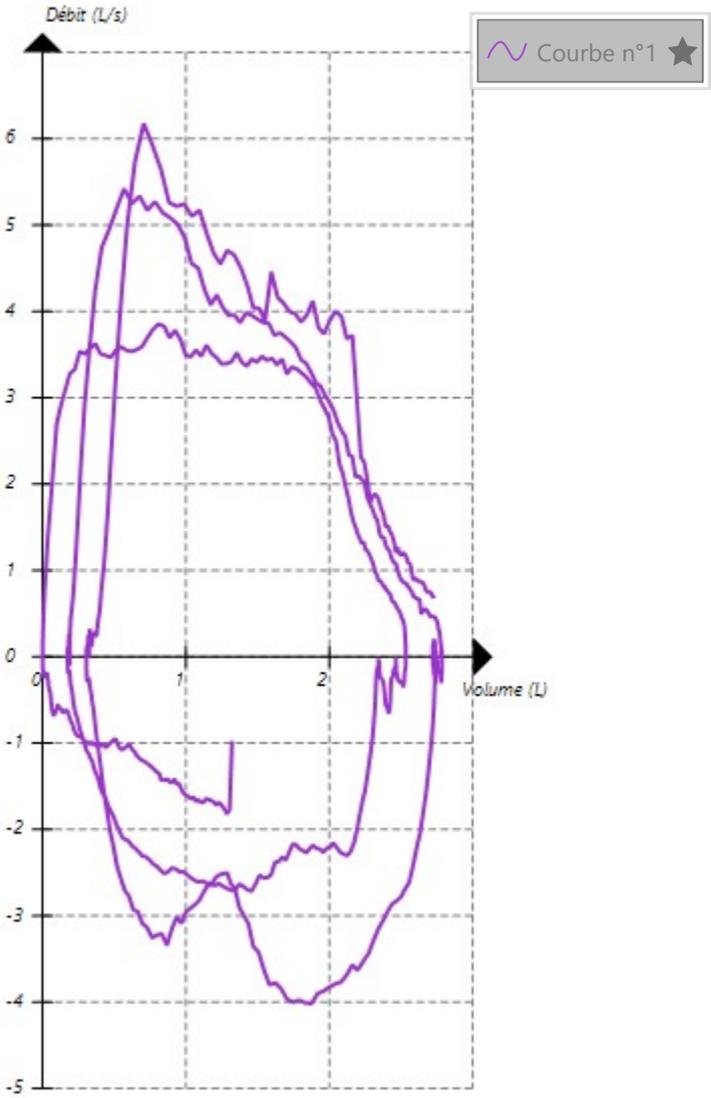

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,43 L	3,18 L	76,42 %
VEMS	2,43 L	2,51 L	96,81 %
DEP	6,27 L/s	7,11 L/s	88,19 %
VEMS/CVF	100,00 %	79,37 %	125,99 %
Durée d'expiration	1,39 s	-	
DEMM	4,41 L/s	2,57 L/s	171,60 %
DEMM/CVF	1,81 s-1	0,81 s-1	223,46 %
DE75	5,32 L/s	-	
DE50	3,98 L/s	-	
DE25	3,76 L/s	-	

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: