

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> IBRAHIMA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/04/1990	<b>Profession</b> M1NOEUVRE
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1245	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 80 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire obstructif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 25,1 °C  
 Pression atmosphérique : 94,8 kPa  
 Humidité : 70 %

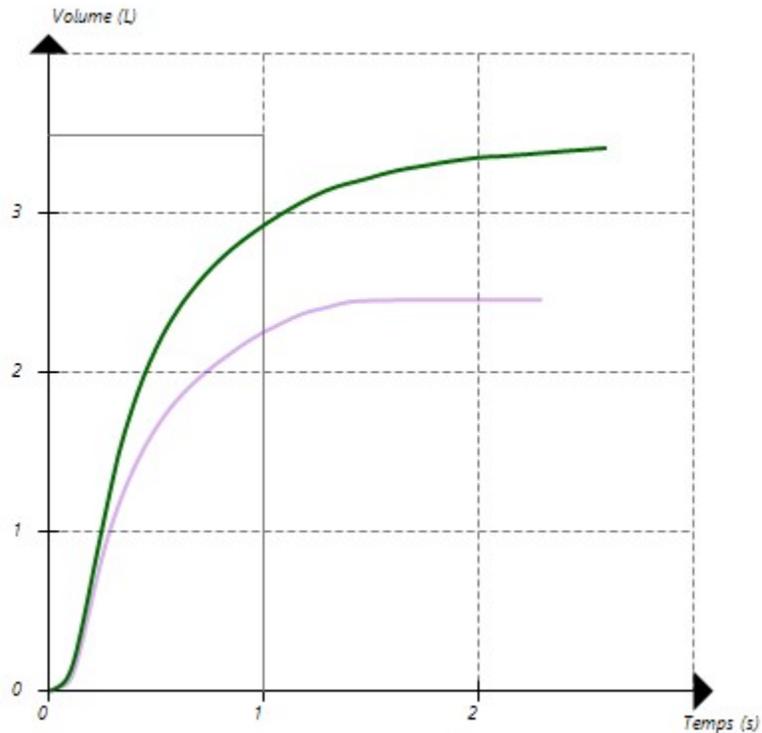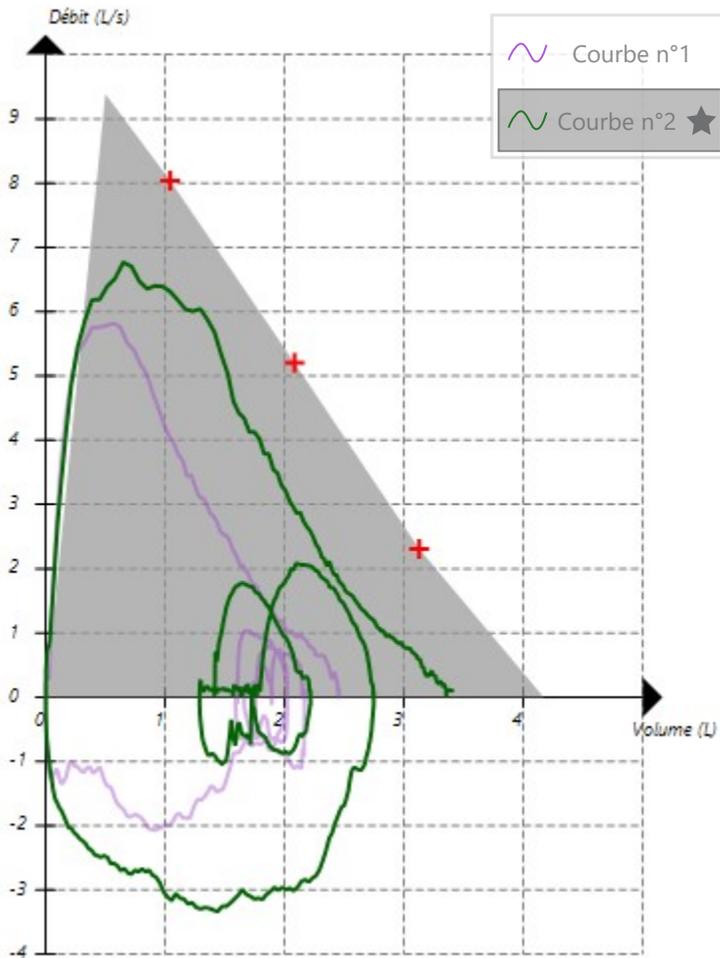

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,45 L	3,41 L	4,17 L	81,77 %
VEMS	2,32 L	3,00 L	3,49 L	85,96 %
DEP	5,89 L/s	6,82 L/s	9,39 L/s	72,63 %
VEMS/ CVF	94,69 %	87,98 %	81,12 %	108,46 %
Durée d'expiration	1,62 s	2,60 s	-	
DEMM	3,08 L/s	3,63 L/s	4,62 L/s	78,57 %
DEMM/ CVF	1,26 s-1	1,06 s-1	0,96 s-1	110,42 %
DE75	5,81 L/s	6,37 L/s	8,04 L/s	79,23 %
DE50	3,45 L/s	4,08 L/s	5,20 L/s	78,46 %
DE25	1,47 L/s	1,59 L/s	2,31 L/s	68,83 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: