

<b>Nom</b> KOUROUMA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LANCINE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1995	<b>Profession</b> BUS DRIVER
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 7142	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 177 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 74 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire obstructif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,8 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 67 %

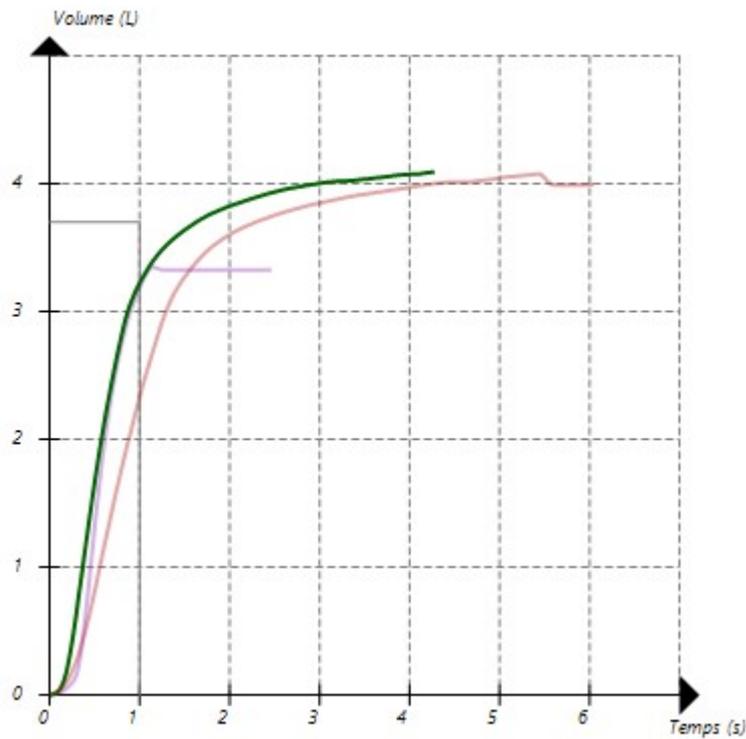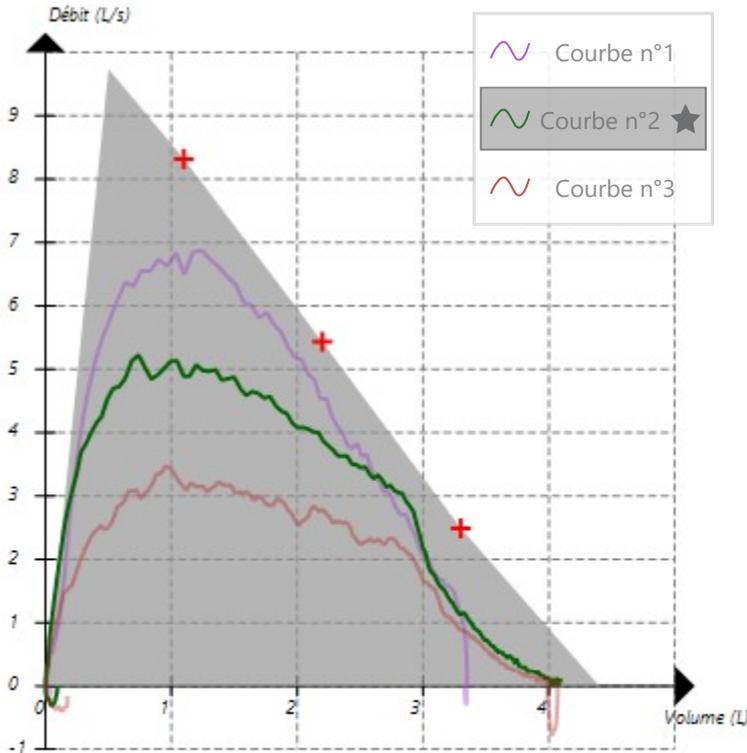

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,35 L	4,09 L	4,07 L	4,40 L	92,95 %
VEMS	3,35 L	3,42 L	2,94 L	3,70 L	92,43 %
DEP	7,06 L/s	5,26 L/s	3,55 L/s	9,74 L/s	54,00 %
VEMS/CVF	100,00 %	83,62 %	72,24 %	81,84 %	102,17 %
Durée d'expiration	1,26 s	4,39 s	5,56 s	-	
DEMM	5,60 L/s	3,86 L/s	2,66 L/s	4,85 L/s	79,59 %
DEMM/CVF	1,67 s-1	0,94 s-1	0,65 s-1	0,96 s-1	97,92 %
DE75	6,57 L/s	5,02 L/s	3,37 L/s	8,32 L/s	60,34 %
DE50	5,99 L/s	4,08 L/s	2,60 L/s	5,43 L/s	75,14 %
DE25	3,59 L/s	1,77 L/s	1,60 L/s	2,49 L/s	71,08 %