

<b>Nom LI</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom QINCE</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 05/06/1990</b>	<b>Profession WELDER</b>
<b>Age 34 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 4743</b>	<b>Fumeur Fumeur</b>
<b>Taille 174 cm</b>	<b>Groupe ethnique Chinois de Hong Kong</b>
<b>Poids 81 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 10</b>
<b>Opérateur BAH OUMOU SALAMATA</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 31,1 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 95,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Humidité : 55 %

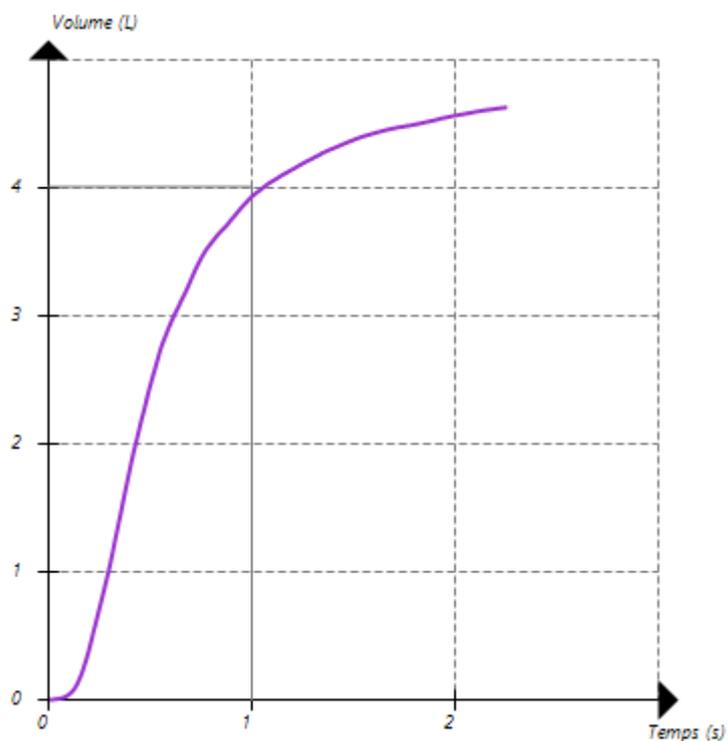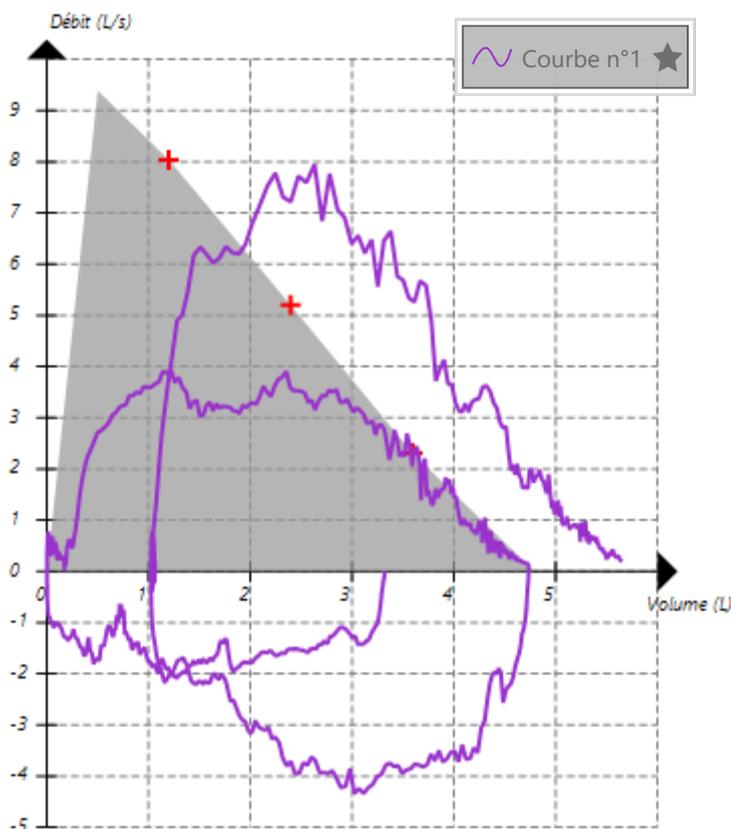

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,63 L	4,79 L	96,66 %
VEMS	4,11 L	4,01 L	102,49 %
DÉP	8,16 L/s	9,39 L/s	86,90 %
VEMS/CVF	88,77 %	81,12 %	109,43 %
Durée d'expiration	2,27 s	-	
DEMM	5,23 L/s	4,62 L/s	113,20 %
DEMM/CVF	1,13 s <sup>-1</sup>	0,96 s <sup>-1</sup>	117,71 %
DE75	7,72 L/s	8,04 L/s	96,02 %
DE50	6,86 L/s	5,20 L/s	131,92 %
DE25	2,84 L/s	2,31 L/s	122,94 %