



<b>Nom</b> SANOH	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> THERNA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 07/01/1990	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 674	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 160 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 47 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecce/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 2
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 33 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 94,1 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 63 %

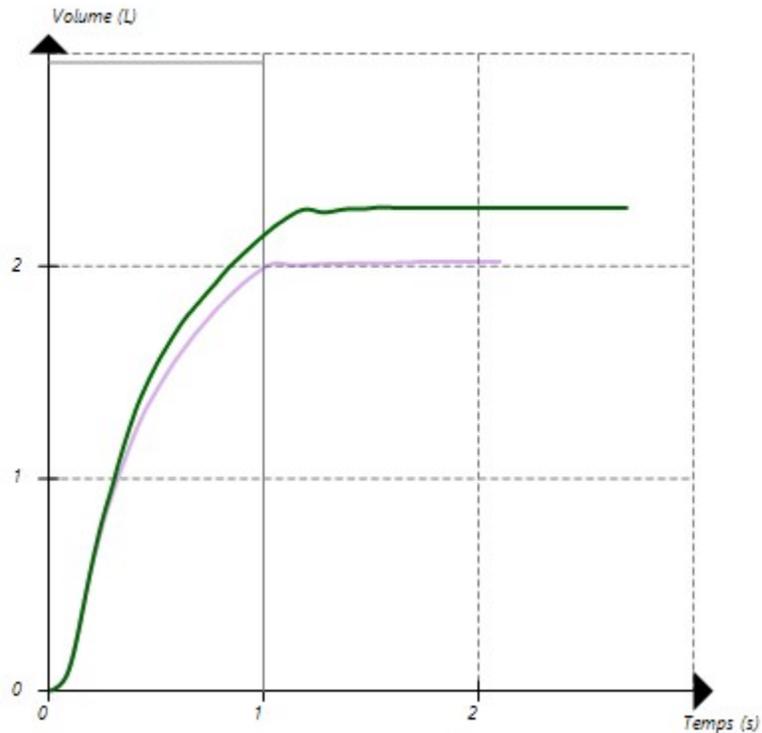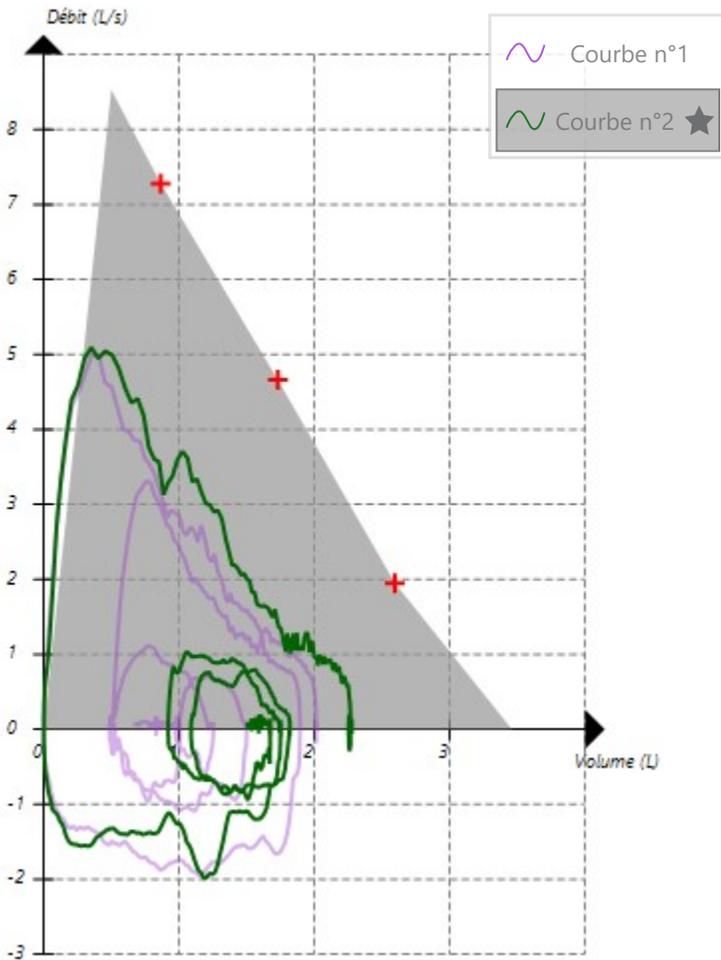

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,01 L	2,27 L	3,46 L	65,61 %
VEMS	2,01 L	2,21 L	2,96 L	74,66 %
DEP	5,09 L/s	5,26 L/s	8,53 L/s	61,66 %
VEMS/ CVF	100,00 %	97,36 %	81,12 %	120,02 %
Durée d'expiration	1,06 s	1,20 s	-	
DEMM	2,66 L/s	2,81 L/s	4,35 L/s	64,60 %
DEMM/ CVF	1,32 s-1	1,24 s-1	1,09 s-1	113,76 %
DE75	4,51 L/s	4,69 L/s	7,28 L/s	64,42 %
DE50	2,88 L/s	3,40 L/s	4,66 L/s	72,96 %
DE25	1,55 L/s	1,64 L/s	1,95 L/s	84,10 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: