

<b>Nom CISSE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom MORIKE</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/2005</b>	<b>Profession MANOEUVRE</b>
<b>Age 19 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 583</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 171 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 60 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 31,1 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Humidité : 55 %

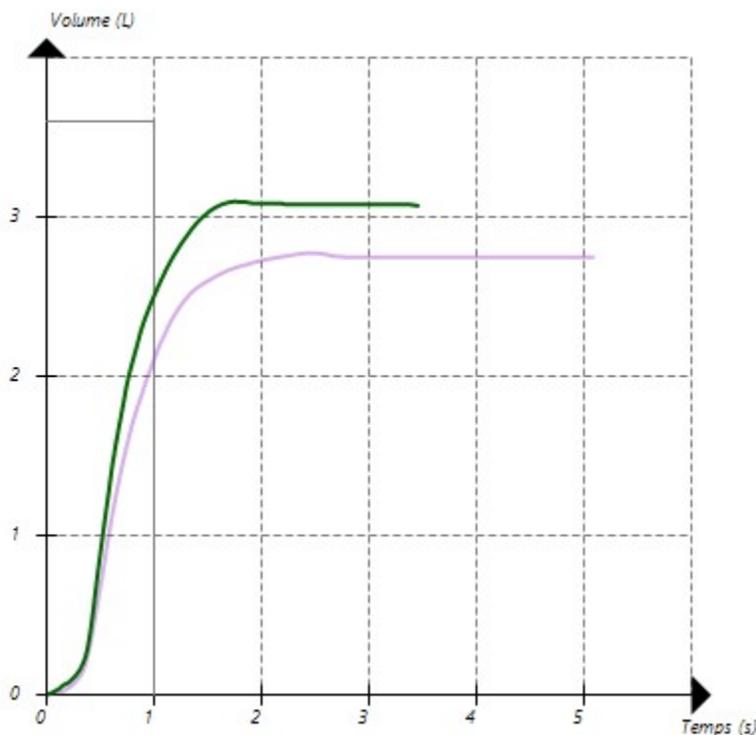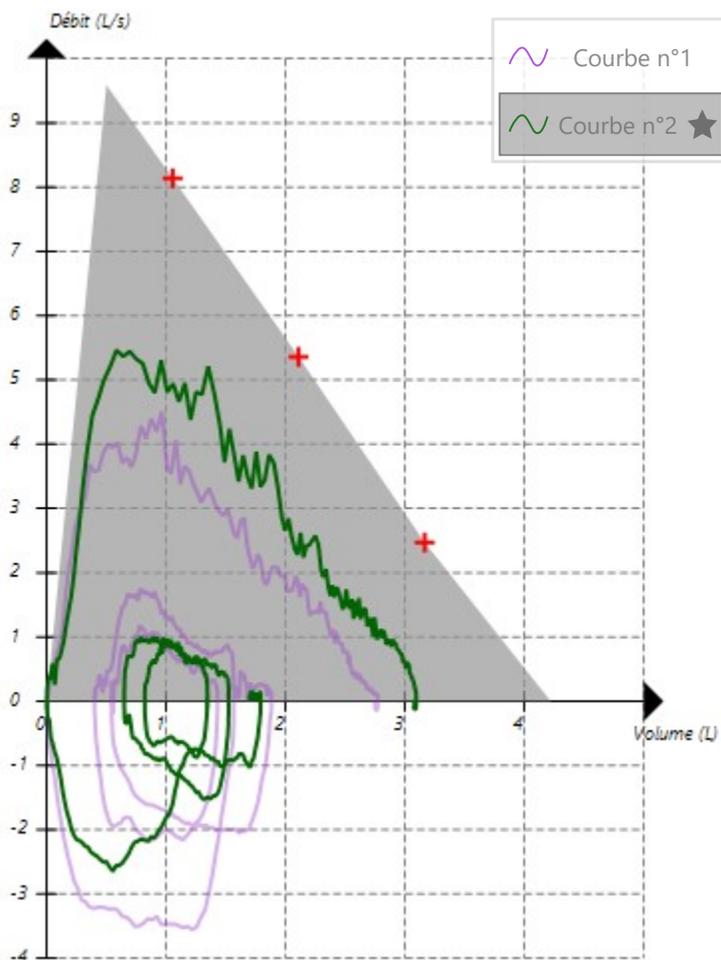

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,77 L	3,10 L	4,22 L	73,46 %
VEMS	2,53 L	2,91 L	3,60 L	80,83 %
DEP	4,65 L/s	5,80 L/s	9,59 L/s	60,48 %
VEMS/ CVF	91,34 %	93,87 %	82,74 %	113,45 %
Durée d'expiration	2,41 s	1,81 s	-	
DEMM	2,88 L/s	3,70 L/s	4,95 L/s	74,75 %
DEMM/ CVF	1,04 s-1	1,19 s-1	1,02 s-1	116,67 %
DE75	3,74 L/s	5,39 L/s	8,14 L/s	66,22 %
DE50	3,23 L/s	4,05 L/s	5,36 L/s	75,56 %
DE25	2,03 L/s	2,34 L/s	2,47 L/s	94,74 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: