

<b>Nom</b> DIALLO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> OUSMANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 25/03/1999	<b>Profession</b> FLAGMAN
<b>Age</b> 25 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 3834	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 61 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,1 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 29 %

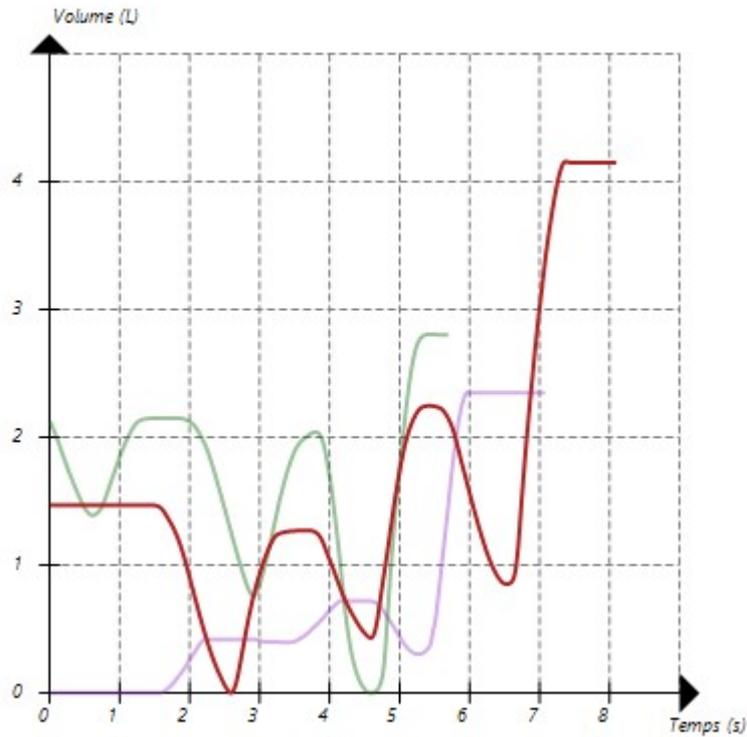

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,84 L	2,80 L	3,31 L	4,20 L	78,81 %
VEMS	1,84 L	2,80 L	3,31 L	3,58 L	92,46 %
DEP	6,23 L/s	8,92 L/s	7,51 L/s	9,10 L/s	82,53 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	84,67 %	118,11 %
Durée d'expiration	0,47 s	0,80 s	0,85 s	-	
DEMM	4,88 L/s	6,12 L/s	5,51 L/s	4,11 L/s	134,06 %
DEMM/ CVF	2,65 s-1	2,19 s-1	1,66 s-1	0,98 s-1	169,39 %
DE75	5,58 L/s	7,74 L/s	6,69 L/s	-	
DE50	4,83 L/s	6,86 L/s	5,91 L/s	-	
DE25	3,54 L/s	4,74 L/s	4,61 L/s	-	