



| | |
|--|---|
| Nom BI | Adresse |
| Prénom LIANGFU | Exposition |
| Né le 04/04/1972 | Profession |
| Age 52 Ans | Entreprise CR18 |
| Genre Masculin | Service ELECTRICIEN |
| ID 4262 | Fumeur Non fumeur |
| Taille 168 cm | Groupe ethnique Chinois de Hong Kong |
| Poids 54 kg | Prescripteur: |
| Valeurs prédites NHANES III | Smoking Pack Years : 0 |
| Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO | |



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 30,6 °C
 Numéro de série : 232707 Pression atmosphérique : 93,1 kPa
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 42 %

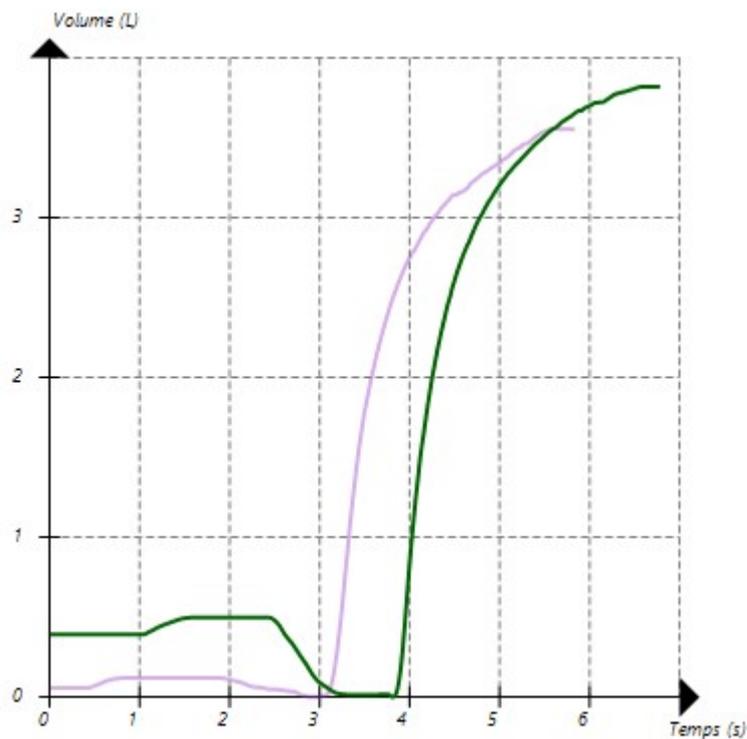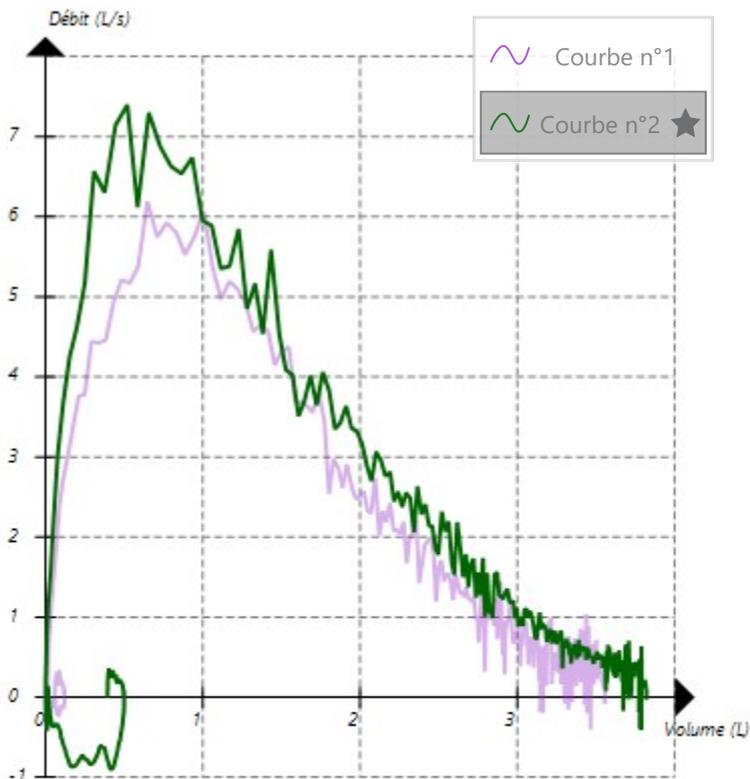

| Nom | Courbe n°1 | Courbe n°2 (Validée) | Prédits | % Prédits |
|--------------------|------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF | 3,56 L | 3,82 L | 4,37 L | 87,41 % |
| VEMS | 2,90 L | 3,10 L | 3,39 L | 91,45 % |
| DEP | 6,87 L/s | 7,74 L/s | 8,88 L/s | 87,16 % |
| VEMS/CVF | 81,46 % | 81,15 % | 77,32 % | 104,95 % |
| Durée d'expiration | 2,62 s | 2,78 s | - | |
| DEMM | 2,85 L/s | 2,92 L/s | 3,02 L/s | 96,69 % |
| DEMM/CVF | 0,80 s-1 | 0,76 s-1 | 0,69 s-1 | 110,14 % |
| DE75 | 5,78 L/s | 6,89 L/s | - | |
| DE50 | 3,51 L/s | 3,79 L/s | - | |
| DE25 | 1,38 L/s | 1,46 L/s | - | |

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: