



<b>Nom</b> CHERIF	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> OUSMANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 17/06/2000	<b>Profession</b> COLLECTEUR
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> CEGEDI
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 117	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 183 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 97 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 58 %

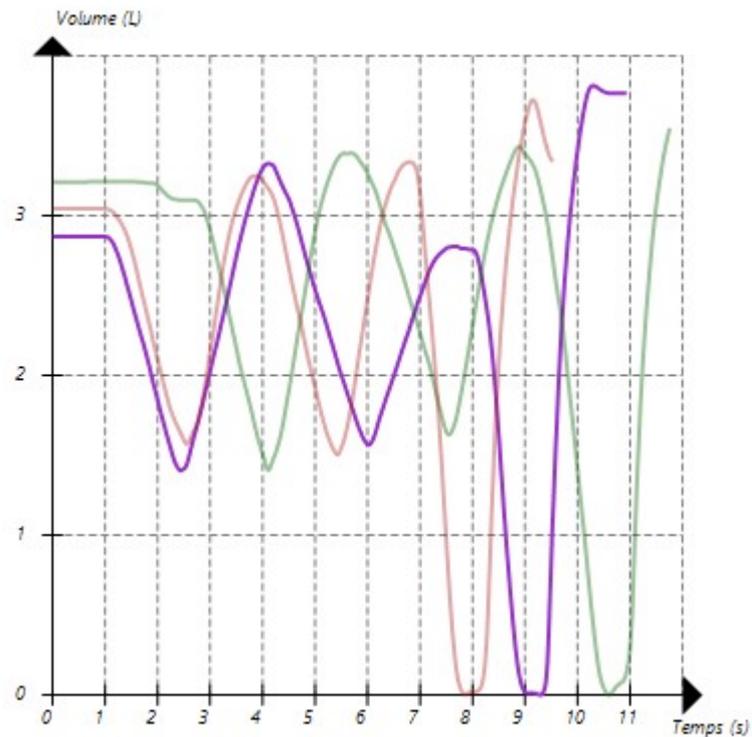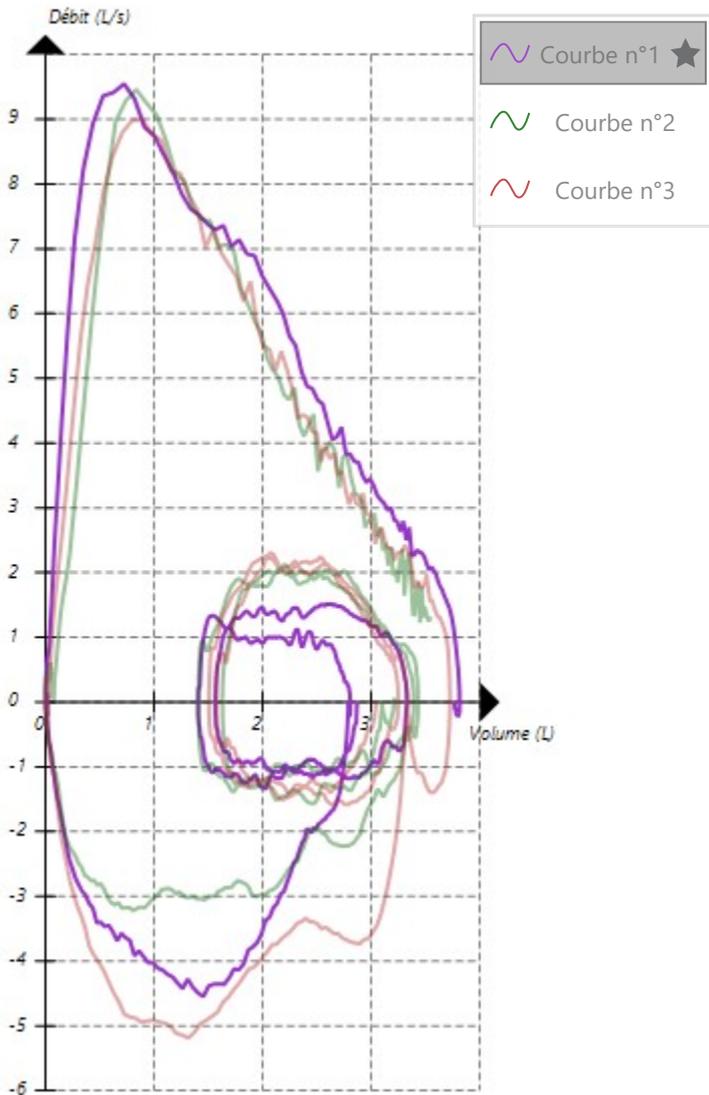

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,81 L	3,55 L	3,70 L	4,98 L	76,51 %
VEMS	3,81 L	3,55 L	3,70 L	4,21 L	90,50 %
DEP	9,59 L/s	9,53 L/s	9,03 L/s	10,40 L/s	92,21 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	84,85 %	117,86 %
Durée d'expiration	1,00 s	1,16 s	1,07 s	-	
DEMM	6,17 L/s	6,07 L/s	5,71 L/s	4,63 L/s	133,26 %
DEMM/ CVF	1,62 s-1	1,71 s-1	1,54 s-1	0,93 s-1	174,19 %
DE75	8,75 L/s	9,27 L/s	8,66 L/s	-	
DE50	6,92 L/s	6,67 L/s	6,72 L/s	-	
DE25	3,84 L/s	4,08 L/s	2,86 L/s	-	