



<b>Nom</b> SIDIBE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> N'VAFING	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/03/1995	<b>Profession</b> COLLECTEUR
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> CEGEDI
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 0126	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 165 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 62 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 23,9 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 60 %

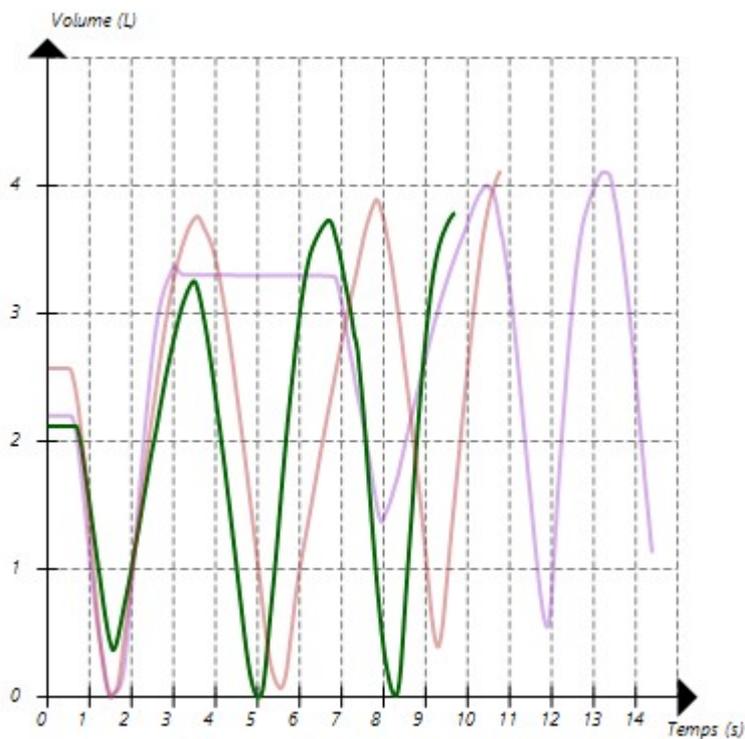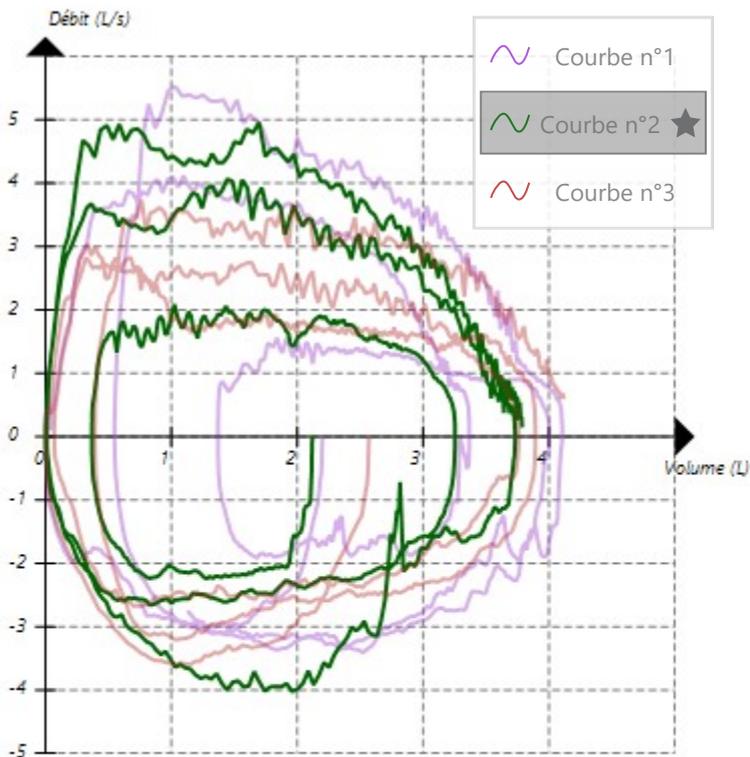

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,56 L	3,78 L	3,73 L	3,83 L	98,69 %
VEMS	3,38 L	3,58 L	3,18 L	3,24 L	110,49 %
DEP	5,63 L/s	5,09 L/s	3,95 L/s	8,44 L/s	60,31 %
VEMS/ CVF	94,94 %	94,71 %	85,25 %	83,76 %	113,07 %
Durée d'expiration	1,32 s	1,43 s	1,50 s	-	
DEMM	4,23 L/s	4,20 L/s	3,22 L/s	3,72 L/s	112,90 %
DEMM/ CVF	1,19 s-1	1,11 s-1	0,86 s-1	0,97 s-1	114,43 %
DE75	5,38 L/s	4,40 L/s	3,22 L/s	-	
DE50	4,15 L/s	4,37 L/s	3,04 L/s	-	
DE25	3,26 L/s	3,09 L/s	2,57 L/s	-	