



<b>Nom</b> SQUARE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> IBRAHIMA ABASS	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1985	<b>Profession</b> OPERATOR
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b> CEGEDI
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 120	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 164 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 25,6 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 57 %

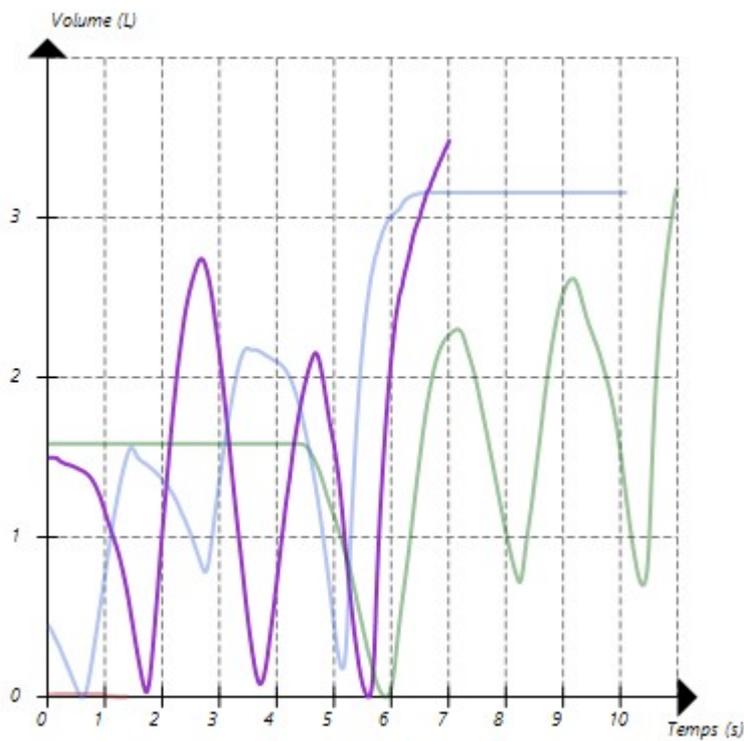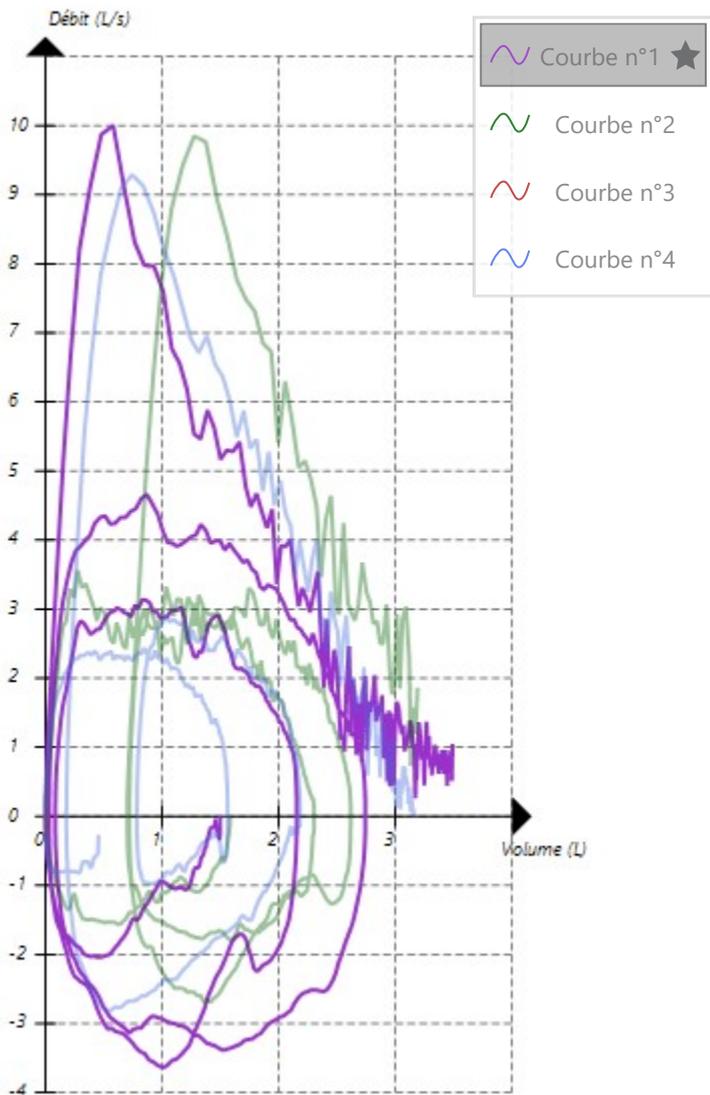

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4	Prédits	% Prédits
CVF	3,50 L	2,50 L	-	2,98 L	3,60 L	97,22 %
VEMS	3,19 L	2,50 L	-	2,91 L	2,97 L	107,41 %
DEP	10,13 L/s	10,06 L/s	0,16 L/s	9,33 L/s	7,94 L/s	127,58 %
VEMS/CVF	91,14 %	100,00 %	-	97,65 %	81,93 %	111,24 %
Durée d'expiration	1,43 s	0,61 s	0,37 s	1,77 s	-	
DEMM	3,87 L/s	5,98 L/s	-	5,34 L/s	3,27 L/s	118,35 %
DEMM/CVF	1,11 s-1	2,39 s-1	-	1,79 s-1	0,91 s-1	121,98 %
DE75	7,98 L/s	9,66 L/s	0,11 L/s	8,74 L/s	-	
DE50	4,13 L/s	6,63 L/s	0,07 L/s	5,32 L/s	-	
DE25	1,47 L/s	3,89 L/s	0,09 L/s	1,50 L/s	-	