

**Nom** BAYO  
**Prénom** N'VAFING  
**Né le** 23/05/2001  
**Age** 22 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 38  
**Taille** 169 cm  
**Poids** 64 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin



**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** TRIEUR COLLECTEUR  
**Entreprise** CEGEDI  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024  
 Température ambiante : 27,4 °C  
 Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Humidité : 50 %

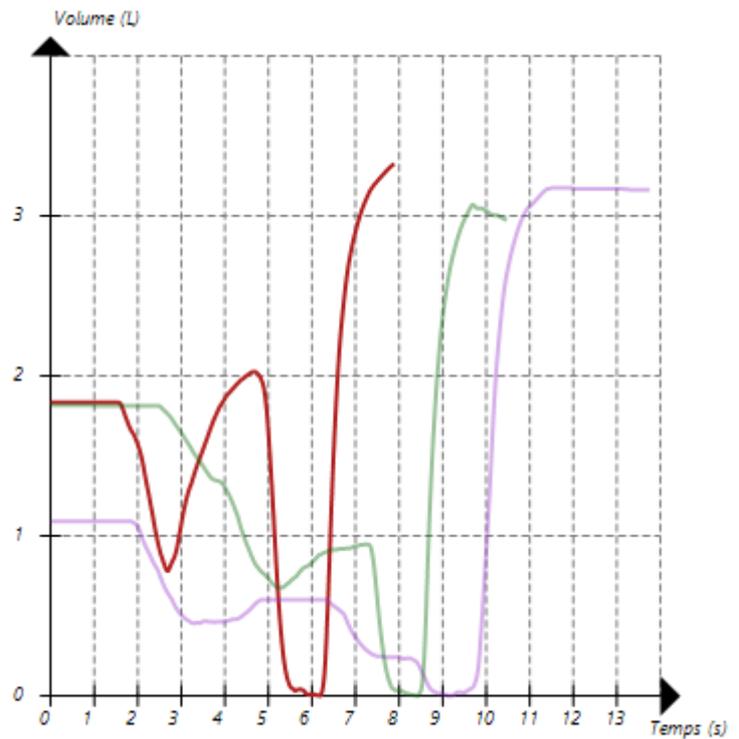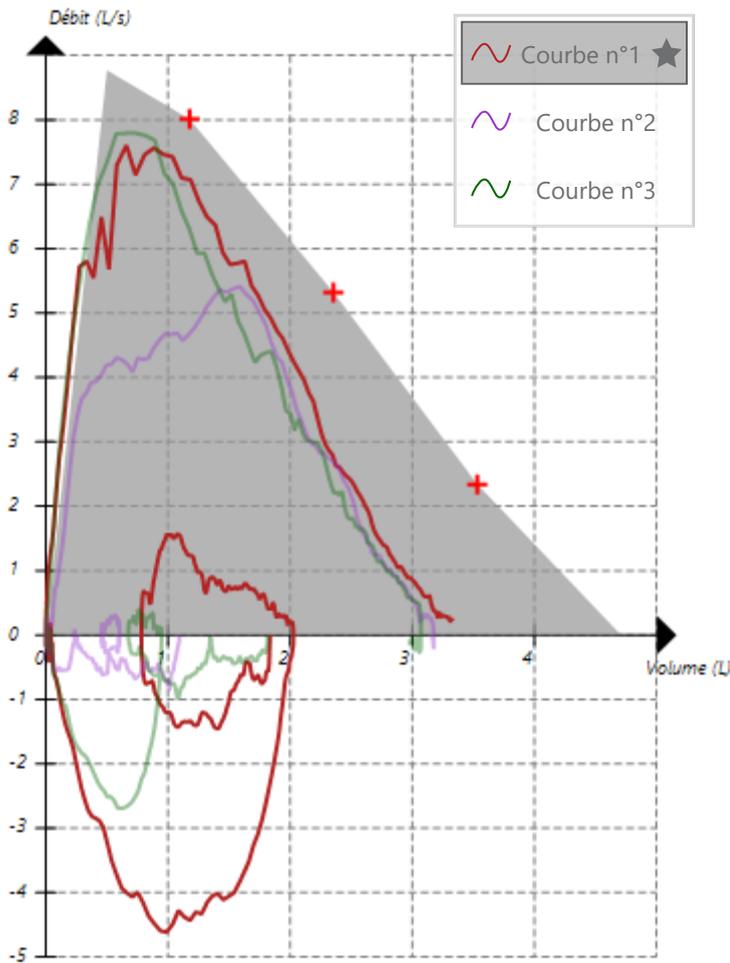

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,33 L	3,16 L	3,07 L	4,71 L	70,70 %
VEMS	3,12 L	2,98 L	3,00 L	4,05 L	77,04 %
DÉP	8,35 L/s	5,48 L/s	7,92 L/s	8,77 L/s	95,21 %
VEMS/ CVF	93,69 %	94,30 %	97,72 %	84,39 %	111,02 %
Durée d'expiration	1,71 s	2,44 s	1,27 s	-	
DEMM	4,83 L/s	4,28 L/s	4,75 L/s	4,56 L/s	105,92 %
DEMM/ CVF	1,45 s <sup>-1</sup>	1,35 s <sup>-1</sup>	1,55 s <sup>-1</sup>	0,97 s <sup>-1</sup>	149,48 %
DE75	7,64 L/s	4,24 L/s	7,82 L/s	8,01 L/s	95,38 %
DE50	5,45 L/s	5,35 L/s	5,26 L/s	5,32 L/s	102,44 %
DE25	2,37 L/s	2,63 L/s	2,46 L/s	2,34 L/s	101,28 %