

Nom BILIVOGUI	Adresse
Prénom BILIGUE	Exposition
Né le 01/01/1995	Profession TRIEUR /COLLECTEUR
Age 29 Ans	Entreprise CEGEDI
Genre Féminin	Service
ID 09	Fumeur Non fumeur
Taille 163 cm	Prescripteur:
Poids 59 kg	Smoking Pack Years : 0
Valeurs prédites Ecgs/Zapletal	
Opérateur KEITA MARIAMA DALANDA	




MEDVIE
CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00
Numéro de série : 232697
Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 27,2 °C
Pression atmosphérique : 93,7 kPa
Humidité : 45 %

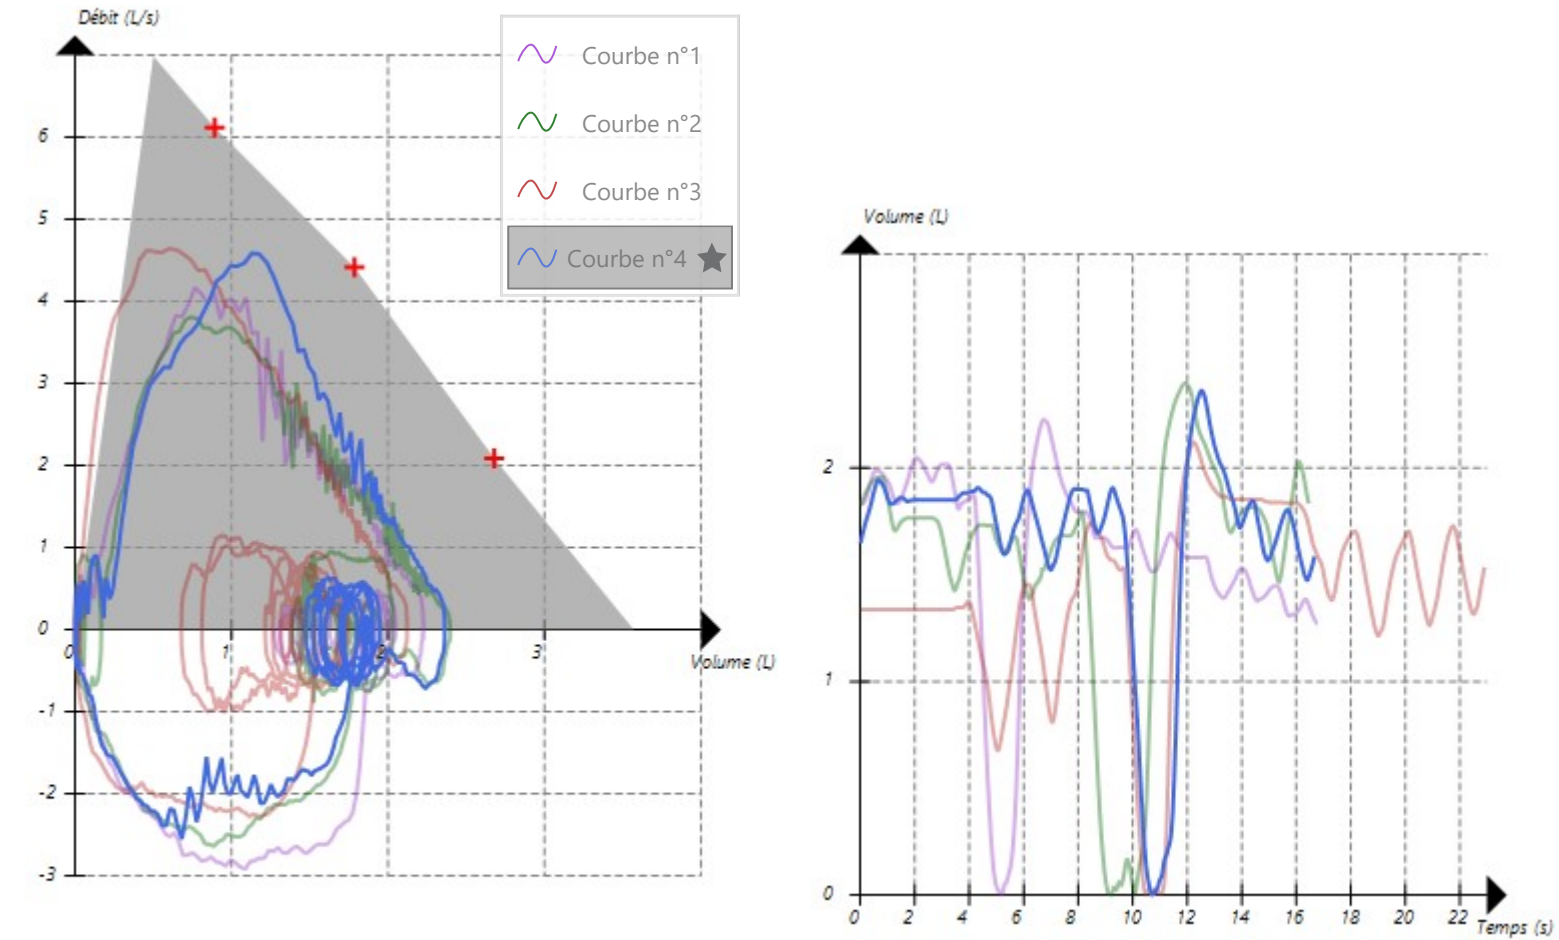

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,23 L	2,39 L	2,12 L	2,36 L	3,57 L	66,11 %
VEMS	2,17 L	2,23 L	2,11 L	2,33 L	3,11 L	74,92 %
DEP	4,49 L/s	3,88 L/s	4,73 L/s	4,62 L/s	6,99 L/s	66,09 %
VEMS/ CVF	97,31 %	93,31 %	99,53 %	98,73 %	83,53 %	118,20 %
Durée d'expiration	1,52 s	1,84 s	1,18 s	1,73 s	-	
DEMM	3,09 L/s	2,86 L/s	3,48 L/s	3,60 L/s	3,98 L/s	90,45 %
DEMM/ CVF	1,39 s-1	1,20 s-1	1,64 s-1	1,53 s-1	1,11 s-1	137,84 %
DE75	3,29 L/s	3,45 L/s	4,51 L/s	3,17 L/s	6,12 L/s	51,80 %
DE50	3,91 L/s	3,32 L/s	3,81 L/s	4,54 L/s	4,42 L/s	102,71 %
DE25	1,81 L/s	1,62 L/s	2,10 L/s	2,59 L/s	2,09 L/s	123,92 %