

**Nom CONDE**  
**Prénom MOUSSA**  
**Né le** 04/02/1988  
**Age** 37 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 148  
**Taille** 174 cm  
**Poids** 86 kg  
**Valeurs prédictes** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** CHAUFFEUR BUS  
**Entreprise** GST  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Caucasiens  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years : 0**



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 27,2 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 57 %

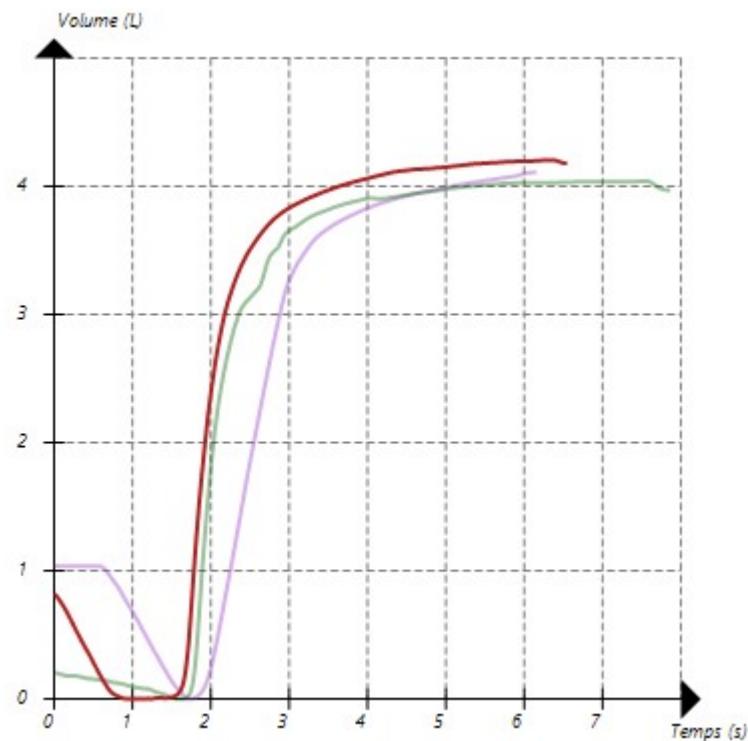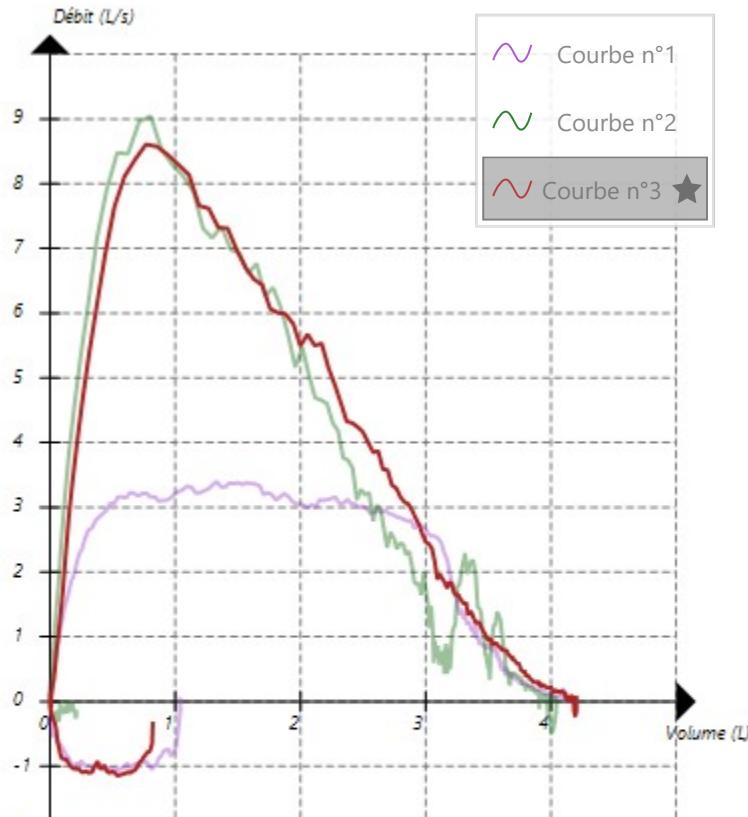

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,11 L	4,04 L	4,20 L	5,11 L	82,19 %
VEMS	3,19 L	3,47 L	3,65 L	4,10 L	89,02 %
DEP	3,45 L/s	9,21 L/s	8,72 L/s	9,89 L/s	88,17 %
VEMS/CVF	77,62 %	85,89 %	86,90 %	80,42 %	108,06 %
Durée d'expiration	4,40 s	5,87 s	4,82 s	-	
DEMM	3,14 L/s	4,15 L/s	4,58 L/s	3,98 L/s	115,08 %
DEMM/CVF	0,76 s <sup>-1</sup>	1,03 s <sup>-1</sup>	1,09 s <sup>-1</sup>	0,78 s <sup>-1</sup>	139,74 %
DE75	3,21 L/s	8,23 L/s	8,23 L/s	-	
DE50	2,98 L/s	5,49 L/s	5,58 L/s	-	
DE25	2,56 L/s	1,22 L/s	1,76 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: