

Nom <b>BAMBA</b>	Adresse
Prénom <b>LANCINE</b>	Exposition
Né le <b>01/01/1990</b>	Profession <b>CHAUFFEUR VL</b>
Age <b>35 Ans</b>	Entreprise <b>GST</b>
Genre <b>Masculin</b>	Service
ID <b>155</b>	Fumeur <b>Non fumeur</b>
Taille <b>172 cm</b>	Groupe ethnique <b>Origine africaine</b>
Poids <b>64 kg</b>	Prescripteur:
Valeurs prédites <b>NHANES III</b>	Smoking Pack Years : <b>0</b>
Opérateur <b>BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00


Température ambiante : 27,1 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 54 %

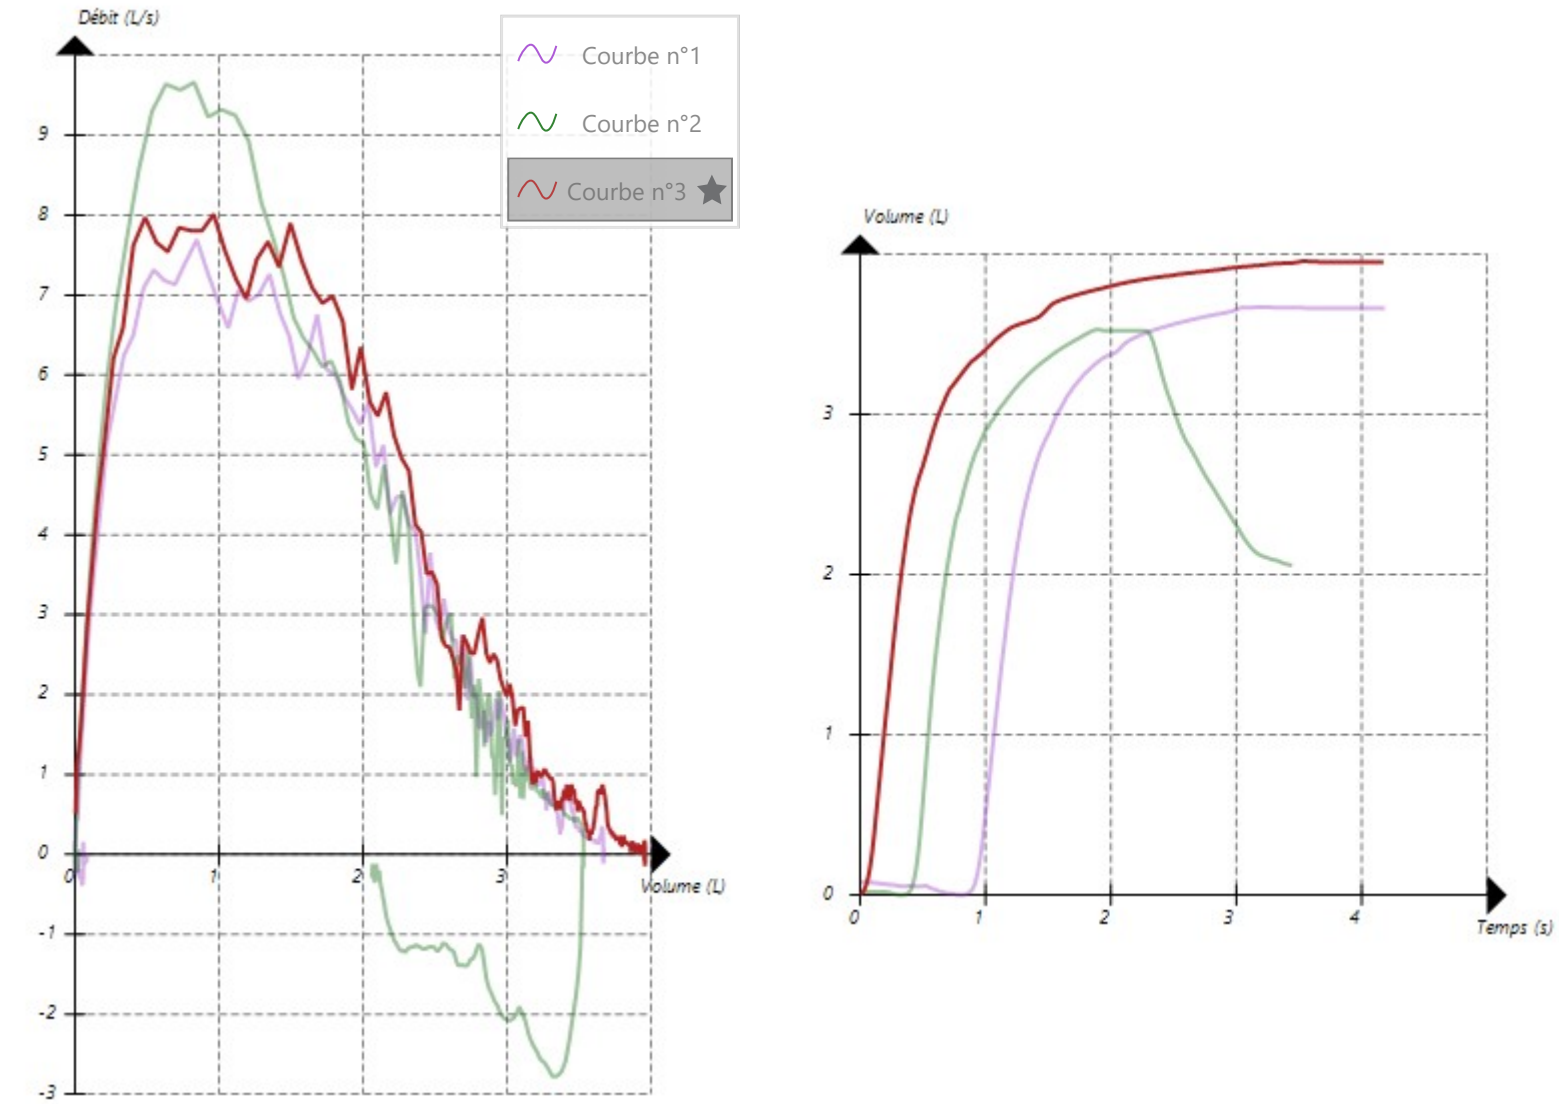

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,67 L	3,53 L	3,96 L	4,13 L	95,88 %
VEMS	3,35 L	3,32 L	3,46 L	3,44 L	100,58 %
DEP	8,06 L/s	10,00 L/s	8,36 L/s	8,88 L/s	94,14 %
VEMS/ CVF	91,28 %	94,05 %	87,37 %	82,84 %	105,47 %
Durée d'expiration	2,42 s	1,57 s	3,54 s	-	
DEMM	4,91 L/s	5,19 L/s	4,67 L/s	3,76 L/s	124,20 %
DEMM/ CVF	1,34 s-1	1,47 s-1	1,18 s-1	0,91 s-1	129,67 %
DE75	7,05 L/s	9,48 L/s	7,62 L/s	-	
DE50	5,97 L/s	6,12 L/s	6,31 L/s	-	
DE25	2,19 L/s	2,12 L/s	2,12 L/s	-	