

**Nom KONE**  
**Prénom MOHAMED**  
**Né le** 26/04/1995  
**Age** 30 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 163  
**Taille** 169 cm  
**Poids** 64 kg  
**Valeurs prédictes** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** CHAUFFEUR VL  
**Entreprise** GST  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years :** 0

**FIM**  
**Medical**  
**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 30,1 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 53 %

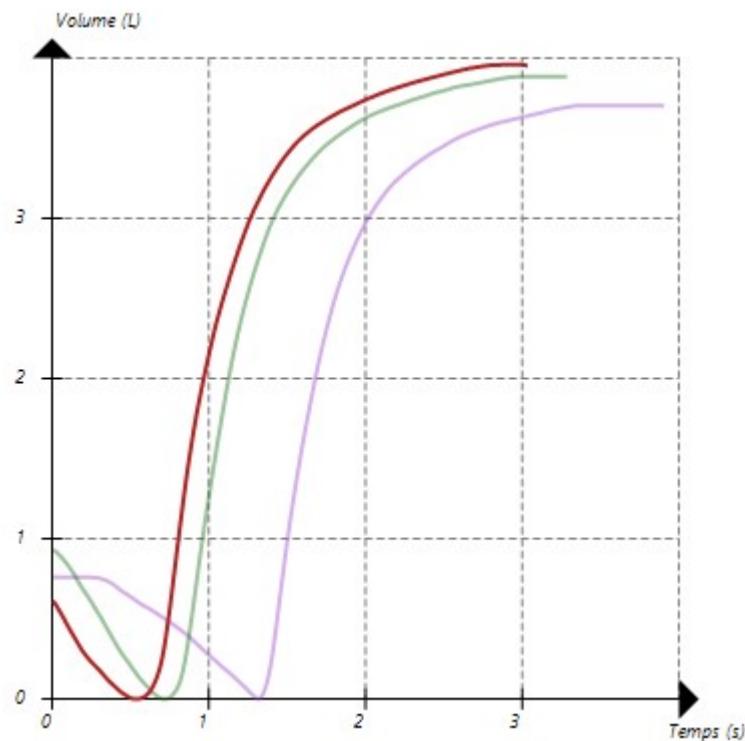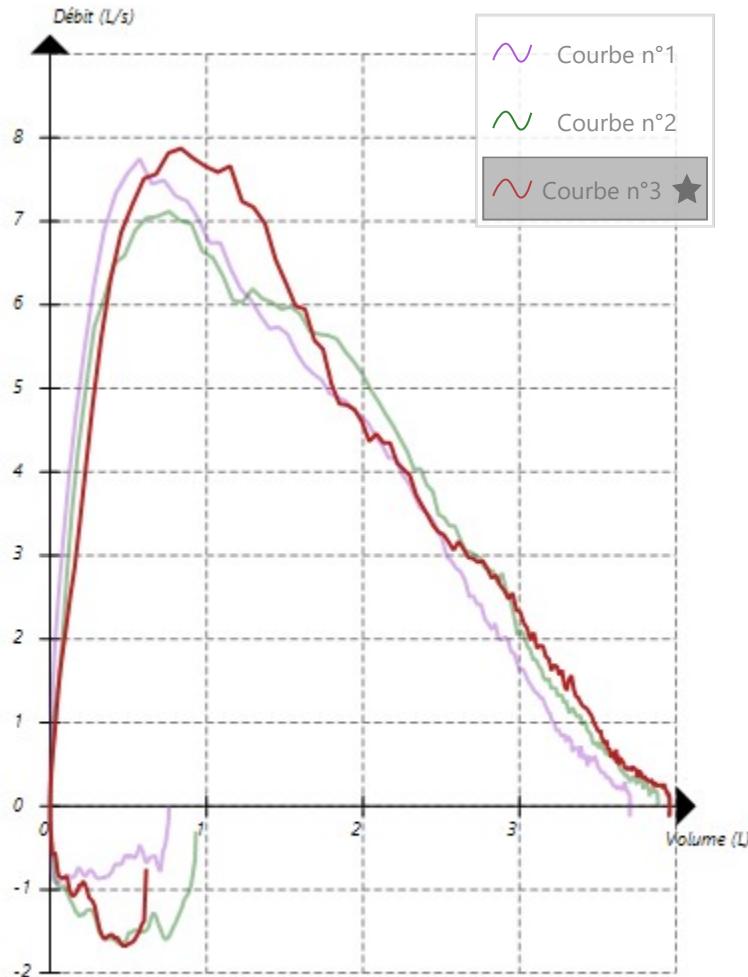

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,71 L	3,88 L	3,96 L	4,06 L	97,54 %
VEMS	3,37 L	3,51 L	3,57 L	3,42 L	104,39 %
DEP	7,82 L/s	7,19 L/s	8,01 L/s	8,81 L/s	90,92 %
VEMS/CVF	90,84 %	90,46 %	90,15 %	83,76 %	107,63 %
Durée d'expiration	2,04 s	2,24 s	2,35 s	-	
DEMM	4,48 L/s	4,62 L/s	4,43 L/s	3,86 L/s	114,77 %
DEMM/CVF	1,21 s <sup>-1</sup>	1,19 s <sup>-1</sup>	1,12 s <sup>-1</sup>	0,95 s <sup>-1</sup>	117,89 %
DE75	7,03 L/s	6,61 L/s	7,55 L/s	-	
DE50	4,90 L/s	5,28 L/s	4,69 L/s	-	
DE25	2,25 L/s	2,56 L/s	2,44 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: