



Nom SYLLA	Adresse
Prénom MORIBINET	Exposition
Né le 01/01/1984	Profession OPERATEUR VL
Age 40 Ans	Entreprise GST
Genre Masculin	Service
ID 02	Fumeur Non fumeur
Taille 175 cm	Prescripteur:
Poids 91 kg	Smoking Pack Years : 0
Valeurs prédites Ecgs/Zapletal	
Opérateur admin admin	



MEDVIE
CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00
Température ambiante : 28,5 °C
Numéro de série : 232803
Pression atmosphérique : 93,3 kPa
Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024
Humidité : 53 %

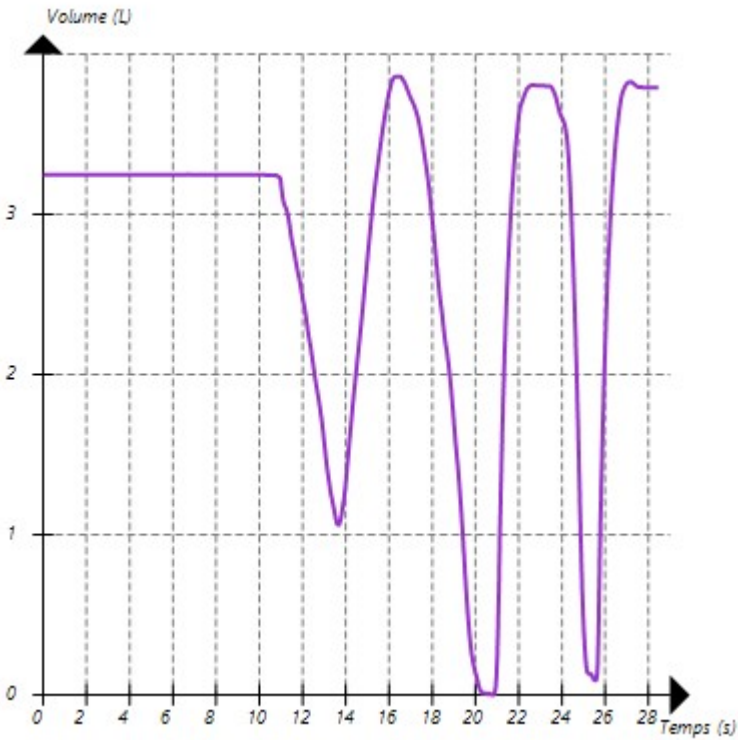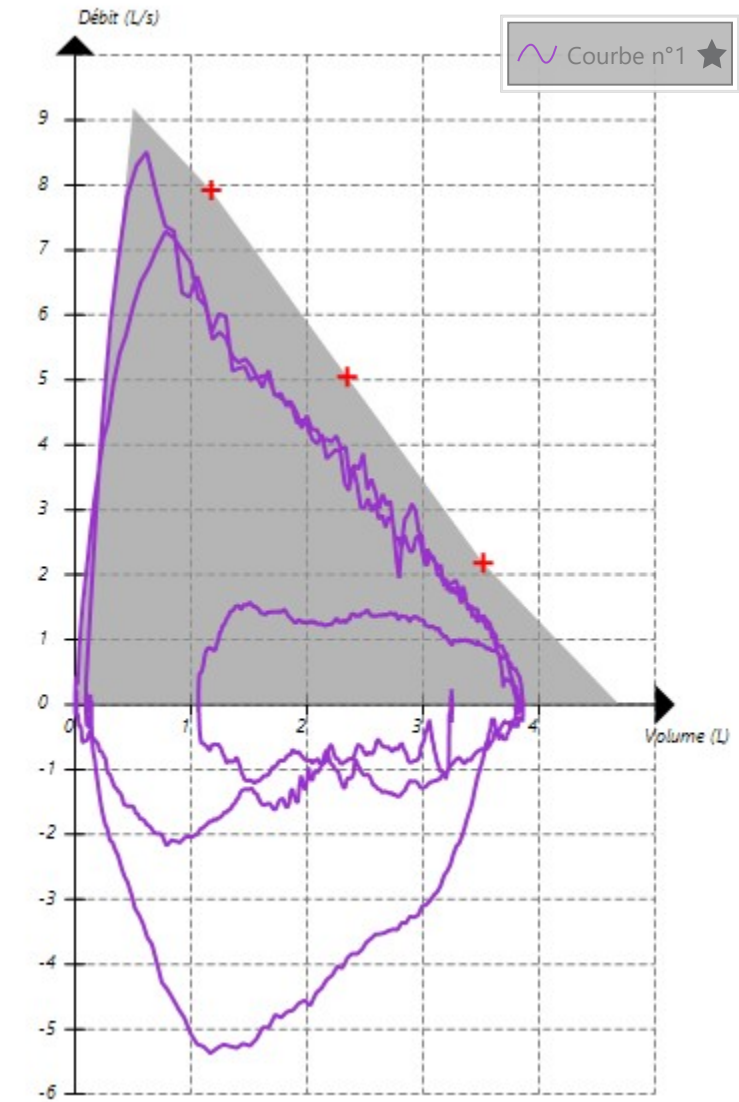

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,74 L	4,69 L	79,74 %
VEMS	3,55 L	3,87 L	91,73 %
DEP	8,67 L/s	9,19 L/s	94,34 %
VEMS/CVF	94,92 %	80,05 %	118,58 %
Durée d'expiration	1,53 s	-	
DEMM	4,24 L/s	4,38 L/s	96,80 %
DEMM/CVF	1,13 s-1	0,93 s-1	121,51 %
DE75	7,15 L/s	7,92 L/s	90,28 %
DE50	4,18 L/s	5,05 L/s	82,77 %
DE25	3,13 L/s	2,18 L/s	143,58 %