

**Nom** MAMY  
**Prénom** JEAN BAPTISTE  
**Né le** 01/01/1984  
**Age** 40 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 163  
**Taille** 174 cm  
**Poids** 79 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** FERRAILLEUR  
**Entreprise** IBS  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 29,3 °C

Pression atmosphérique : 93,3 kPa

Humidité : 55 %

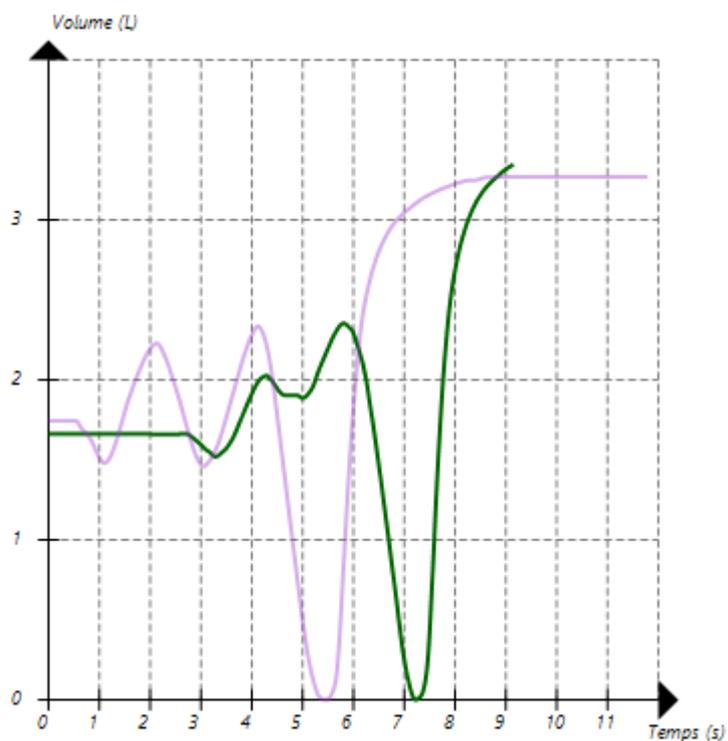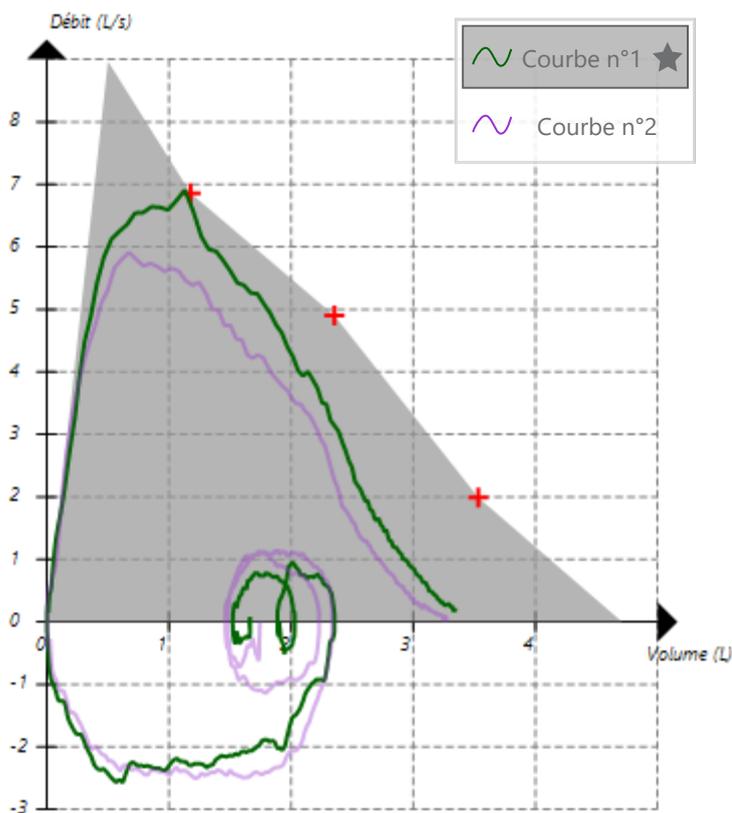

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,35 L	3,27 L	4,71 L	71,13 %
VEMS	3,13 L	2,91 L	3,89 L	80,46 %
DÉP	7,02 L/s	5,96 L/s	8,97 L/s	78,26 %
VEMS/ CVF	93,43 %	88,99 %	82,50 %	113,25 %
Durée d'expiration	1,93 s	5,00 s	-	
DEMM	4,80 L/s	4,04 L/s	4,10 L/s	117,07 %
DEMM/ CVF	1,43 s <sup>-1</sup>	1,24 s <sup>-1</sup>	0,87 s <sup>-1</sup>	164,37 %
DE75	6,64 L/s	5,72 L/s	6,86 L/s	96,79 %
DE50	5,12 L/s	4,27 L/s	4,90 L/s	104,49 %
DE25	2,29 L/s	1,77 L/s	1,99 L/s	115,08 %