

**Nom** CAMARA  
**Prénom** FALIKOU  
**Né le** 01/04/1990  
**Age** 34 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 114  
**Taille** 179 cm  
**Poids** 98 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** ELECTRICIEN  
**Entreprise** IBS  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 24,4 °C

Pression atmosphérique : 93,7 kPa

Humidité : 53 %

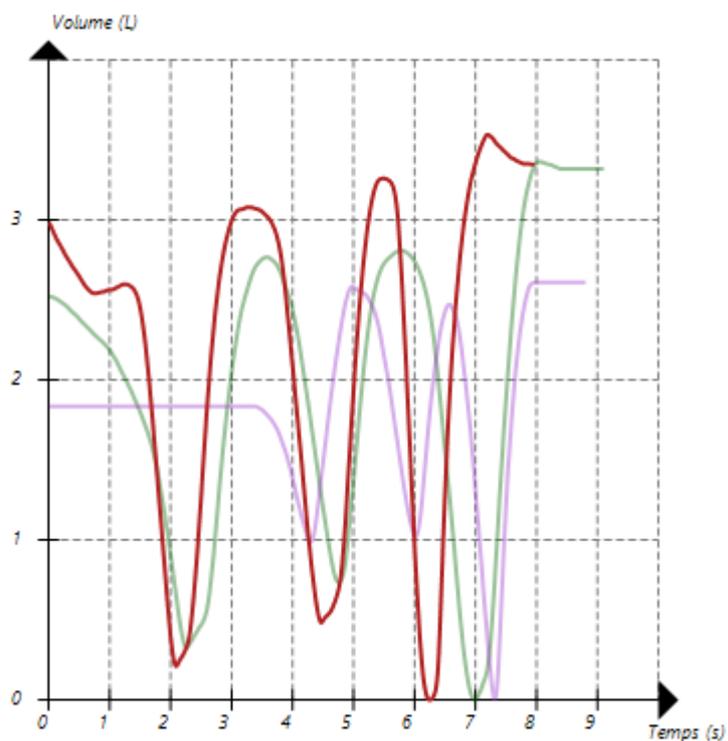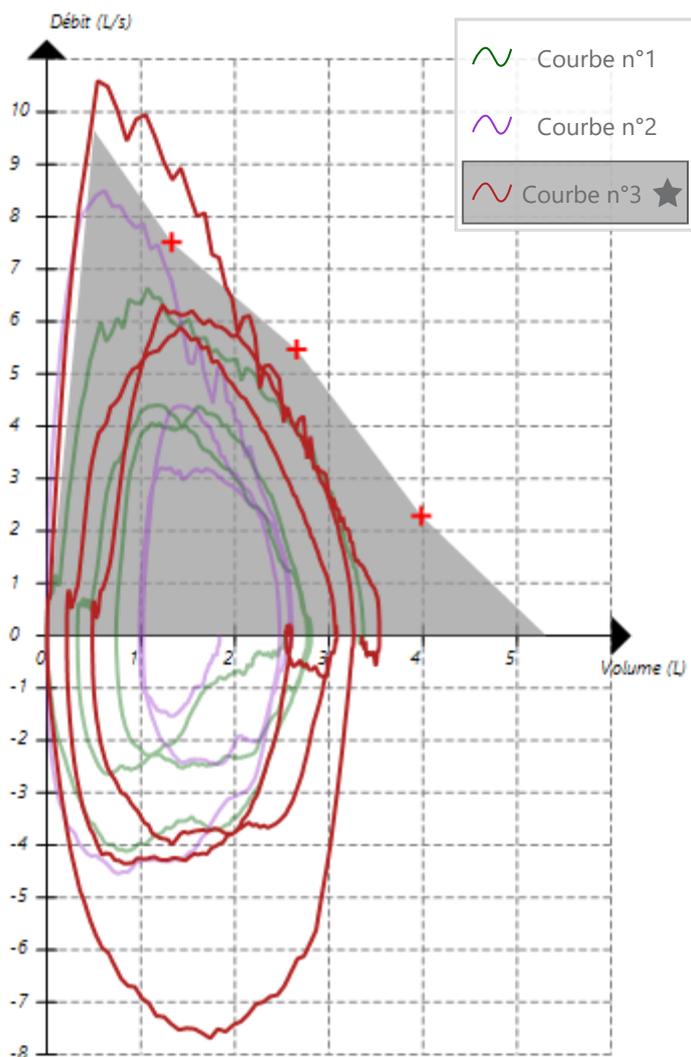

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,37 L	2,61 L	3,53 L	5,31 L	66,48 %
VEMS	3,37 L	2,61 L	3,53 L	4,40 L	80,23 %
DÉP	6,92 L/s	8,60 L/s	10,87 L/s	9,65 L/s	112,64 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	83,13 %	120,29 %
Durée d'expiration	1,06 s	0,66 s	0,95 s	-	
DEMM	5,59 L/s	6,37 L/s	6,85 L/s	4,61 L/s	148,59 %
DEMM/ CVF	1,66 s-1	2,44 s-1	1,94 s-1	0,87 s-1	222,99 %
DE75	6,59 L/s	8,46 L/s	9,96 L/s	7,51 L/s	132,62 %
DE50	5,65 L/s	7,07 L/s	7,16 L/s	5,46 L/s	131,14 %
DE25	4,09 L/s	4,46 L/s	3,57 L/s	2,29 L/s	155,90 %