

**Nom** TRAORE  
**Prénom** KALIL  
**Né le** 18/03/1978  
**Age** 46 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 102  
**Taille** 178 cm  
**Poids** 56 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** ELECTRICIEN  
**Entreprise** IBS  
**Service**  
**Fumeur** Fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 28,5 °C

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Humidité : 46 %

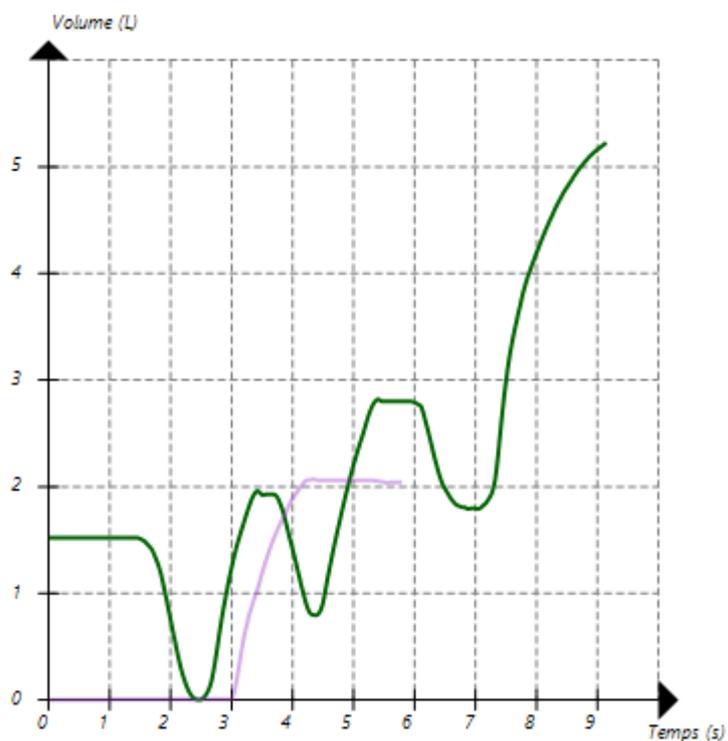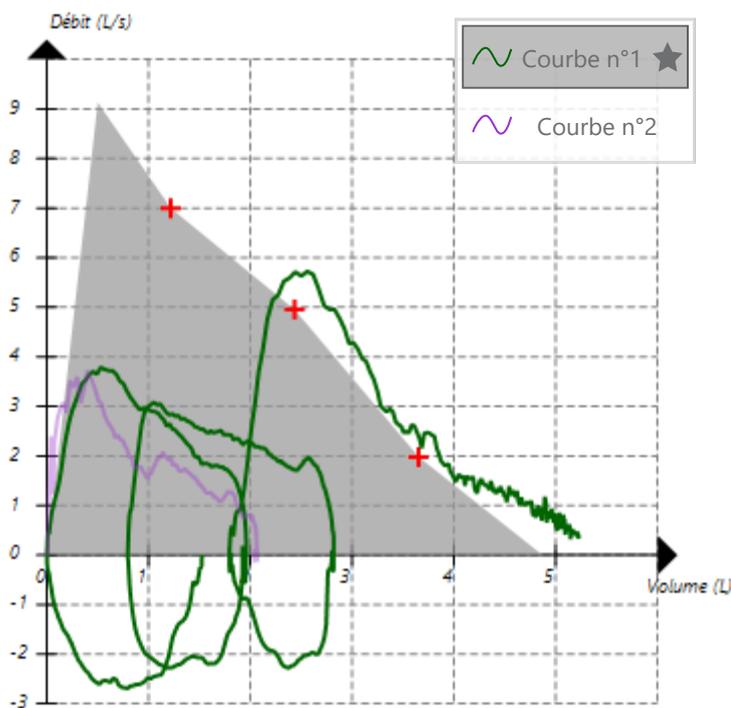

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,44 L	2,06 L	4,87 L	70,64 %
VEMS	2,78 L	1,91 L	3,98 L	69,85 %
DÉP	5,89 L/s	3,91 L/s	9,13 L/s	64,51 %
VEMS/ CVF	80,81 %	92,72 %	81,87 %	98,71 %
Durée d'expiration	2,12 s	1,32 s	-	
DEMM	2,49 L/s	1,92 L/s	4,12 L/s	60,44 %
DEMM/ CVF	0,72 s-1	0,93 s-1	0,85 s-1	84,71 %
DE75	5,49 L/s	3,14 L/s	7,00 L/s	78,43 %
DE50	2,47 L/s	1,74 L/s	4,95 L/s	49,90 %
DE25	1,44 L/s	1,26 L/s	1,98 L/s	72,73 %