

<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/07/1988	<b>Profession</b> MENUISIER COFFREUR
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> IBS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 260	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 154 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 57 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 29,8 °C  
 Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Humidité : 62 %

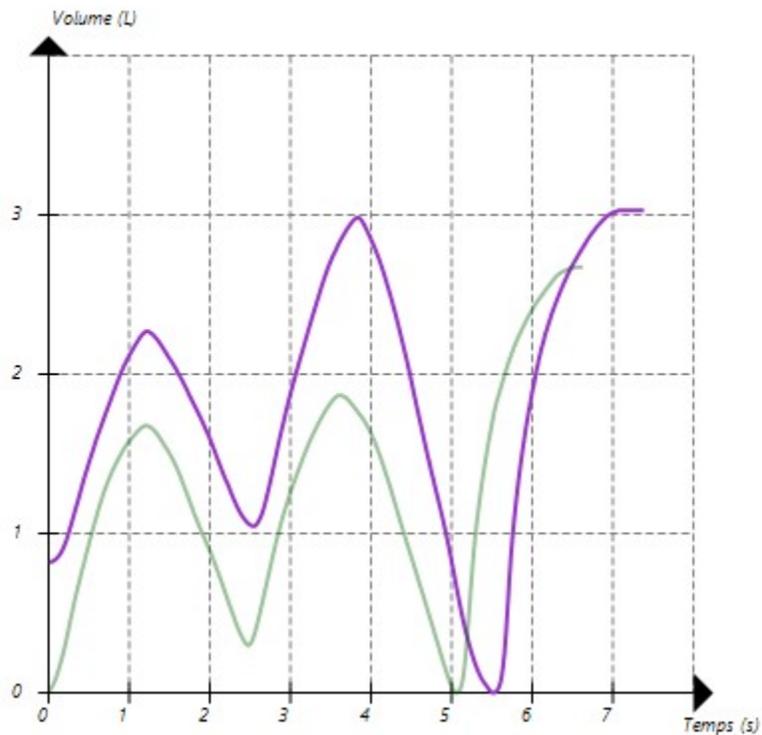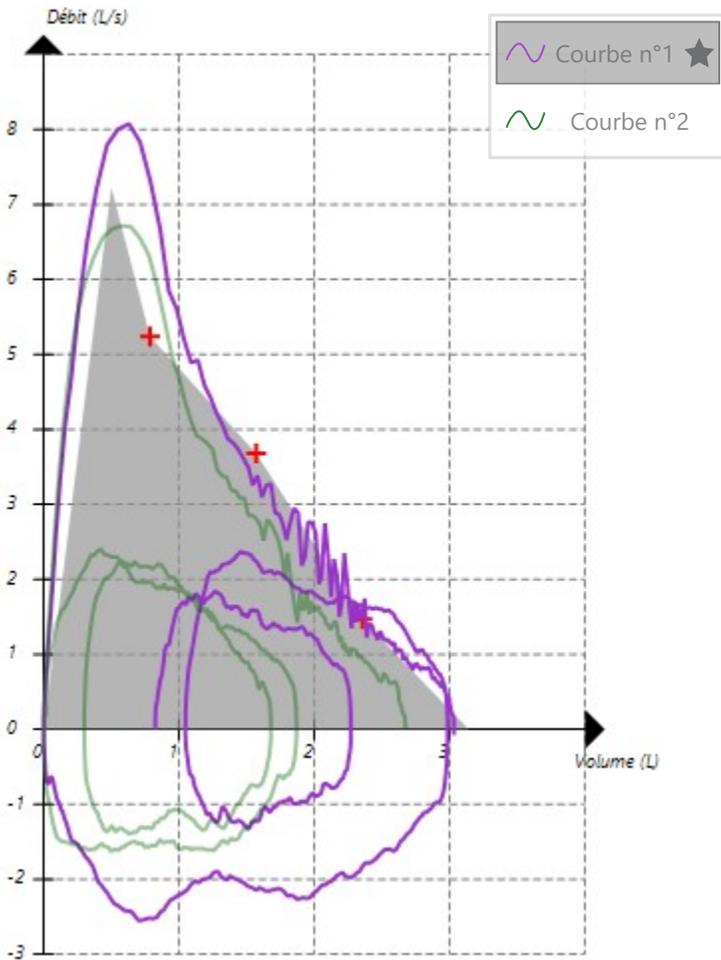

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,03 L	2,67 L	3,14 L	96,50 %
VEMS	2,79 L	2,51 L	2,68 L	104,10 %
DEP	8,13 L/s	6,80 L/s	7,23 L/s	112,45 %
VEMS/ CVF	92,08 %	94,01 %	82,92 %	111,05 %
Durée d'expiration	1,57 s	1,52 s	-	
DEMM	3,35 L/s	3,16 L/s	3,09 L/s	108,41 %
DEMM/ CVF	1,11 s-1	1,18 s-1	0,98 s-1	113,27 %
DE75	7,47 L/s	6,70 L/s	5,24 L/s	142,56 %
DE50	3,37 L/s	3,40 L/s	3,68 L/s	91,58 %
DE25	1,25 L/s	1,52 L/s	1,47 L/s	85,03 %