

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Nom DIALLO               | Adresse                    |
| Prénom ISMAILA           | Exposition                 |
| Né le 10/08/1980         | Profession SUPERVISEUR HSE |
| Age 43 Ans               | Entreprise IBS             |
| Genre Masculin           | Service                    |
| ID 146                   | Fumeur Ancien fumeur       |
| Taille 172 cm            | Prescripteur:              |
| Poids 75 kg              | Smoking Pack Years : 0     |
| Valeurs prédites Knudson |                            |
| Opérateur admin admin    |                            |




Fim medical  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
Numéro de série : 232697  
Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 26,6 °C  
Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
Humidité : 52 %

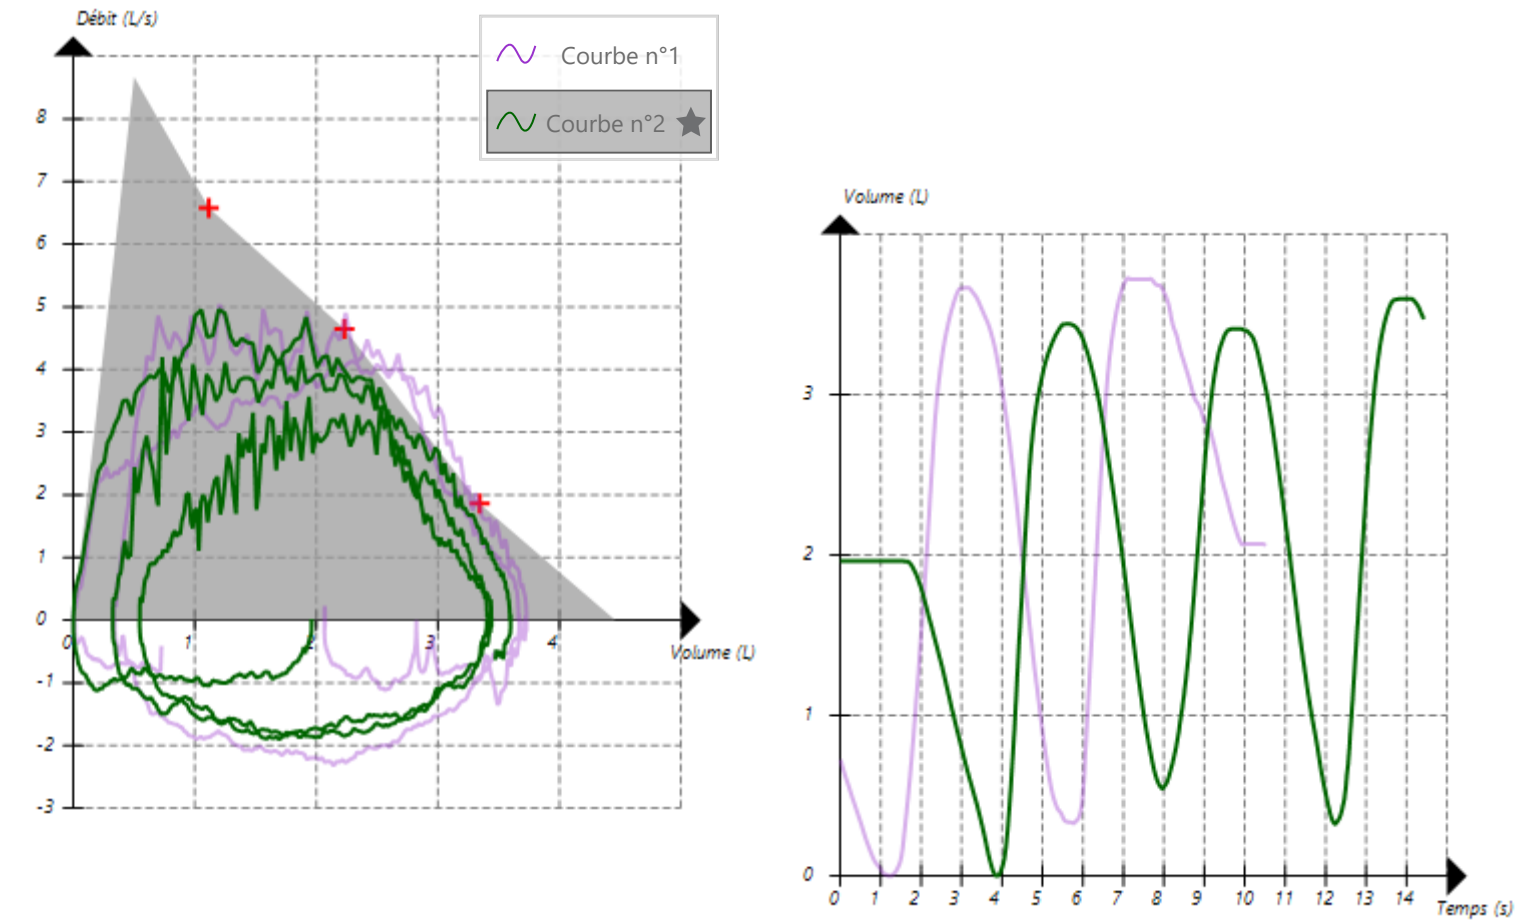

| Nom                | Courbe n°1 | Courbe n°2 (Validée) | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF                | 3,40 L     | 3,44 L               | 4,46 L   | 77,13 %   |
| VEMS               | 3,33 L     | 3,24 L               | 3,67 L   | 88,28 %   |
| DEP                | 5,68 L/s   | 5,16 L/s             | 8,67 L/s | 59,52 %   |
| VEMS/CVF           | 97,94 %    | 94,19 %              | 82,18 %  | 114,61 %  |
| Durée d'expiration | 1,35 s     | 1,80 s               | -        |           |
| DEMM               | 4,39 L/s   | 4,31 L/s             | 3,88 L/s | 111,08 %  |
| DEMM/CVF           | 1,29 s-1   | 1,25 s-1             | 0,87 s-1 | 143,68 %  |
| DE75               | 4,88 L/s   | 4,06 L/s             | 6,58 L/s | 61,70 %   |
| DE50               | 4,50 L/s   | 4,36 L/s             | 4,65 L/s | 93,76 %   |
| DE25               | 3,49 L/s   | 3,11 L/s             | 1,86 L/s | 167,20 %  |