

**Nom** KALIVOGUI  
**Prénom** JEAN GUILLE  
**Né le** 14/05/1981  
**Age** 43 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 164  
**Taille** 172 cm  
**Poids** 93 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** MAçon  
**Entreprise** IBS  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 29,3 °C

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Humidité : 55 %

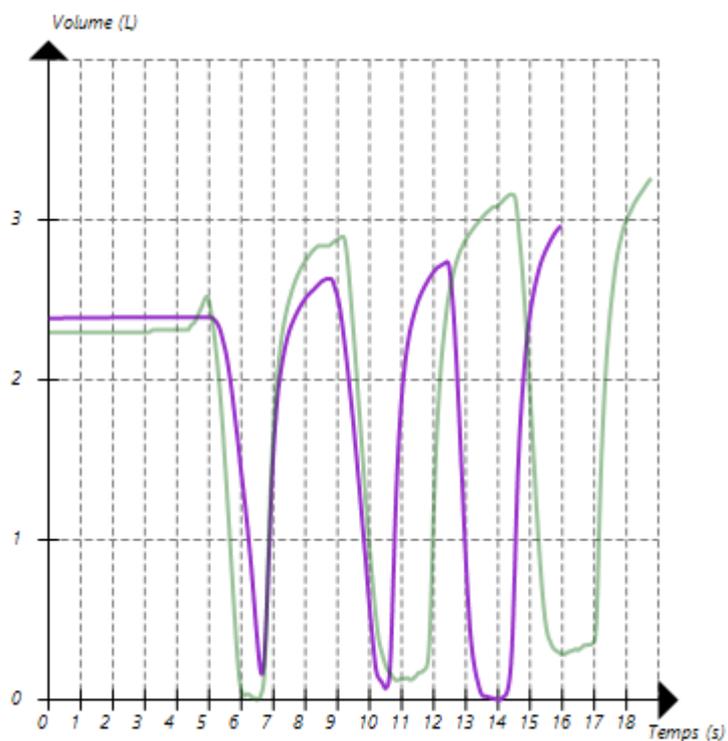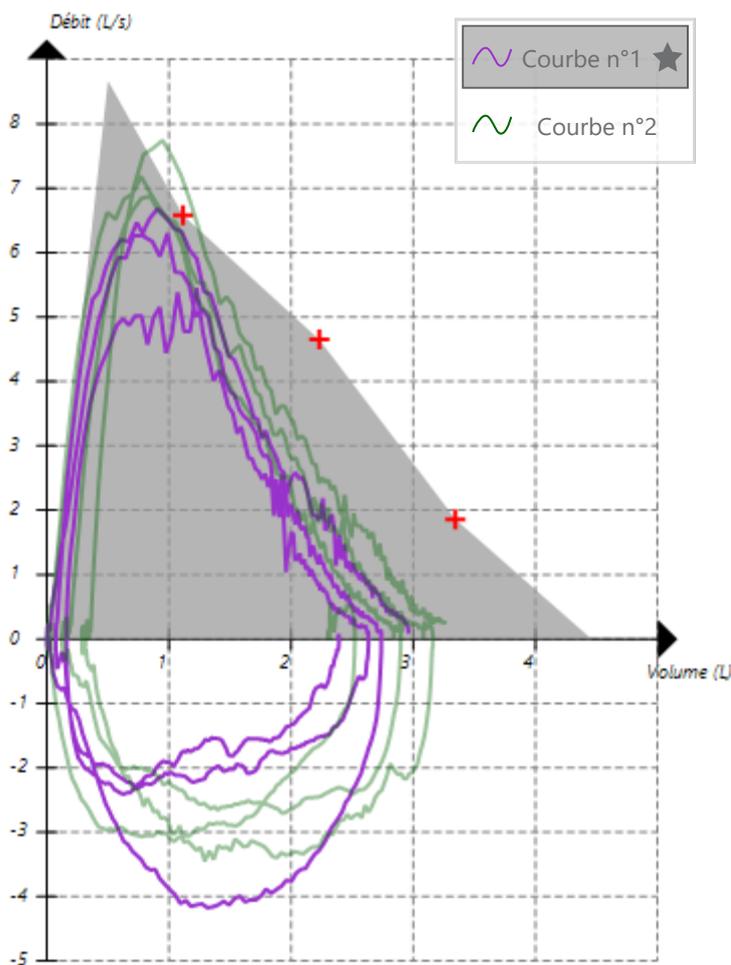

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	2,96 L	2,95 L	4,46 L	66,37 %
VEMS	2,77 L	2,71 L	3,67 L	75,48 %
DÉP	6,75 L/s	7,89 L/s	8,67 L/s	77,85 %
VEMS/ CVF	93,58 %	91,86 %	82,18 %	113,87 %
Durée d'expiration	2,00 s	2,29 s	-	
DEMM	3,93 L/s	3,65 L/s	3,88 L/s	101,29 %
DEMM/ CVF	1,33 s <sup>-1</sup>	1,24 s <sup>-1</sup>	0,87 s <sup>-1</sup>	152,87 %
DE75	6,24 L/s	7,38 L/s	6,58 L/s	94,83 %
DE50	4,41 L/s	3,95 L/s	4,65 L/s	94,84 %
DE25	1,95 L/s	1,75 L/s	1,86 L/s	104,84 %