

**Nom** CAMARA  
**Prénom** MORY  
**Né le** 01/01/1992  
**Age** 32 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 137  
**Taille** 164 cm  
**Poids** 57 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** FERRAILLEUR  
**Entreprise** IBS  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 27,4 °C

Pression atmosphérique : 93,5 kPa

Humidité : 48 %

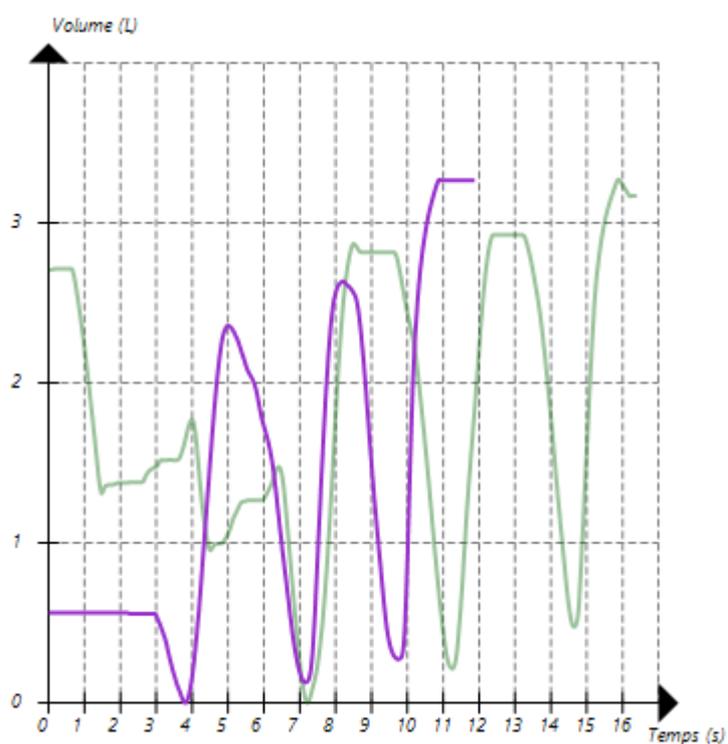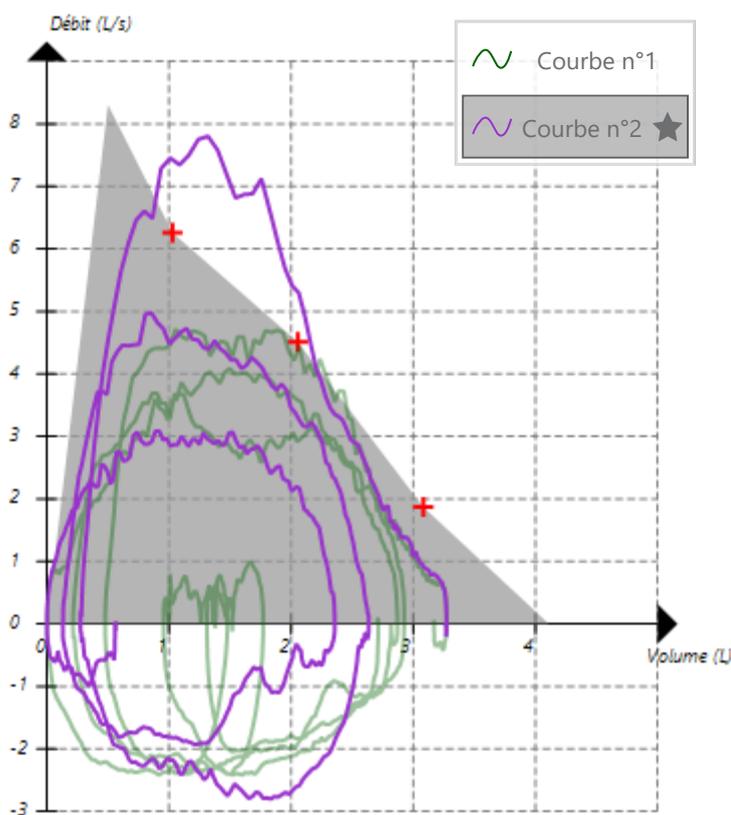

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,80 L	3,00 L	4,11 L	72,99 %
VEMS	2,74 L	3,00 L	3,46 L	86,71 %
DÉP	4,97 L/s	7,94 L/s	8,31 L/s	95,55 %
VEMS/ CVF	97,86 %	100,00 %	83,34 %	119,99 %
Durée d'expiration	1,24 s	1,14 s	-	
DEMM	4,25 L/s	5,55 L/s	3,81 L/s	145,67 %
DEMM/ CVF	1,52 s-1	1,85 s-1	0,93 s-1	198,92 %
DE75	4,70 L/s	7,33 L/s	6,26 L/s	117,09 %
DE50	4,85 L/s	7,12 L/s	4,51 L/s	157,87 %
DE25	3,05 L/s	2,89 L/s	1,87 L/s	154,55 %