

**Nom** CAMARA  
**Prénom** ADAMA  
**Né le** 16/02/1988  
**Age** 36 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 86  
**Taille** 172 cm  
**Poids** 75 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** MAçon  
**Entreprise** IBS  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 28,4 °C

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Humidité : 47 %

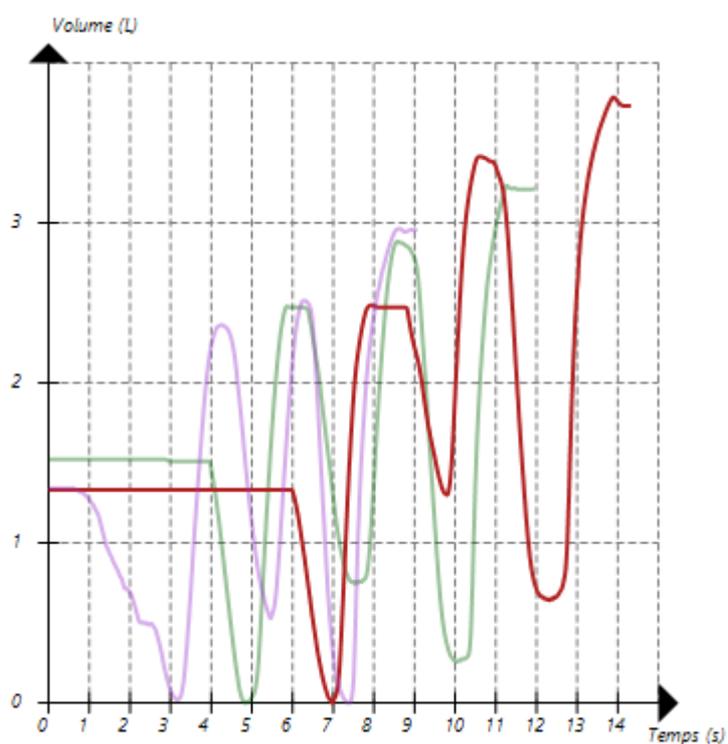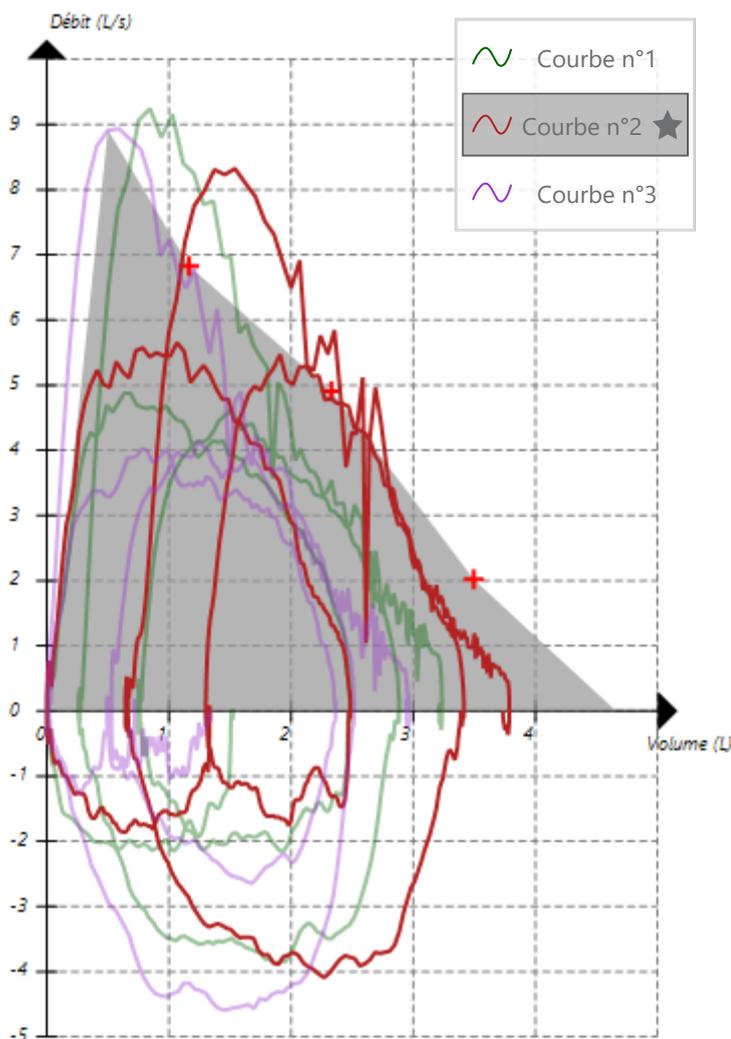

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,96 L	3,13 L	2,97 L	4,66 L	67,17 %
VEMS	2,96 L	3,05 L	2,93 L	3,88 L	78,61 %
DÉP	9,49 L/s	8,47 L/s	9,12 L/s	8,92 L/s	94,96 %
VEMS/ CVF	100,00 %	97,44 %	98,65 %	82,92 %	117,51 %
Durée d'expiration	1,04 s	1,42 s	1,29 s	-	
DEMM	5,05 L/s	5,06 L/s	4,60 L/s	4,13 L/s	122,52 %
DEMM/ CVF	1,71 s <sup>-1</sup>	1,62 s <sup>-1</sup>	1,55 s <sup>-1</sup>	0,89 s <sup>-1</sup>	182,02 %
DE75	9,37 L/s	8,19 L/s	8,76 L/s	6,83 L/s	119,91 %
DE50	4,29 L/s	5,55 L/s	4,14 L/s	4,91 L/s	113,03 %
DE25	3,08 L/s	2,10 L/s	2,37 L/s	2,02 L/s	103,96 %