

**Nom** CAMARA  
**Prénom** ALAIN  
**Né le** 01/01/1980  
**Age** 44 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 35  
**Taille** 169 cm  
**Poids** 63 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** CHEF D'EQUIPE maçon  
**Entreprise** IBS  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 28,7 °C

Pression atmosphérique : 93,8 kPa

Humidité : 49 %

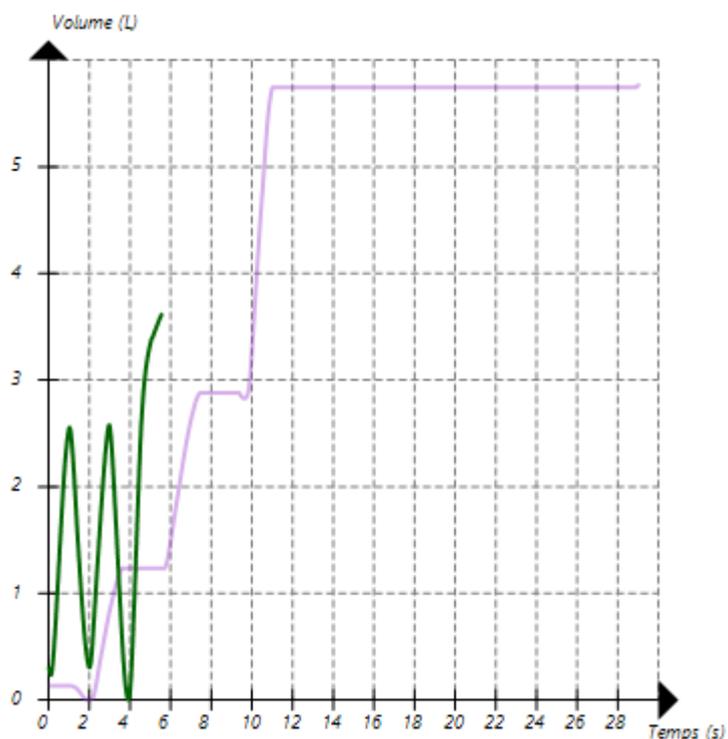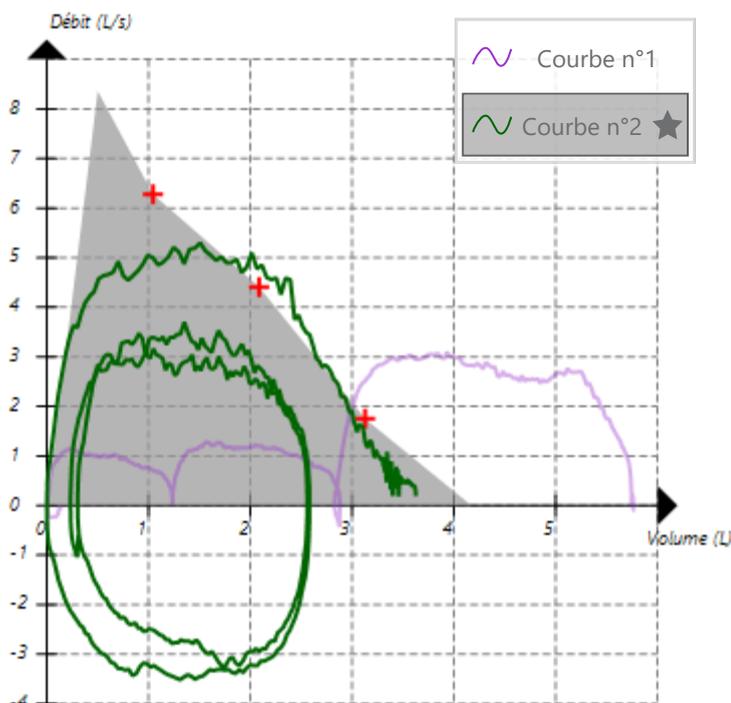

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,93 L	3,63 L	4,17 L	87,05 %
VEMS	2,76 L	3,37 L	3,44 L	97,97 %
DÉP	3,14 L/s	5,36 L/s	8,36 L/s	64,11 %
VEMS/ CVF	94,20 %	92,84 %	82,08 %	113,11 %
Durée d'expiration	19,36 s	1,70 s	-	
DEMM	2,83 L/s	4,63 L/s	3,67 L/s	126,16 %
DEMM/ CVF	0,97 s-1	1,28 s-1	0,88 s-1	145,45 %
DE75	3,02 L/s	4,67 L/s	6,28 L/s	74,36 %
DE50	2,85 L/s	4,82 L/s	4,41 L/s	109,30 %
DE25	2,71 L/s	2,68 L/s	1,75 L/s	153,14 %