

<b>Nom</b> KOUYATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> IBRAHIMA KALIL	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2000	<b>Profession</b> AGENT DE SECURITE
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> G4S
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 24	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 178 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 67 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 31,7 °C  
 Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Humidité : 60 %

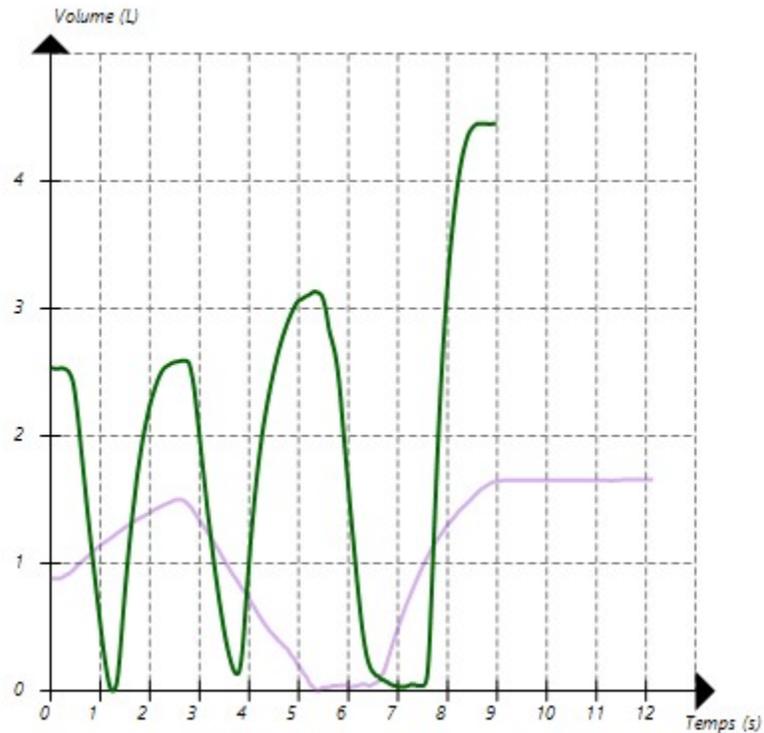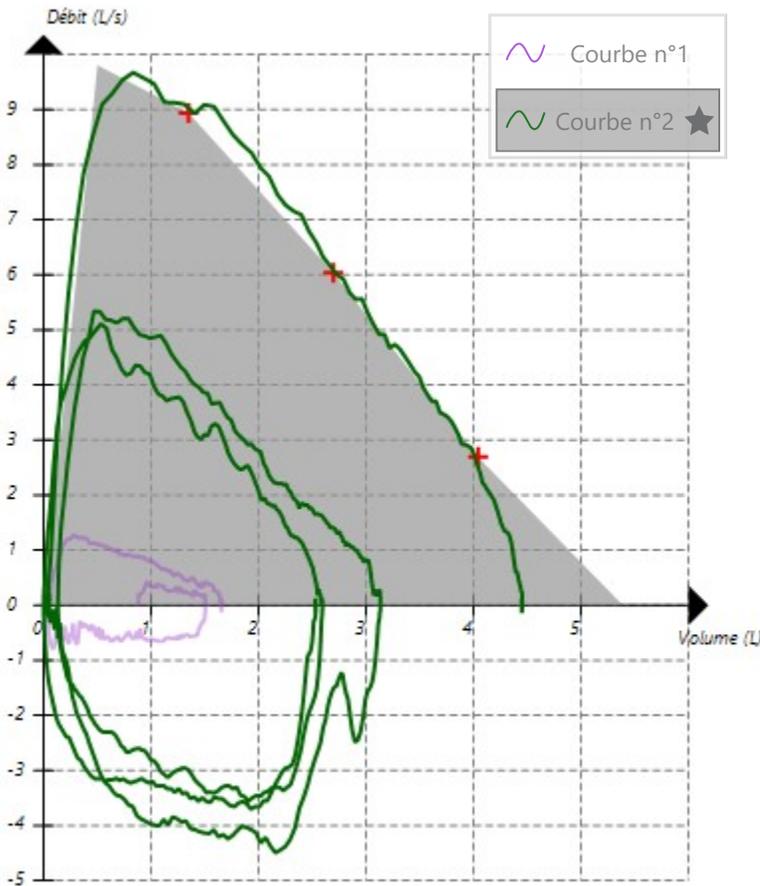

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,62 L	4,41 L	5,39 L	81,82 %
VEMS	1,04 L	4,41 L	4,64 L	95,04 %
DEP	1,28 L/s	9,77 L/s	9,81 L/s	99,59 %
VEMS/ CVF	64,20 %	100,00 %	84,18 %	118,79 %
Durée d'expiration	5,34 s	1,19 s	-	
DEMM	0,85 L/s	7,00 L/s	5,19 L/s	134,87 %
DEMM/ CVF	0,52 s-1	1,59 s-1	0,96 s-1	165,62 %
DE75	1,12 L/s	9,05 L/s	8,94 L/s	101,23 %
DE50	0,88 L/s	7,34 L/s	6,04 L/s	121,52 %
DE25	0,57 L/s	4,51 L/s	2,69 L/s	167,66 %

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: