



<b>Nom</b> SOUMAORO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABOUBACAR	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 10/10/2003	<b>Profession</b> VIGIL
<b>Age</b> 21 Ans	<b>Entreprise</b> G4S
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 92	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 65 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26,2 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,7 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 58 %

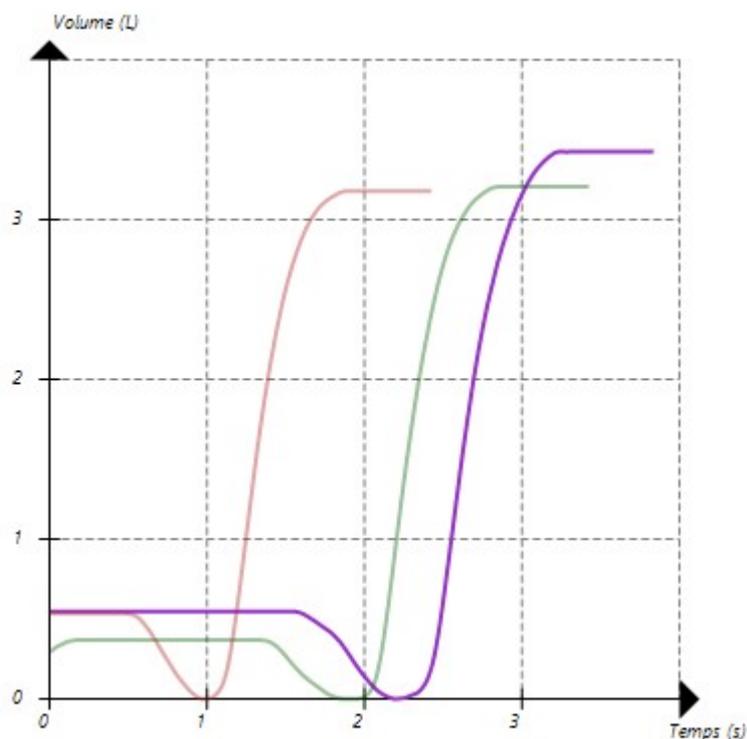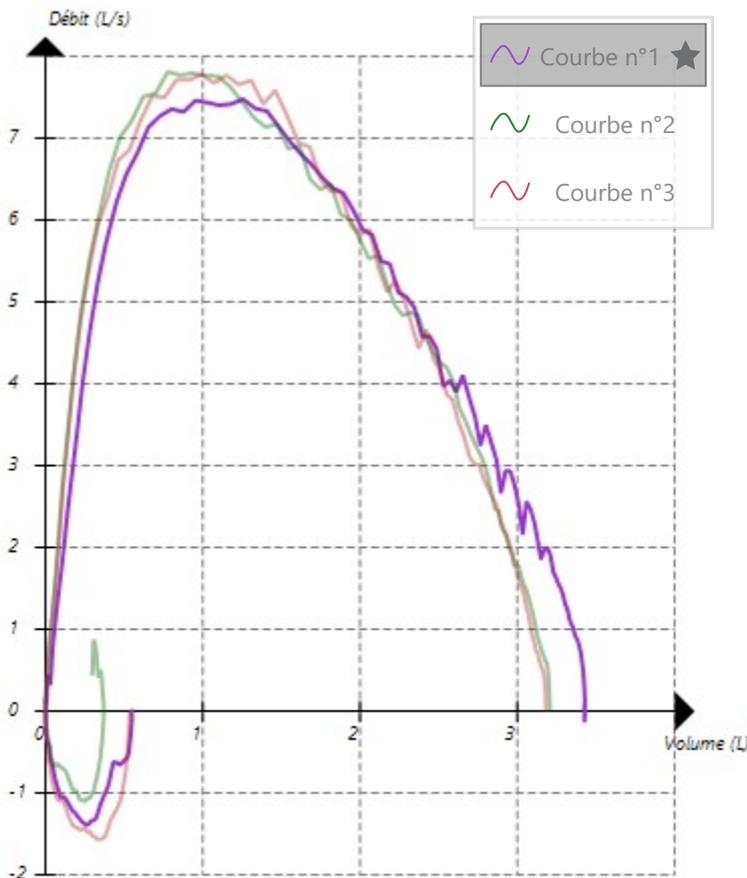

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,43 L	3,21 L	3,18 L	4,39 L	78,13 %
VEMS	3,43 L	3,21 L	3,18 L	3,76 L	91,22 %
DEP	7,55 L/s	7,92 L/s	7,91 L/s	9,45 L/s	79,89 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	85,40 %	117,10 %
Durée d'expiration	1,05 s	0,91 s	0,91 s	-	
DEMM	6,28 L/s	6,57 L/s	6,68 L/s	4,35 L/s	144,37 %
DEMM/ CVF	1,83 s-1	2,05 s-1	2,10 s-1	0,99 s-1	184,85 %
DE75	7,09 L/s	7,77 L/s	7,80 L/s	-	
DE50	6,69 L/s	7,05 L/s	6,98 L/s	-	
DE25	4,05 L/s	4,61 L/s	4,66 L/s	-	