

<b>Nom bangoura</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom alkaly mamoudou</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 05/05/1990</b>	<b>Profession SUPERVISEUR HSE</b>
<b>Age 33 Ans</b>	<b>Entreprise CAWA</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 12</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 173 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur KEITA MARIAMA DALANDA</b>	

**MEDVIE**  
 PRIMA CENTER  
 +224611724921

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,9 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,3 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 41 %

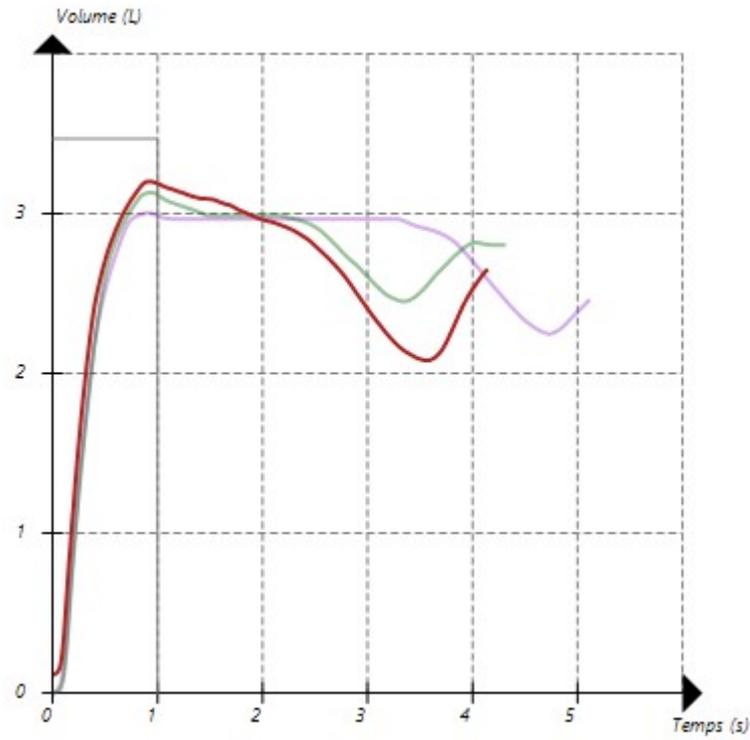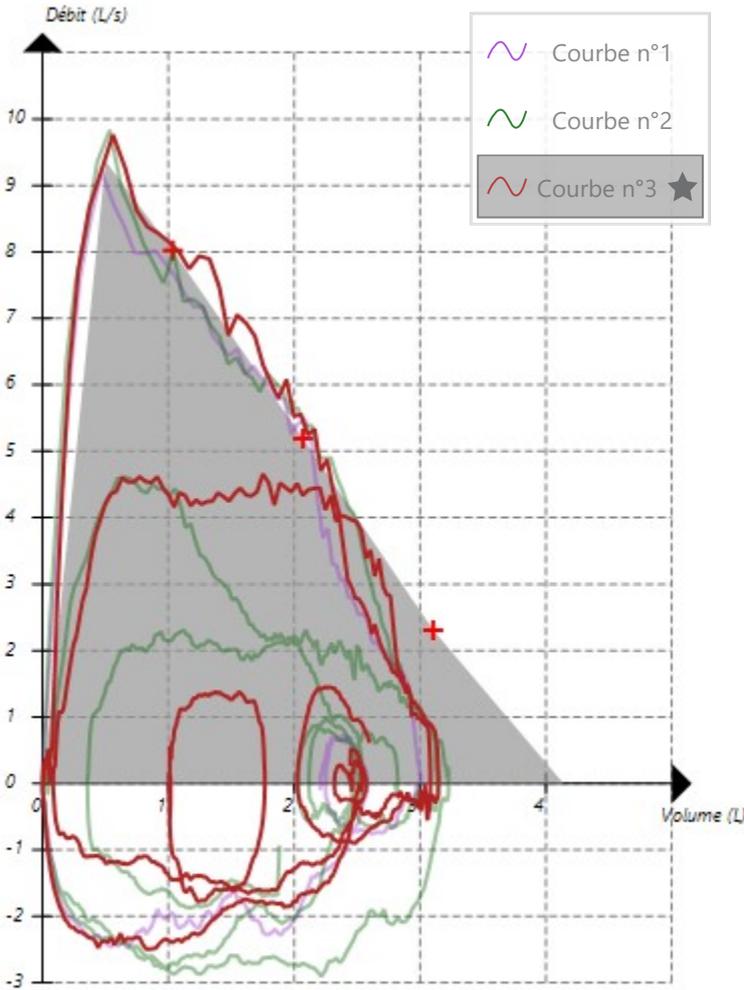

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,01 L	3,13 L	3,15 L	4,14 L	76,09 %
VEMS	3,01 L	3,13 L	3,15 L	3,47 L	90,78 %
DEP	9,45 L/s	10,11 L/s	9,85 L/s	9,37 L/s	105,12 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	81,30 %	123,00 %
Durée d'expiration	0,91 s	0,94 s	1,24 s	-	
DEMM	6,42 L/s	6,39 L/s	6,64 L/s	4,64 L/s	143,10 %
DEMM/CVF	2,13 s-1	2,04 s-1	2,11 s-1	0,97 s-1	217,53 %
DE75	7,99 L/s	8,08 L/s	8,38 L/s	8,02 L/s	104,49 %
DE50	6,34 L/s	6,30 L/s	7,10 L/s	5,19 L/s	136,80 %
DE25	4,05 L/s	4,54 L/s	4,24 L/s	2,31 L/s	183,55 %