

**Nom KOUROUMA**  
**Prénom AMADOU**  
**Né le** 03/08/1988  
**Age** 37 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 95  
**Taille** 175 cm  
**Poids** 98 kg  
**Valeurs prédictes** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** MENUISIER  
**Entreprise** KCTC  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years :** 0

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 30,9 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,7 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 55 %

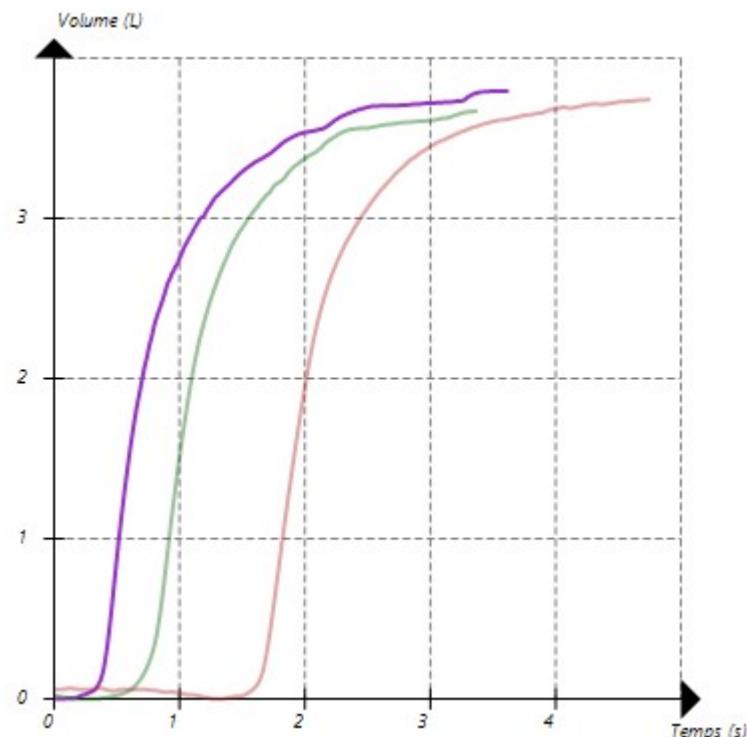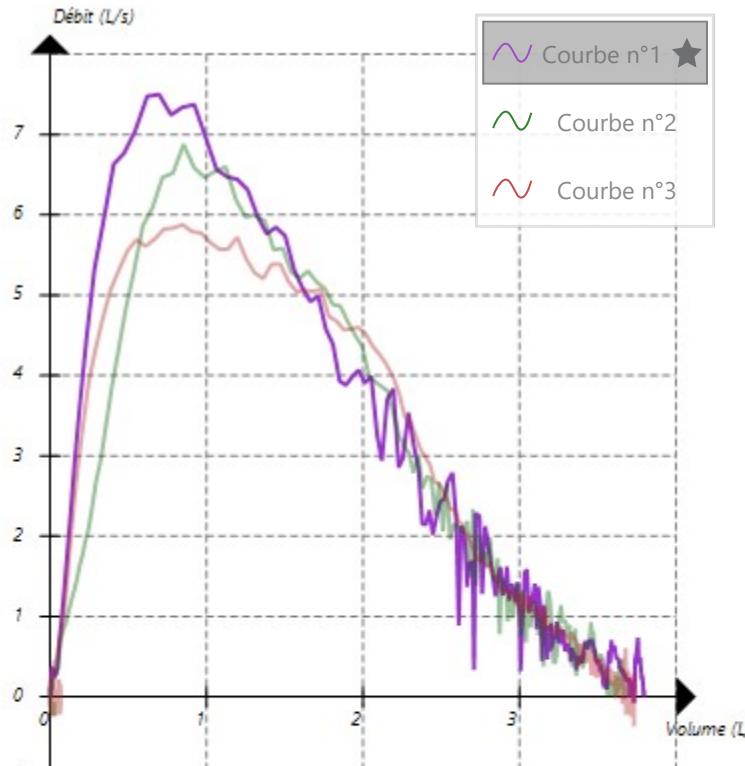

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,80 L	3,67 L	3,74 L	4,27 L	88,99 %
VEMS	3,20 L	3,21 L	3,22 L	3,53 L	90,65 %
DEP	7,68 L/s	7,04 L/s	5,96 L/s	9,09 L/s	84,49 %
VEMS/CVF	84,21 %	87,47 %	86,10 %	82,48 %	102,10 %
Durée d'expiration	3,64 s	3,18 s	3,44 s	-	
DEMM	3,47 L/s	3,91 L/s	3,80 L/s	3,78 L/s	91,80 %
DEMM/CVF	0,91 s <sup>-1</sup>	1,07 s <sup>-1</sup>	1,02 s <sup>-1</sup>	0,89 s <sup>-1</sup>	102,25 %
DE75	7,25 L/s	6,59 L/s	5,66 L/s	-	
DE50	3,64 L/s	4,89 L/s	4,60 L/s	-	
DE25	1,32 L/s	1,52 L/s	1,57 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: