

**Nom** TRAORE  
**Prénom** OUSMANE  
**Né le** 12/04/1976  
**Age** 48 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 20  
**Taille** 159 cm  
**Poids** 62 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** MANUT  
**Entreprise** GIP  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 27,9 °C

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Humidité : 49 %

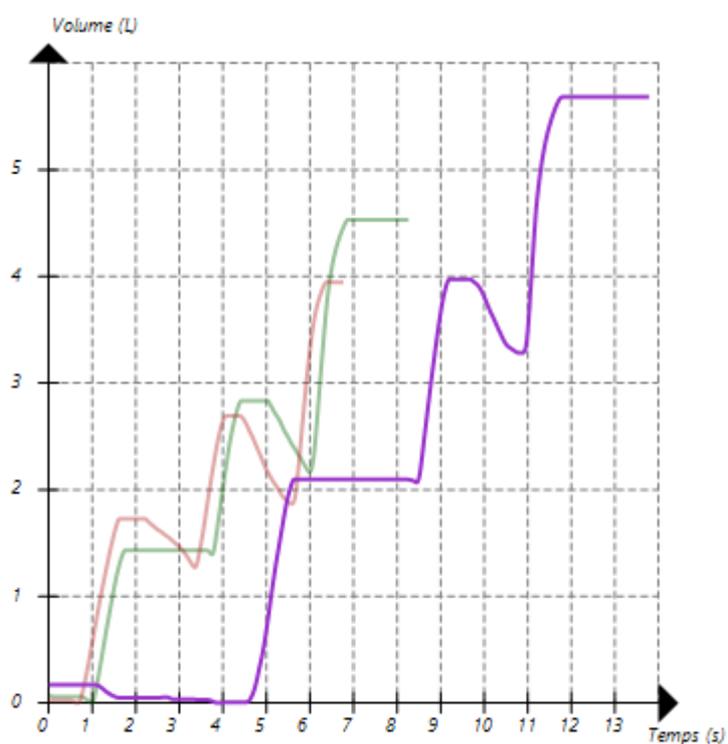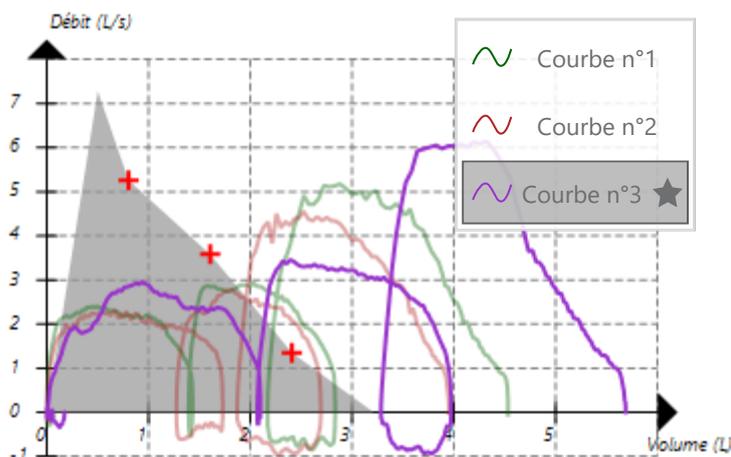

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,36 L	2,08 L	2,40 L	3,21 L	74,77 %
VEMS	2,36 L	2,08 L	2,40 L	2,66 L	90,23 %
DÉP	5,32 L/s	4,72 L/s	6,25 L/s	7,28 L/s	85,85 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	81,66 %	122,46 %
Durée d'expiration	0,88 s	0,81 s	0,96 s	-	
DEMM	4,51 L/s	4,02 L/s	4,59 L/s	2,94 L/s	156,12 %
DEMM/CVF	1,91 s <sup>-1</sup>	1,93 s <sup>-1</sup>	1,91 s <sup>-1</sup>	0,92 s <sup>-1</sup>	207,61 %
DE75	5,24 L/s	4,29 L/s	5,99 L/s	5,26 L/s	113,88 %
DE50	4,68 L/s	4,20 L/s	5,72 L/s	3,58 L/s	159,78 %
DE25	2,83 L/s	2,97 L/s	2,42 L/s	1,35 L/s	179,26 %