

**Nom** TRAORE  
**Prénom** ADAMA  
**Né le** 01/01/1984  
**Age** 40 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 29  
**Taille** 161 cm  
**Poids** 51 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** MANUT  
**Entreprise** GIP  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 27,2 °C

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Humidité : 49 %

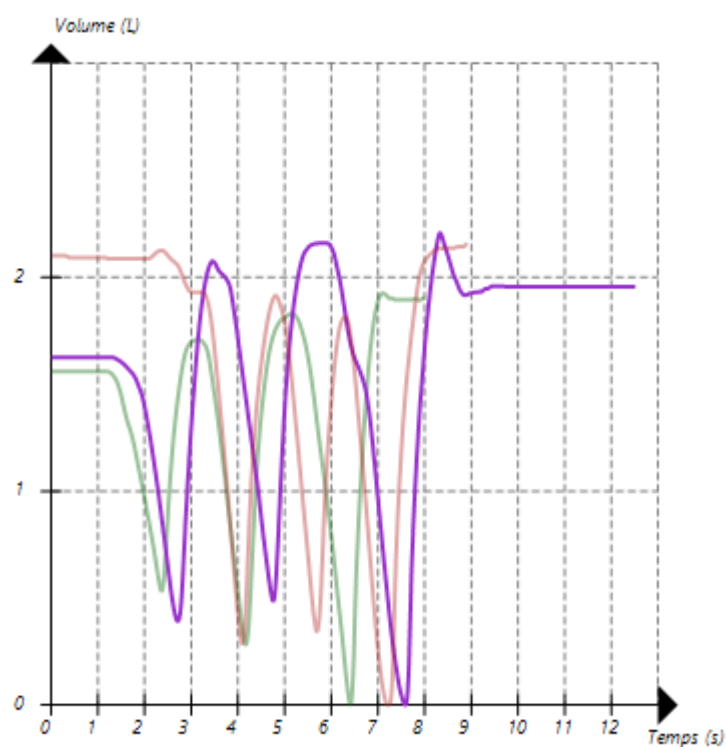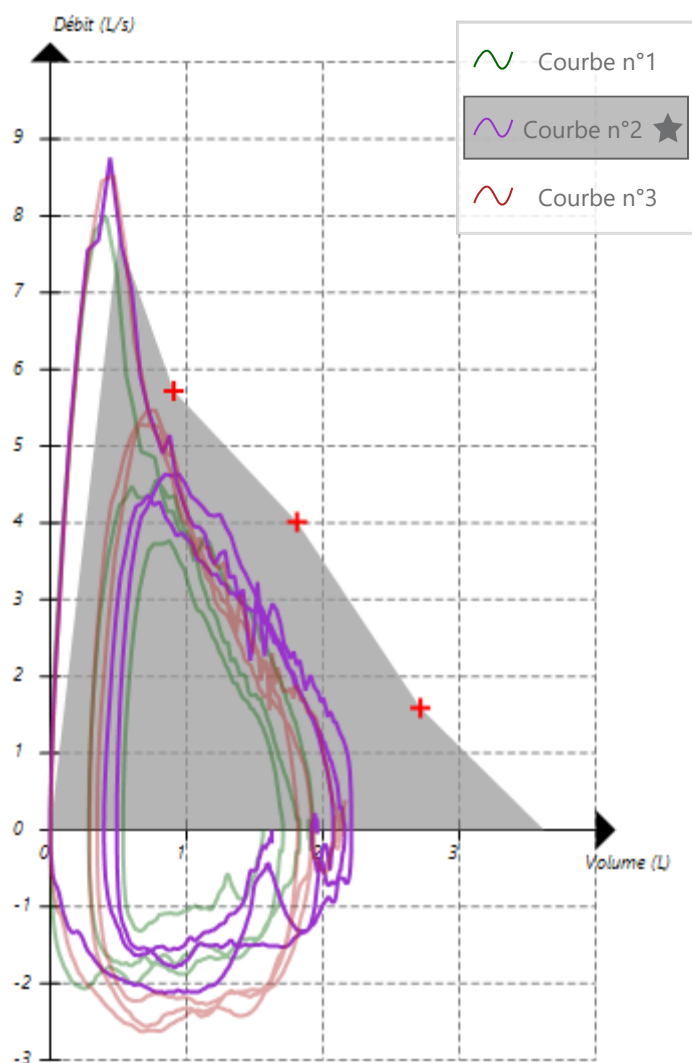

| Nom                | Courbe n°1 | Courbe n°2 (Validée) | Courbe n°3 | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|------------|----------------------|------------|----------|-----------|
| CVF                | 1,93 L     | 2,21 L               | 2,17 L     | 3,62 L   | 61,05 %   |
| VEMS               | 1,93 L     | 2,21 L               | 2,14 L     | 3,03 L   | 72,94 %   |
| DEP                | 8,12 L/s   | 9,56 L/s             | 8,79 L/s   | 7,74 L/s | 123,51 %  |
| VEMS/CVF           | 100,00 %   | 100,00 %             | 98,62 %    | 82,50 %  | 121,21 %  |
| Durée d'expiration | 0,68 s     | 0,75 s               | 1,72 s     | -        |           |
| DEMM               | 4,10 L/s   | 3,87 L/s             | 3,61 L/s   | 3,35 L/s | 115,52 %  |
| DEMM/CVF           | 2,12 s-1   | 1,75 s-1             | 1,66 s-1   | 0,93 s-1 | 188,17 %  |
| DE75               | 7,32 L/s   | 7,55 L/s             | 7,81 L/s   | 5,72 L/s | 131,99 %  |
| DE50               | 3,84 L/s   | 3,88 L/s             | 3,78 L/s   | 4,01 L/s | 96,76 %   |
| DE25               | 2,93 L/s   | 2,52 L/s             | 2,38 L/s   | 1,59 L/s | 158,49 %  |

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: