

**Nom SAGNO**  
**Prénom ABRAHAM**  
**Né le 01/04/1984**  
**Age 41 Ans**  
**Genre Masculin**  
**ID 43**  
**Taille 167 cm**  
**Poids 69 kg**  
**Valeurs prédictes NHANES III**  
**Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO**

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession CARRELEUR**  
**Entreprise AGS**  
**Service**  
**Fumeur Non fumeur**  
**Groupe ethnique Origine africaine**  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years : 0**



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 31,4 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 33 %

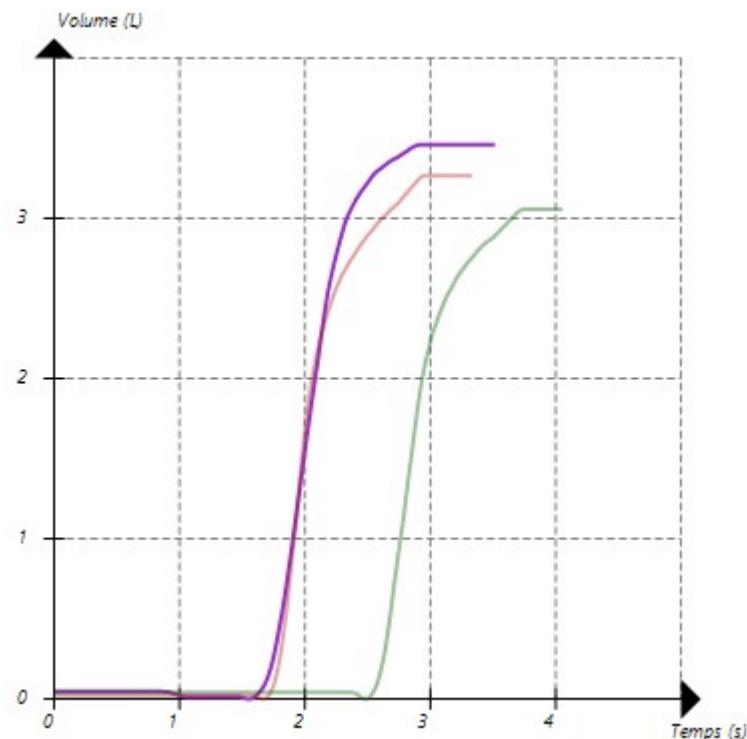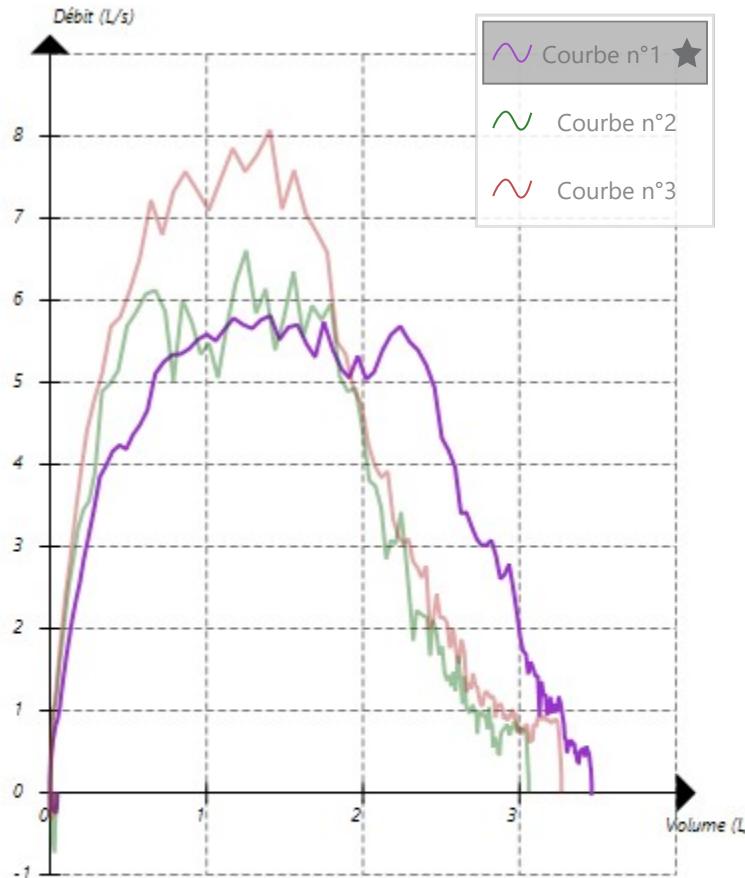

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,46 L	3,06 L	3,27 L	3,74 L	92,51 %
VEMS	3,38 L	2,95 L	3,14 L	3,07 L	110,10 %
DEP	6,01 L/s	7,02 L/s	8,28 L/s	8,17 L/s	73,56 %
VEMS/CVF	97,69 %	96,41 %	96,02 %	81,74 %	119,51 %
Durée d'expiration	1,36 s	1,28 s	1,29 s	-	
DEMM	5,48 L/s	5,06 L/s	5,31 L/s	3,33 L/s	164,56 %
DEMM/CVF	1,58 s <sup>-1</sup>	1,65 s <sup>-1</sup>	1,62 s <sup>-1</sup>	0,89 s <sup>-1</sup>	177,53 %
DE75	5,31 L/s	4,44 L/s	7,60 L/s	-	
DE50	5,63 L/s	6,48 L/s	7,32 L/s	-	
DE25	3,88 L/s	2,57 L/s	2,20 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: