

Nom <b>BERETE</b>	Adresse
Prénom <b>MOUSSA</b>	Exposition
Né le 01/01/1997	Profession <b>OPERATEUR MARTEAUPIQUEUR</b>
Age 28 Ans	Entreprise <b>AGS</b>
Genre Masculin	Service
ID 40	Fumeur <b>Non fumeur</b>
Taille 187 cm	Groupe ethnique <b>Origine africaine</b>
Poids 83 kg	Prescripteur:
Valeurs prédites <b>NHANES III</b>	Smoking Pack Years : 0
Opérateur <b>BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00


Température ambiante : 30,6 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 38 %

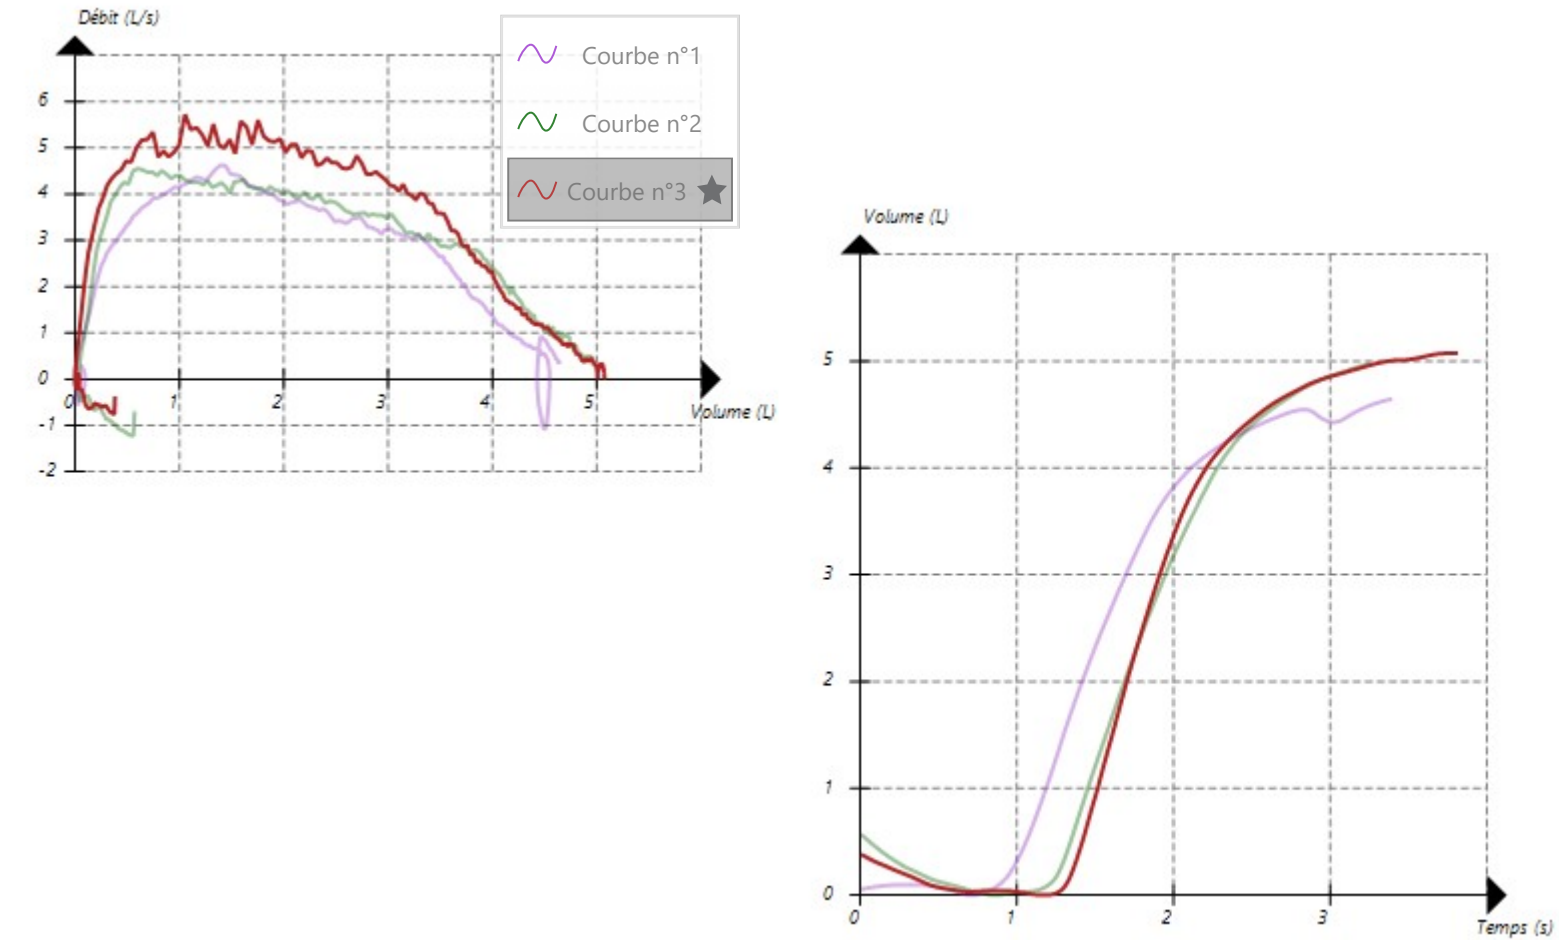

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,55 L	4,98 L	5,08 L	5,16 L	98,45 %
VEMS	3,76 L	3,87 L	4,21 L	4,31 L	97,68 %
DEP	4,67 L/s	4,61 L/s	6,24 L/s	10,64 L/s	58,65 %
VEMS/CVF	82,64 %	77,71 %	82,87 %	84,12 %	98,51 %
Durée d'expiration	2,12 s	2,40 s	2,66 s	-	
DEMM	3,75 L/s	3,70 L/s	4,48 L/s	4,62 L/s	96,97 %
DEMM/CVF	0,82 s-1	0,74 s-1	0,88 s-1	0,90 s-1	97,78 %
DE75	4,37 L/s	4,22 L/s	5,08 L/s	-	
DE50	3,70 L/s	3,87 L/s	4,43 L/s	-	
DE25	2,84 L/s	2,80 L/s	2,76 L/s	-	