

<b>Nom</b> FOFANA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2000	<b>Profession</b> ELINGUEUR
<b>Age</b> 25 Ans	<b>Entreprise</b> TRUST AFRICA
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 64	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 78 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 28,1 °C  
 Pression atmosphérique : 93,9 kPa  
 Humidité : 69 %

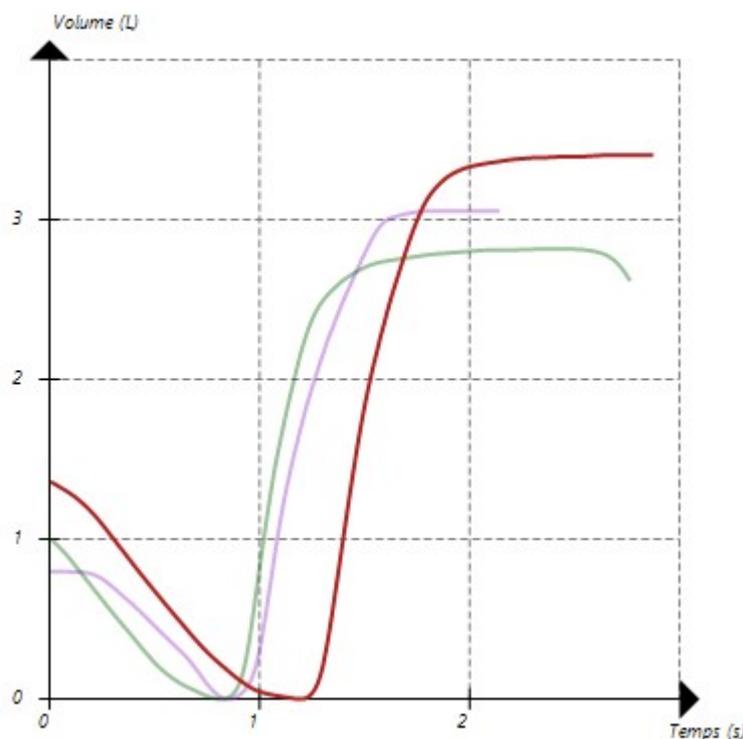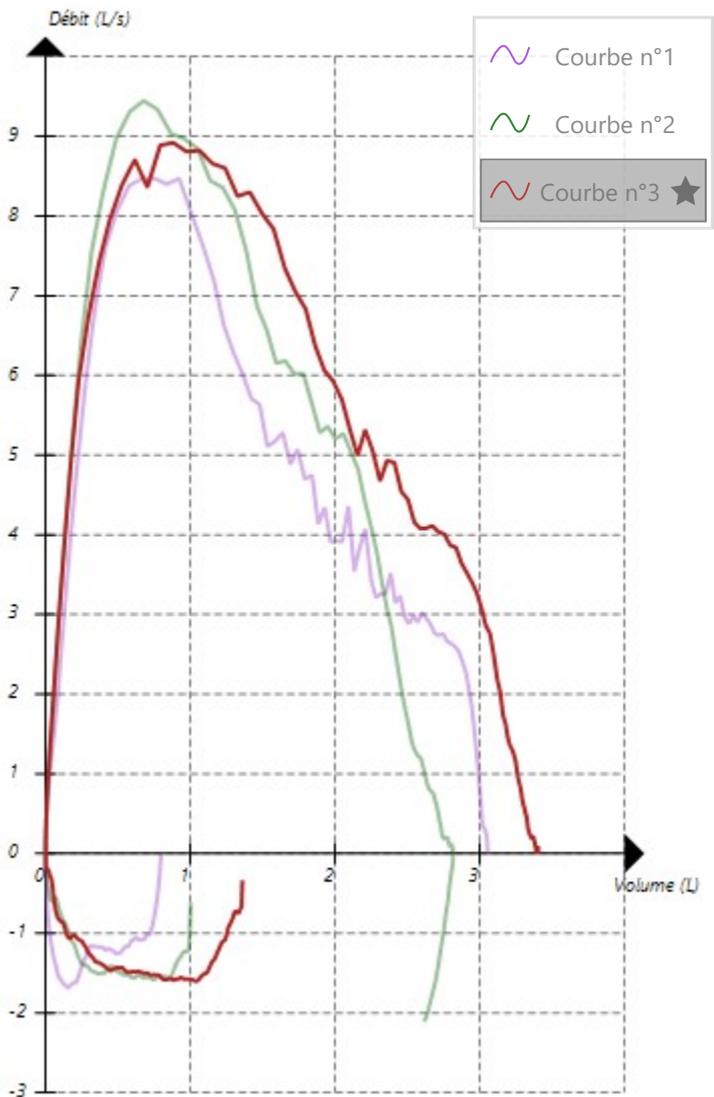

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,05 L	2,82 L	3,40 L	4,32 L	78,70 %
VEMS	3,05 L	2,79 L	3,39 L	3,67 L	92,37 %
DEP	8,63 L/s	9,56 L/s	9,02 L/s	9,29 L/s	97,09 %
VEMS/ CVF	100,00 %	98,94 %	99,71 %	84,67 %	117,76 %
Durée d'expiration	0,94 s	1,50 s	1,48 s	-	
DEMM	5,43 L/s	7,11 L/s	6,70 L/s	4,18 L/s	160,29 %
DEMM/ CVF	1,78 s-1	2,52 s-1	1,97 s-1	0,97 s-1	203,09 %
DE75	8,45 L/s	9,38 L/s	8,98 L/s	-	
DE50	4,71 L/s	7,40 L/s	7,22 L/s	-	
DE25	3,16 L/s	5,01 L/s	4,21 L/s	-	