



| | |
|--|--|
| Nom HABA | Adresse |
| Prénom JEAN | Exposition |
| Né le 27/11/1992 | Profession OPERATEUR |
| Age 31 Ans | Entreprise BEDROS |
| Genre Masculin | Service |
| ID 3 | Fumeur Non fumeur |
| Taille 172 cm | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids 75 kg | Prescripteur: |
| Valeurs prédites NHANES III | Smoking Pack Years : 0 |
| Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO | |



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 26,3 °C
 Numéro de série : 232697 Pression atmosphérique : 93,8 kPa
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 63 %

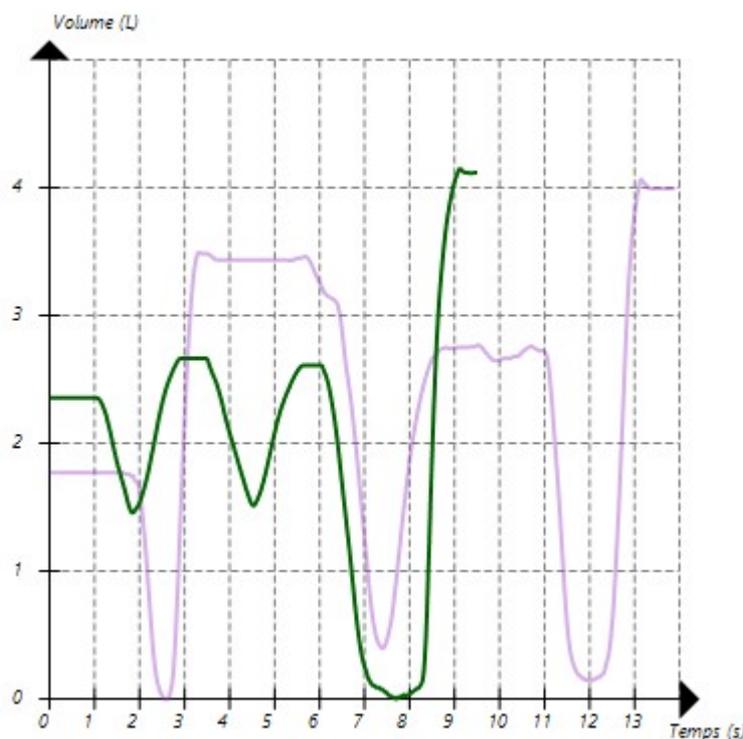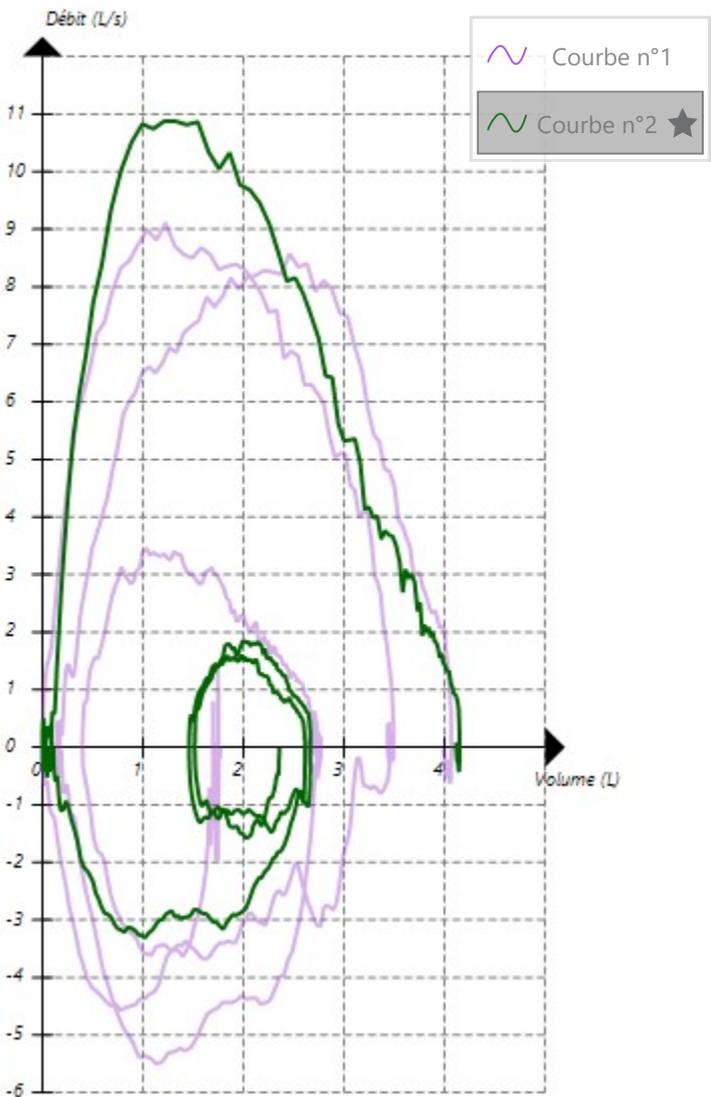

| Nom | Courbe n°1 | Courbe n°2 (Validée) | Prédits | % Prédits |
|--------------------|------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF | 3,49 L | 4,13 L | 4,21 L | 98,10 % |
| VEMS | 3,49 L | 4,13 L | 3,53 L | 117,00 % |
| DEP | 9,38 L/s | 11,11 L/s | 9,05 L/s | 122,76 % |
| VEMS/ CVF | 100,00 % | 100,00 % | 83,57 % | 119,66 % |
| Durée d'expiration | 0,70 s | 1,21 s | - | |
| DEMM | 8,28 L/s | 8,74 L/s | 3,93 L/s | 222,39 % |
| DEMM/ CVF | 2,37 s-1 | 2,12 s-1 | 0,93 s-1 | 227,96 % |
| DE75 | 8,44 L/s | 10,88 L/s | - | |
| DE50 | 8,37 L/s | 9,61 L/s | - | |
| DE25 | 6,11 L/s | 5,26 L/s | - | |