

<b>Nom</b> DIALLO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ISSIAGA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1987	<b>Profession</b> SOUDEUR
<b>Age</b> 37 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 05	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 86 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 4
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un syndrome des petites voies aériennes.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,9 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 49 %

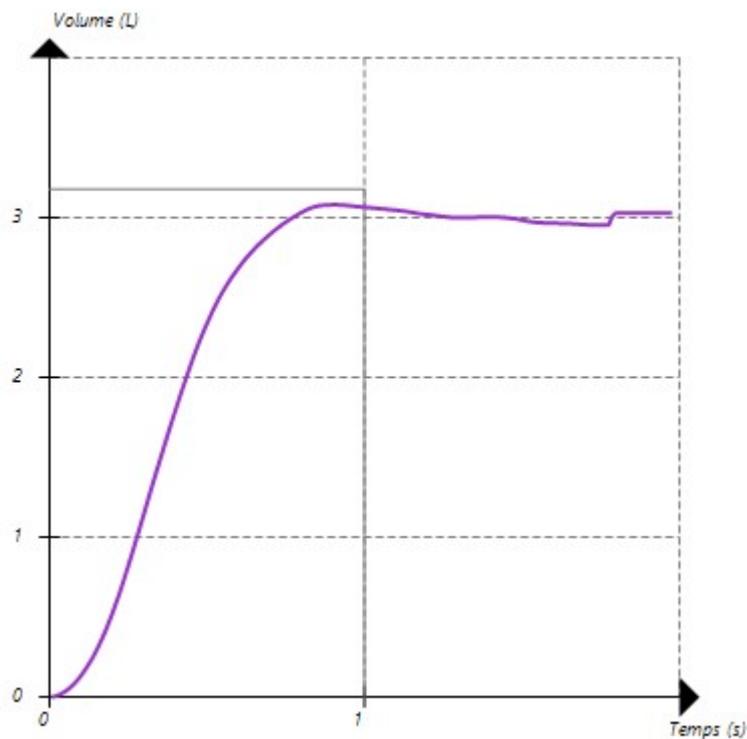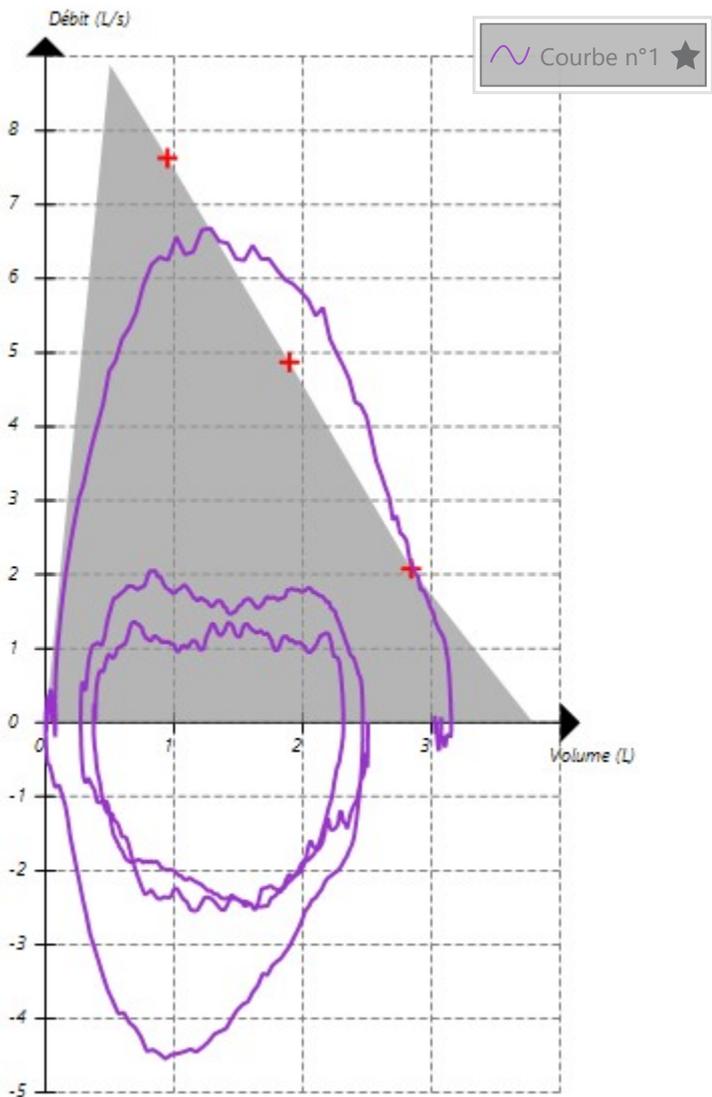

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,08 L	3,79 L	81,27 %
VEMS	3,08 L	3,18 L	96,86 %
DEP	6,83 L/s	8,89 L/s	76,83 %
VEMS/CVF	100,00 %	80,59 %	124,08 %
Durée d'expiration	0,90 s	-	
DEMM	6,11 L/s	4,37 L/s	139,82 %
DEMM/CVF	1,98 s-1	1,00 s-1	198,00 %
DE75	6,21 L/s	7,63 L/s	81,39 %
DE50	6,54 L/s	4,87 L/s	134,29 %
DE25	4,52 L/s	2,08 L/s	217,31 %