

<b>Nom SYLLA</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom ABDOULAYE</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/1999</b>	<b>Profession MACON</b>
<b>Age 25 Ans</b>	<b>Entreprise CHEC</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 299</b>	<b>Fumeur Fumeur</b>
<b>Taille 170 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 64 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 3</b>
<b>Opérateur admin admin</b>	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 29,3 °C  
 Pression atmosphérique : 101,4 kPa  
 Humidité : 74 %

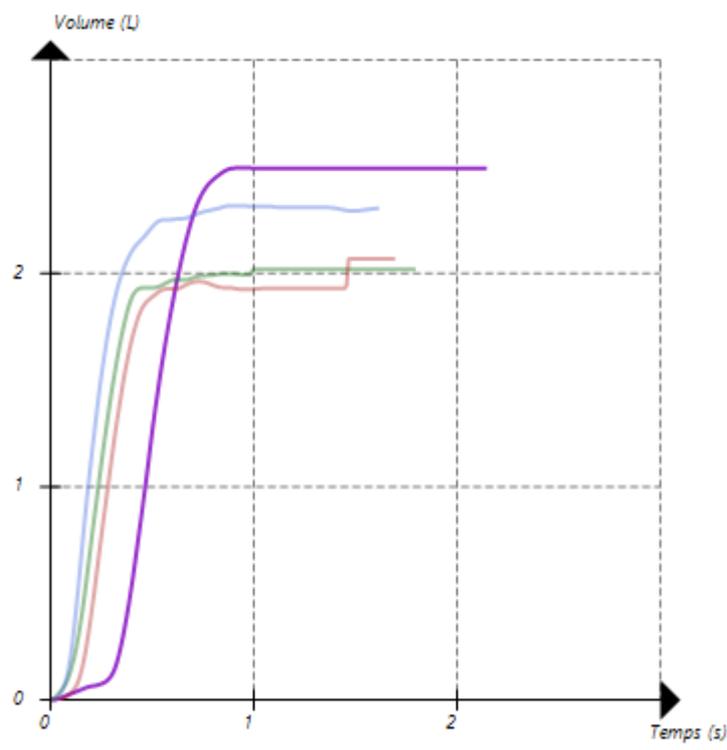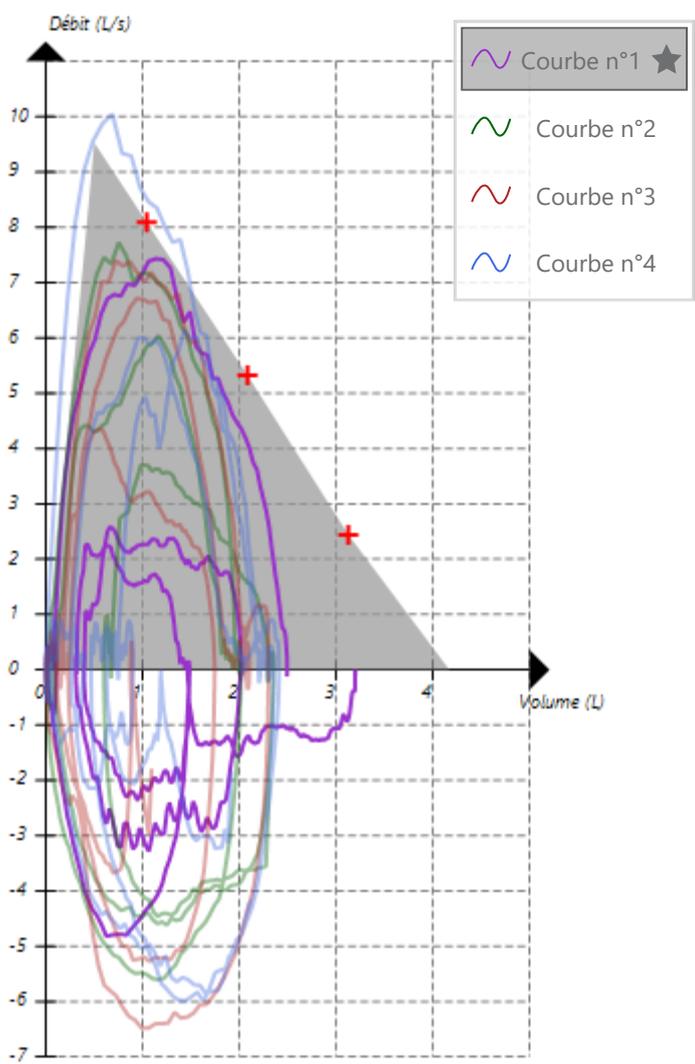

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4	Prédits	% Prédits
CVF	2,49 L	2,00 L	1,96 L	2,32 L	4,17 L	59,71 %
VEMS	2,49 L	2,00 L	1,96 L	2,32 L	3,56 L	69,94 %
DÉP	7,57 L/s	7,87 L/s	7,52 L/s	10,28 L/s	9,53 L/s	79,43 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	0,92 s	0,86 s	0,74 s	0,89 s	-	
DEMM	6,56 L/s	7,09 L/s	6,96 L/s	7,99 L/s	4,93 L/s	133,06 %
DEMM/ CVF	2,63 s-1	3,54 s-1	3,55 s-1	3,44 s-1	1,03 s-1	255,34 %
DE75	6,69 L/s	7,15 L/s	7,04 L/s	9,73 L/s	8,09 L/s	82,69 %
DE50	7,30 L/s	7,22 L/s	7,35 L/s	8,44 L/s	5,32 L/s	137,22 %
DE25	4,87 L/s	5,61 L/s	5,68 L/s	5,00 L/s	2,44 L/s	199,59 %